



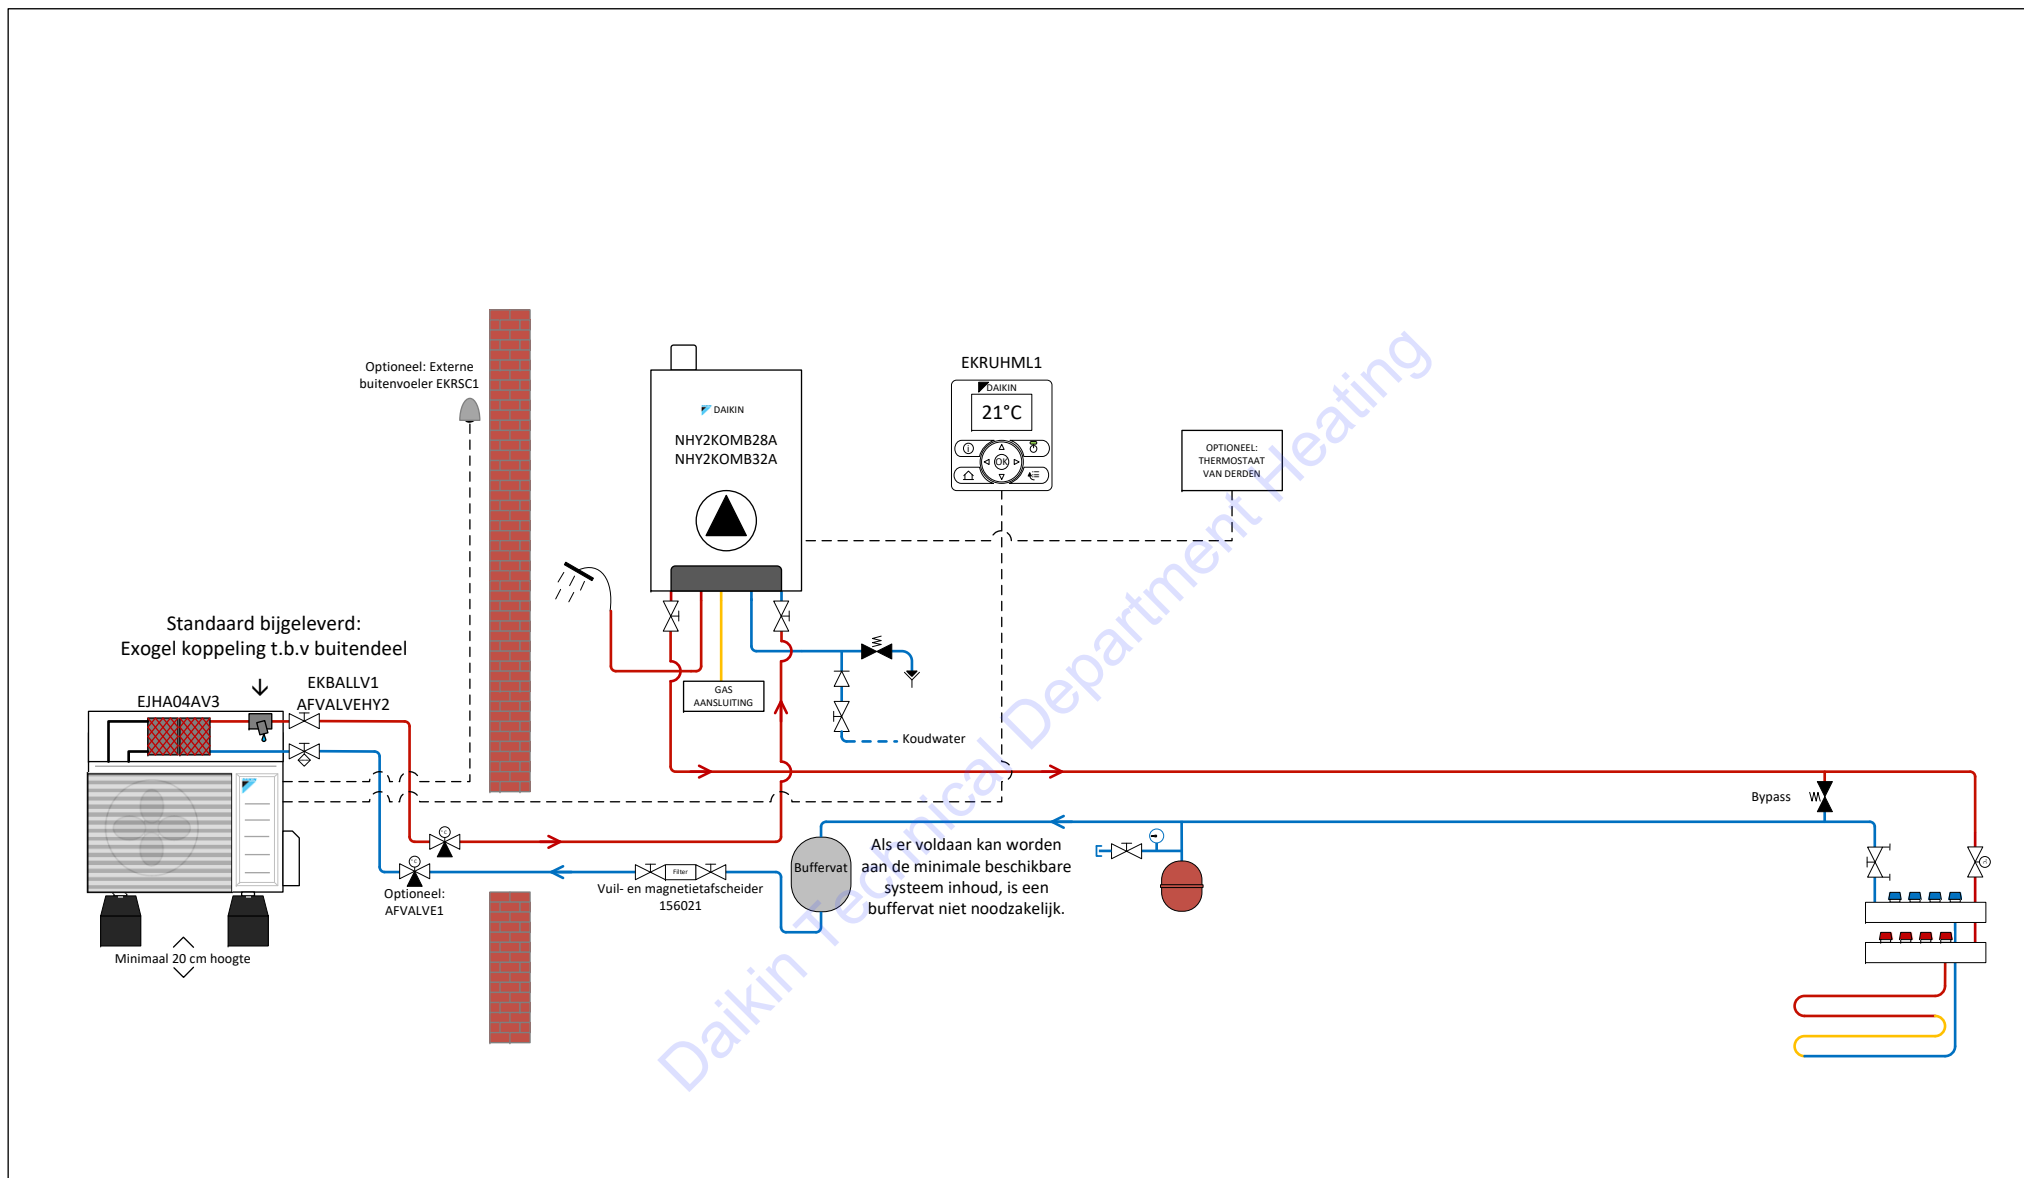

Installatievoorwaarden/systeemeisen	Productgroep: Daikin Altherma H Hybride			
- Minimale beschikbare systeem inhoud: 20 liter - Minimale leidingdiameter: 22mm koper, 32mm kunststof - Minimale te waarborgen volumestroom: 7 liter/min - Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling) - Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem.	Onderwerp: Vloerverwarming/Enkel-Verwarmen/1 Zone			
	Tekening nummer: DANL240003			
	Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A	
	Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	
Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.				

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

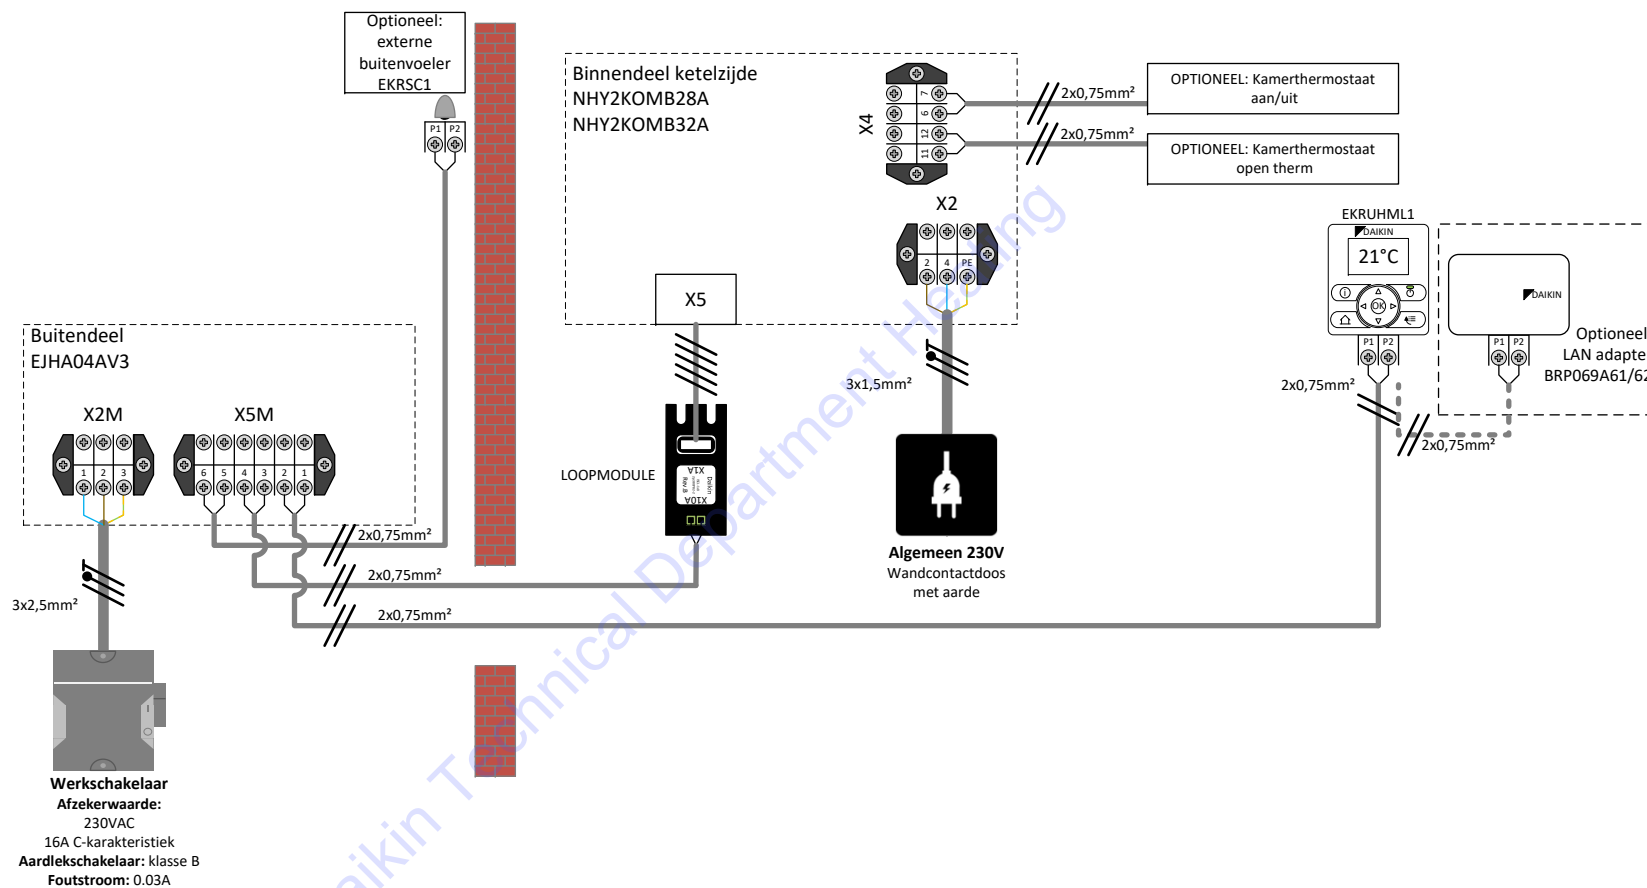

Productgroep: Daikin Altherma H Hybride

Onderwerp: Vloerverwarming/Enkel-Verwarmen/1 Zone

Tekening nummer: DANL240003

Datum: 06-08-2024

Datum revisie: 05-05-2025

Revisie: A


Getekend: N. M.

Gecontroleerd: R. K.

Status: Completed





Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

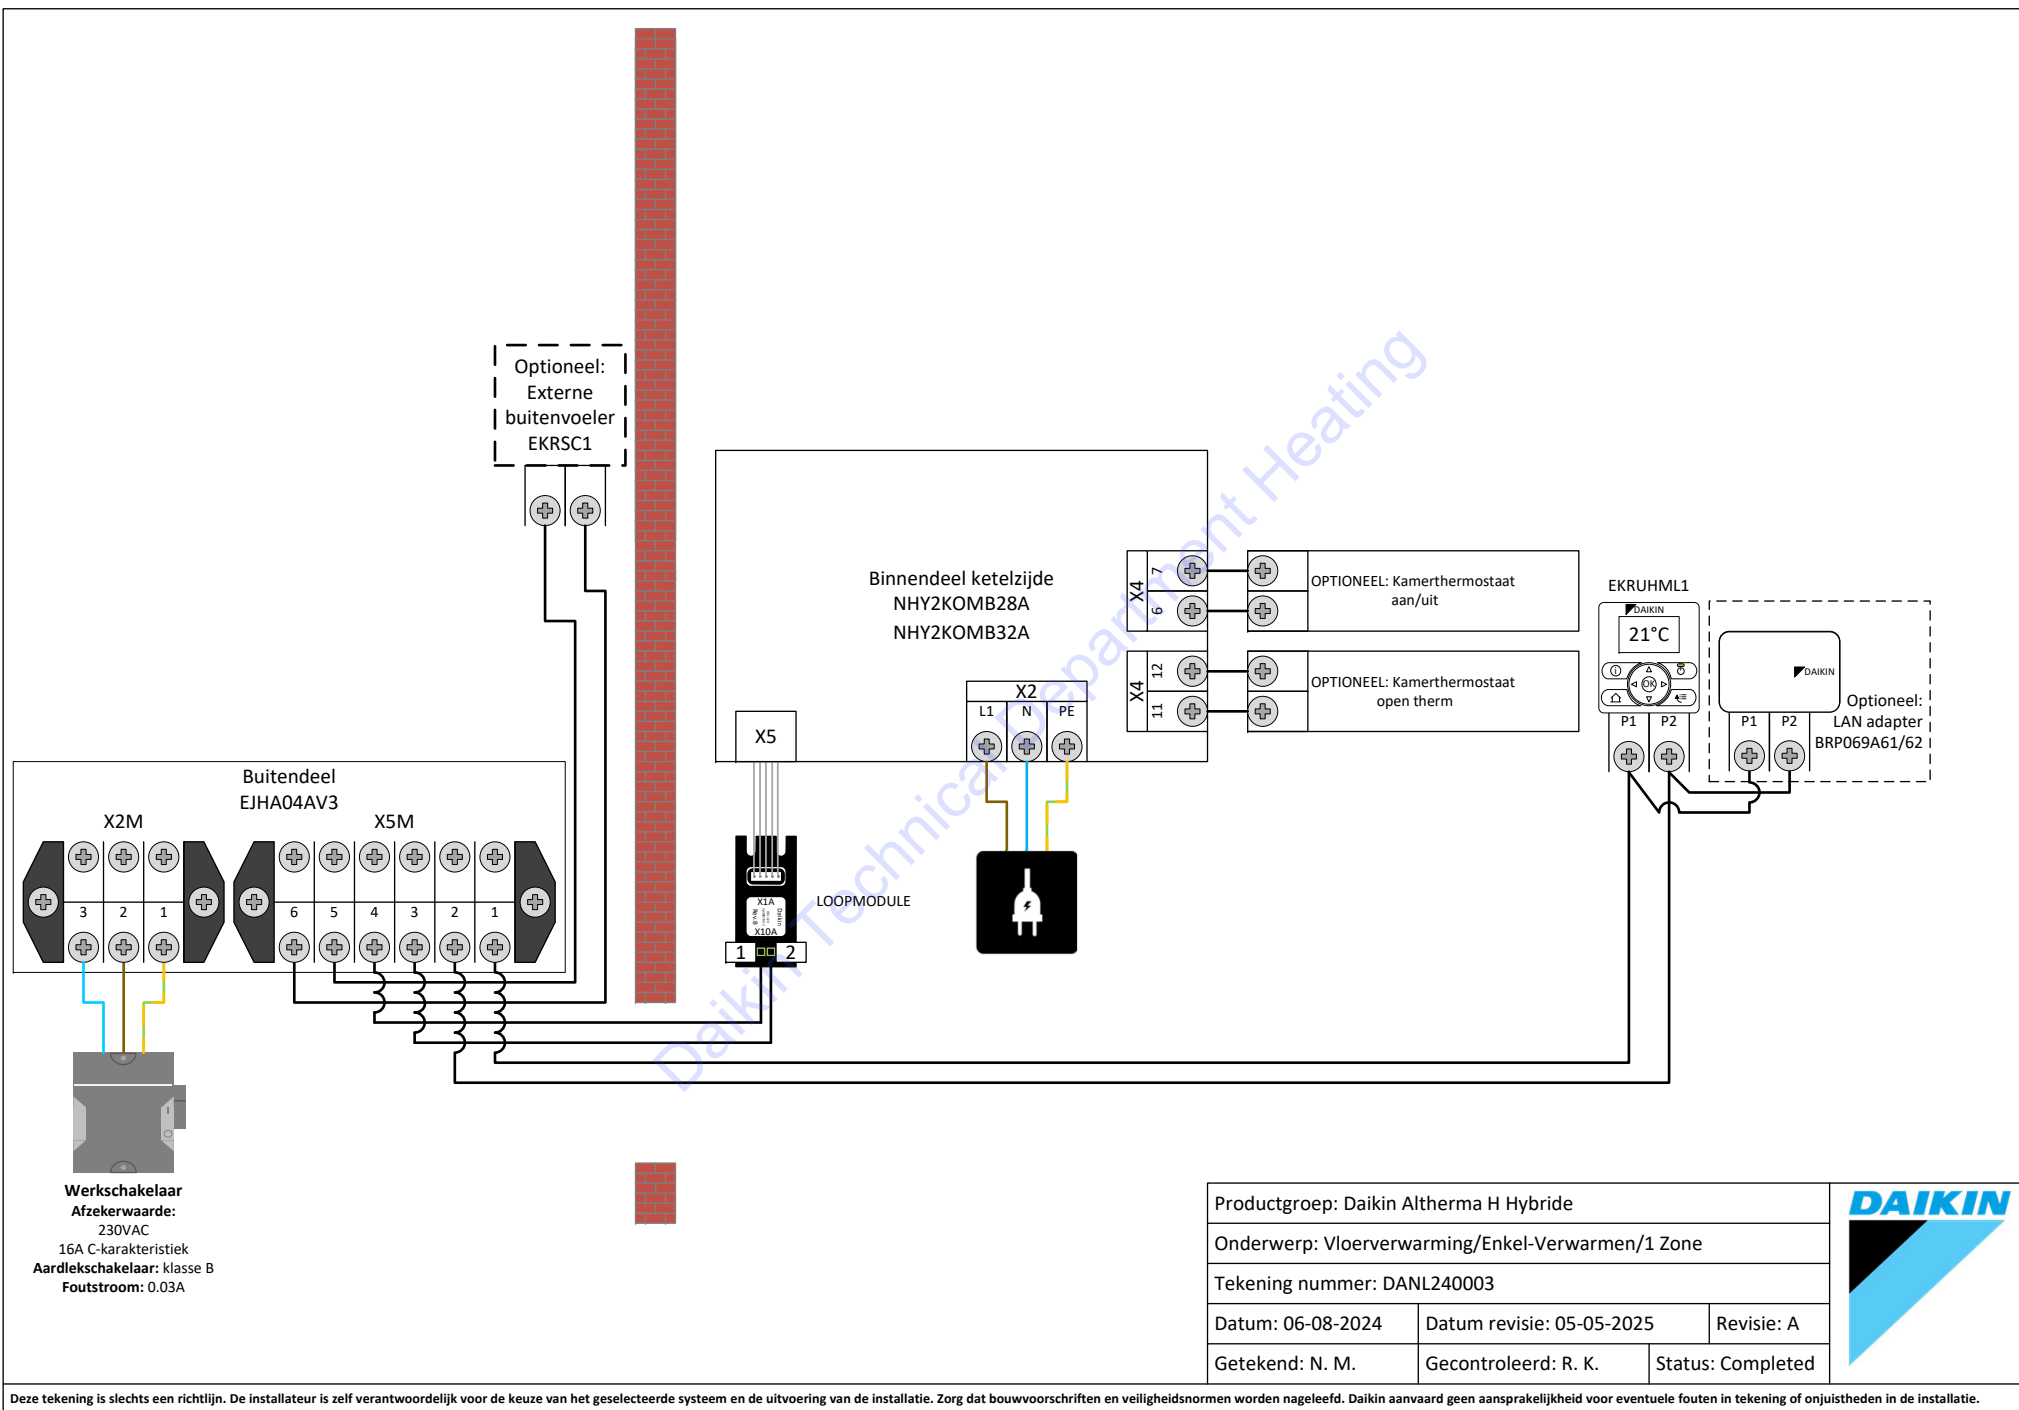

TR1

A1P

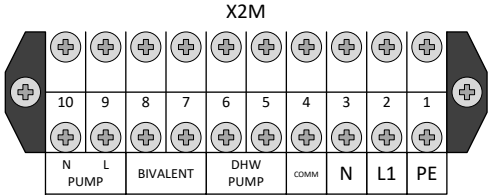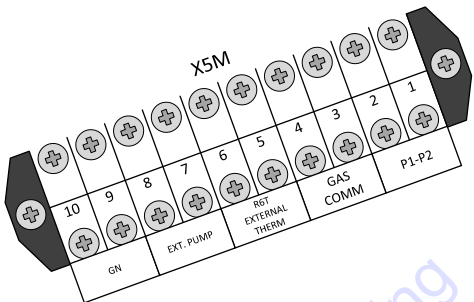

Daikin Technical Department Heating

Productgroep: Daikin Altherma H Hybride		
Onderwerp: Vloerverwarming/Enkel-Verwarmen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240003		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

Instellingen Daikin interface EKRUHML1:

Stap 1: Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart.

Stap 2: Installateursniveau: Druk op  -> druk 5 seconden op  tot het woord “Informatie” zichtbaar is.

Stap 3: Ga naar “Informatie”, druk op OK -> ga naar “Gebruikertoegangsniveau”, druk op OK, er staat nu “Gev. eindgebrkr”.

Stap 4: Druk  gedurende 5 seconden in, deze zal veranderen in “Installateur”. Druk 2 keer op .

Stap 5: Ga naar “Installateursinstellingen” -> “Overzicht instellingen”.

Stap 6: Controleer en wijzig zo nodig de onderstaande **basis instellingen**.

- 02-06 0 Vorstbescherming kamer: Uitgeschakeld.
- 05-00 1 CV-ketel uitschakelen boven de evenwichts-temperatuur: Ja.
- 05-01 5°C Evenwichts-temperatuur: buitentemperatuur waarbij het warmtepompvermogen warmteverlies dekkend is, excl. CV-ketel werking.
- 07-04 1 Ecologisch.
- 01-0B 5°C Delta T regeling (Vloerverwarming).
- 0C-07 2 Wat is de unit besturings- methode voor bedrijf? Bij gebruik EKRUHML1, kies 2. Optioneel: bij gebruik van een externe kamerthermostaat, kies 1.
- 0C-08 0 Welk type externe sensor is er gemonteerd? 0: Geen, 1: Buitensensor.
- 0C-0A 0 Functie binnen snel verwarmen: Uitgeschakeld.


Instellen warm tapwater: Druk op  , Controleer bij tapwater of het groene ledje brandt op de  toets. Stel de tapwater temperatuur in op 60°C.

Weersafhankelijke stooklijn is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en het geïnstalleerde afgiftesysteem.

Stap 1: Ga naar “gebruikerinstellingen”

Stap 2: Ga naar “stel weersafhankelijk in” → “primaire zone”. Geselecteerde temperatuur kunt u wijzigen door op  of  te drukken. Door op  of  te drukken, kunt u de andere instelling selecteren.

[9.1]	1-00
	1-01
	1-02
	1-03

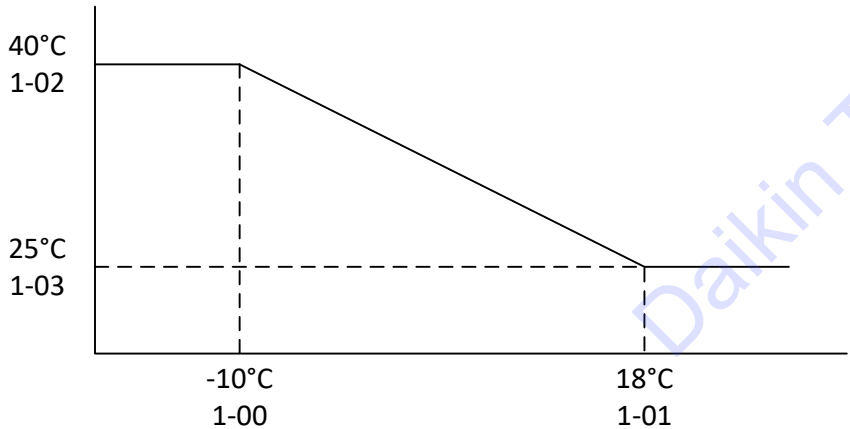

Productgroep: Daikin Altherma H Hybride			
Onderwerp: Vloerverwarming/Enkel-Verwarmen/1 Zone			
Tekening nummer: DANL240003			
Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A	
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.