



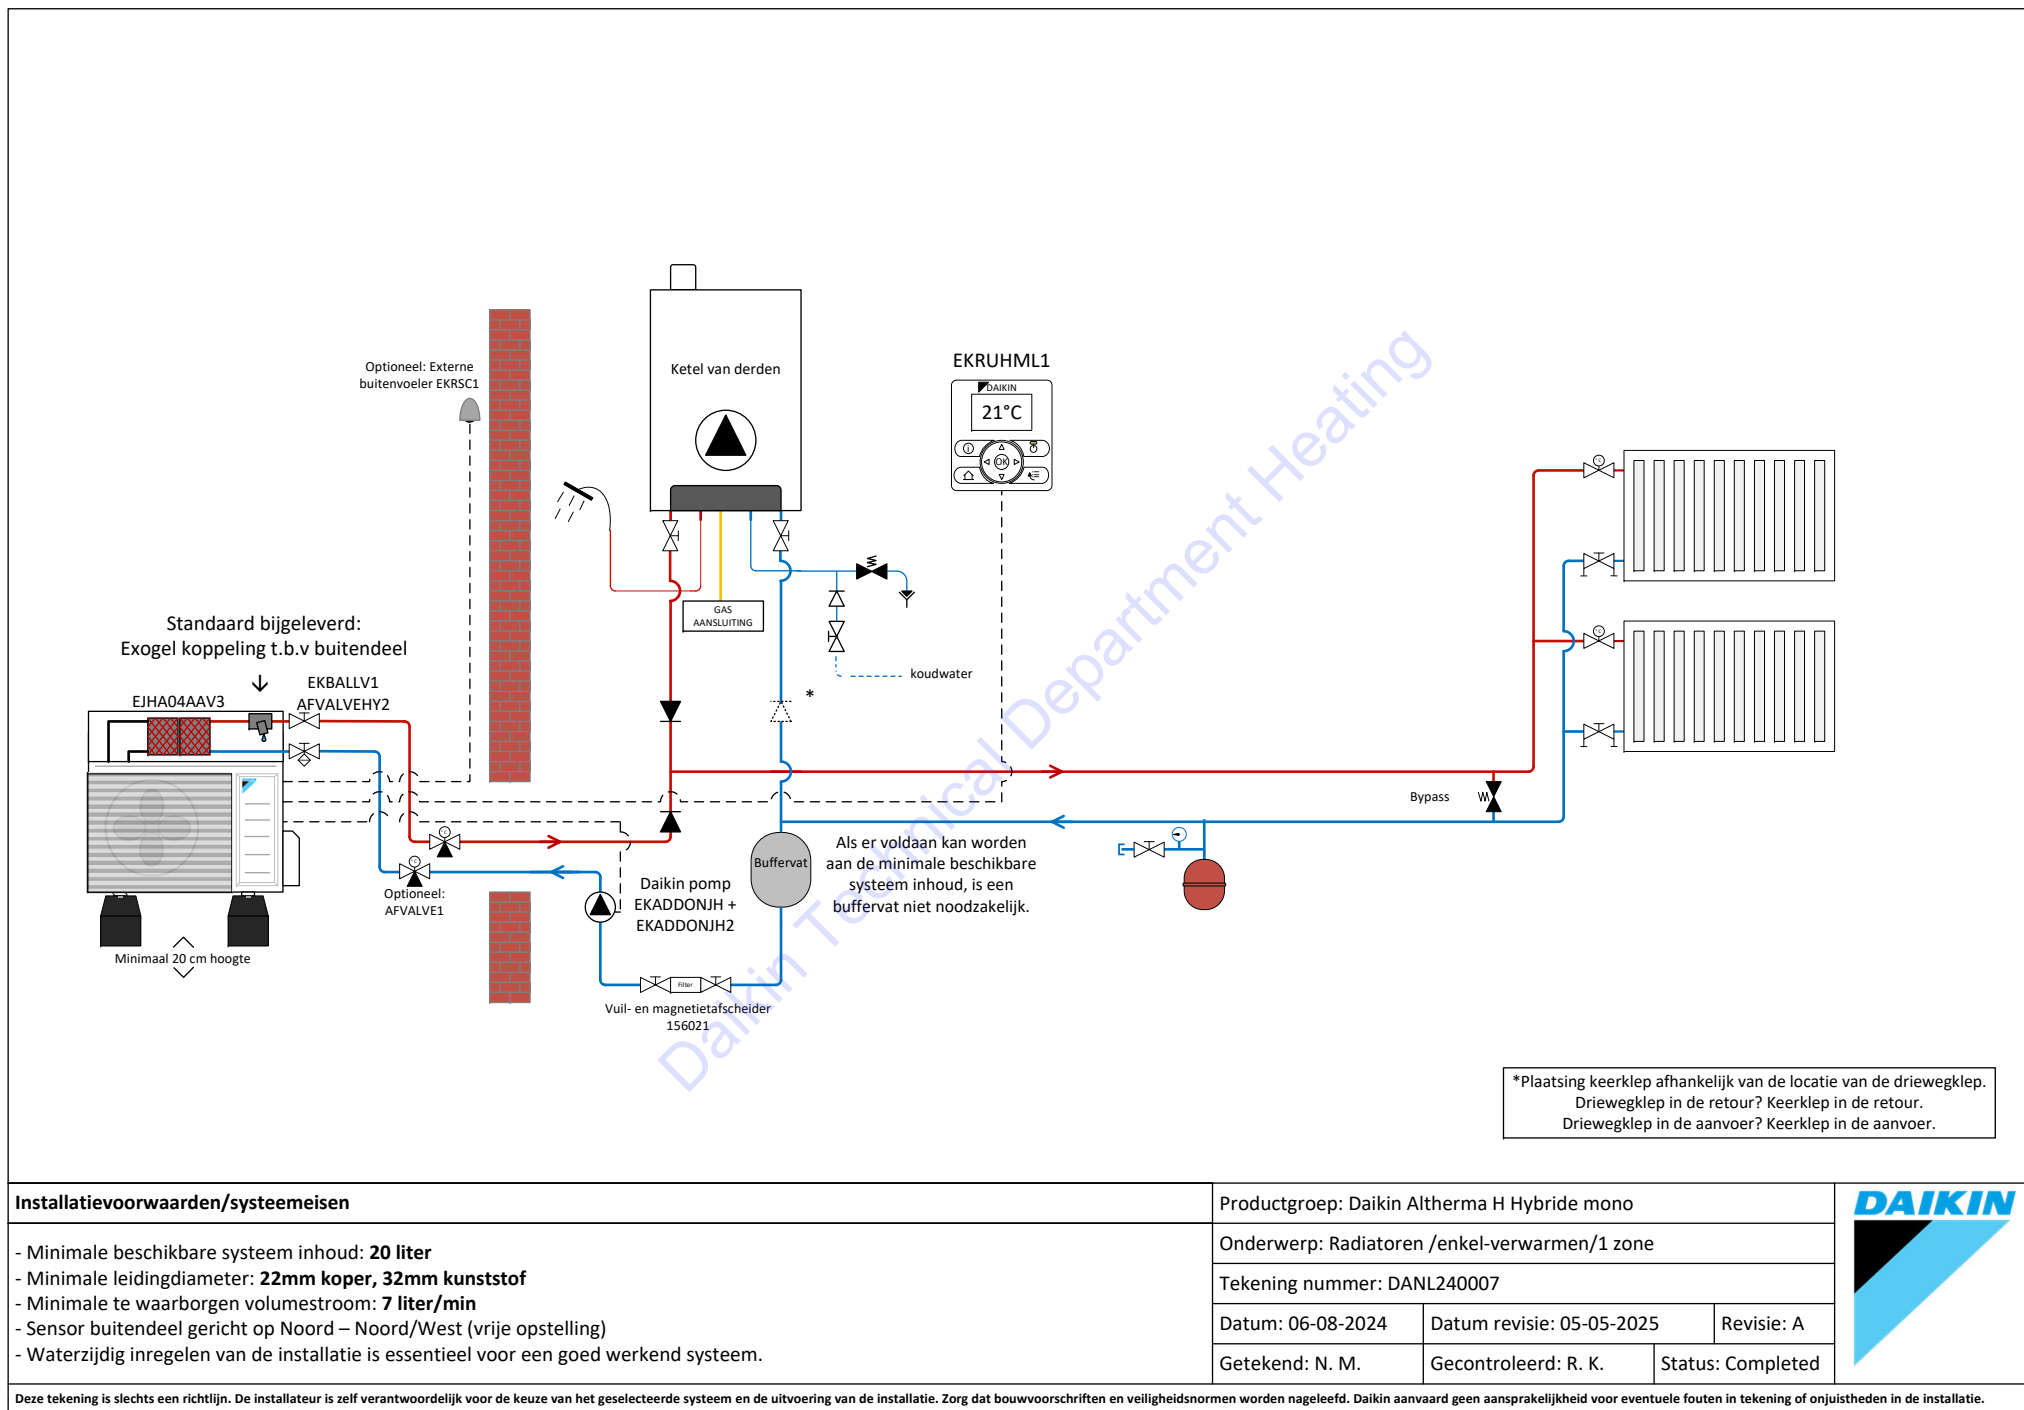

Installatievoorwaarden/systeemeisen	Productgroep: Daikin Altherma H Hybride mono			
- Minimale beschikbare systeem inhoud: 20 liter - Minimale leidingdiameter: 22mm koper, 32mm kunststof - Minimale te waarborgen volumestroom: 7 liter/min - Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling) - Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem.	Onderwerp: Radiatoren /enkel-verwarmen/1 zone			
	Tekening nummer: DANL240007			
	Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A	
	Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	
Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.				


Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

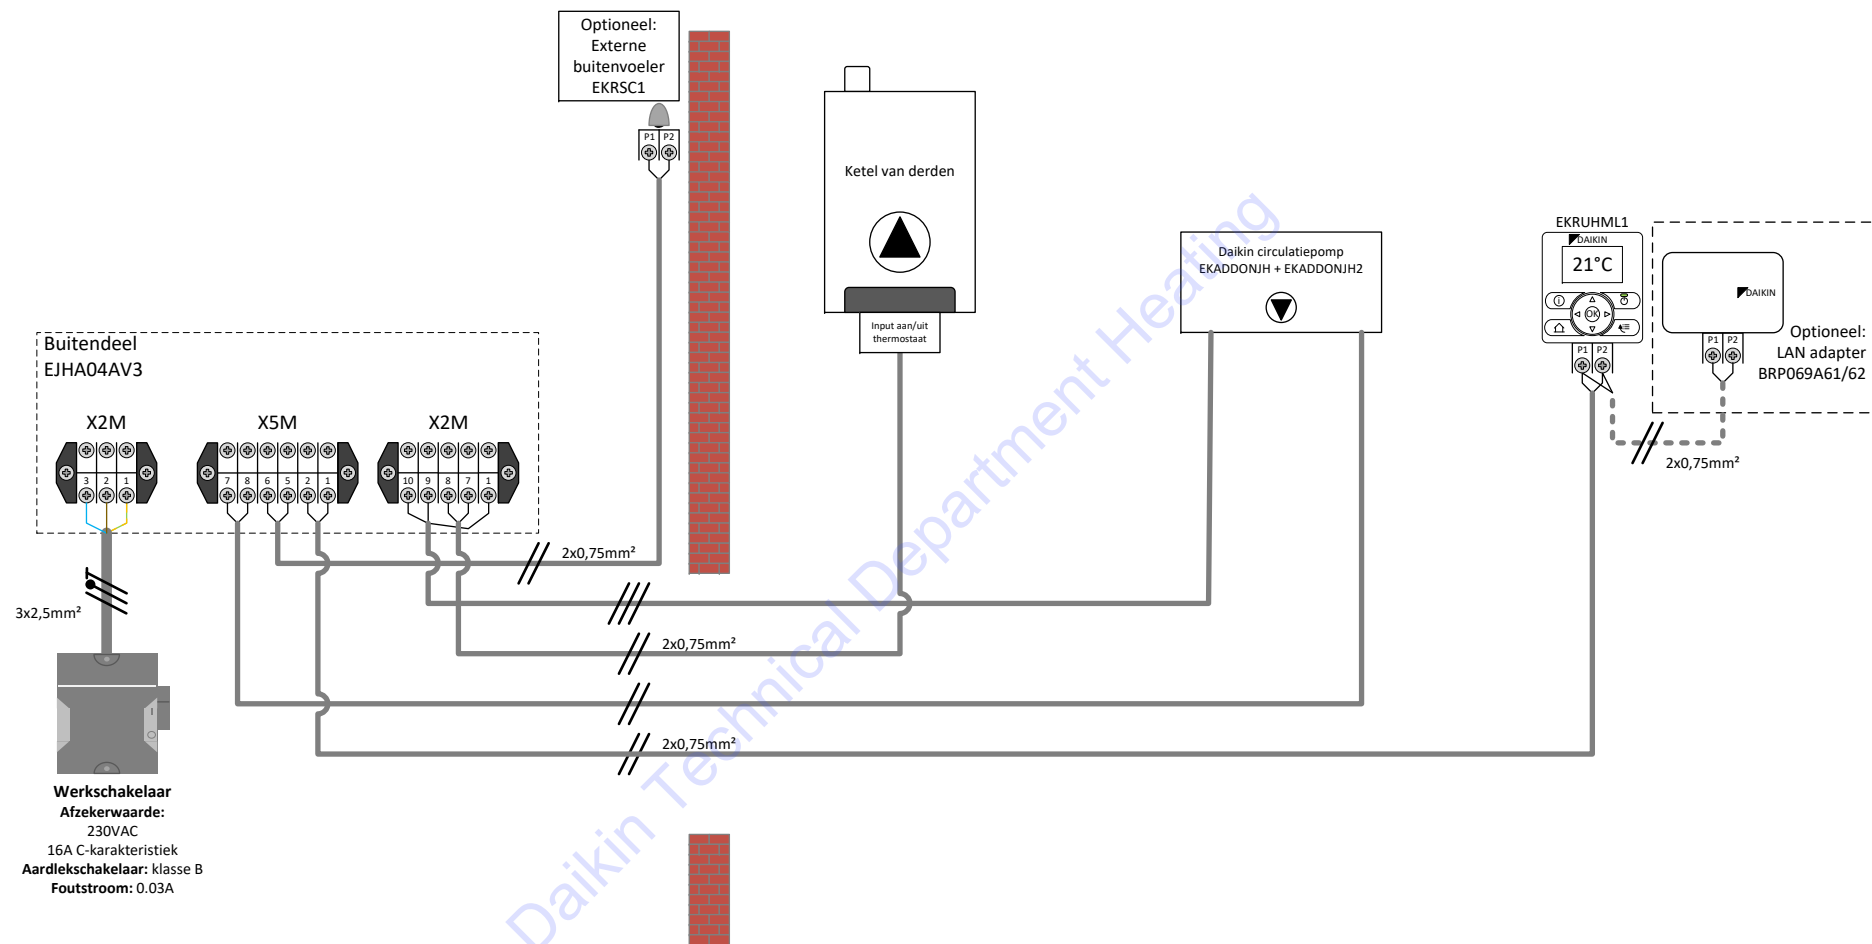

Productgroep: Daikin Altherma H Hybride mono		
Onderwerp: Radiatoren /enkel-verwarmen/1 zone		
Tekening nummer: DANL240007		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed





Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

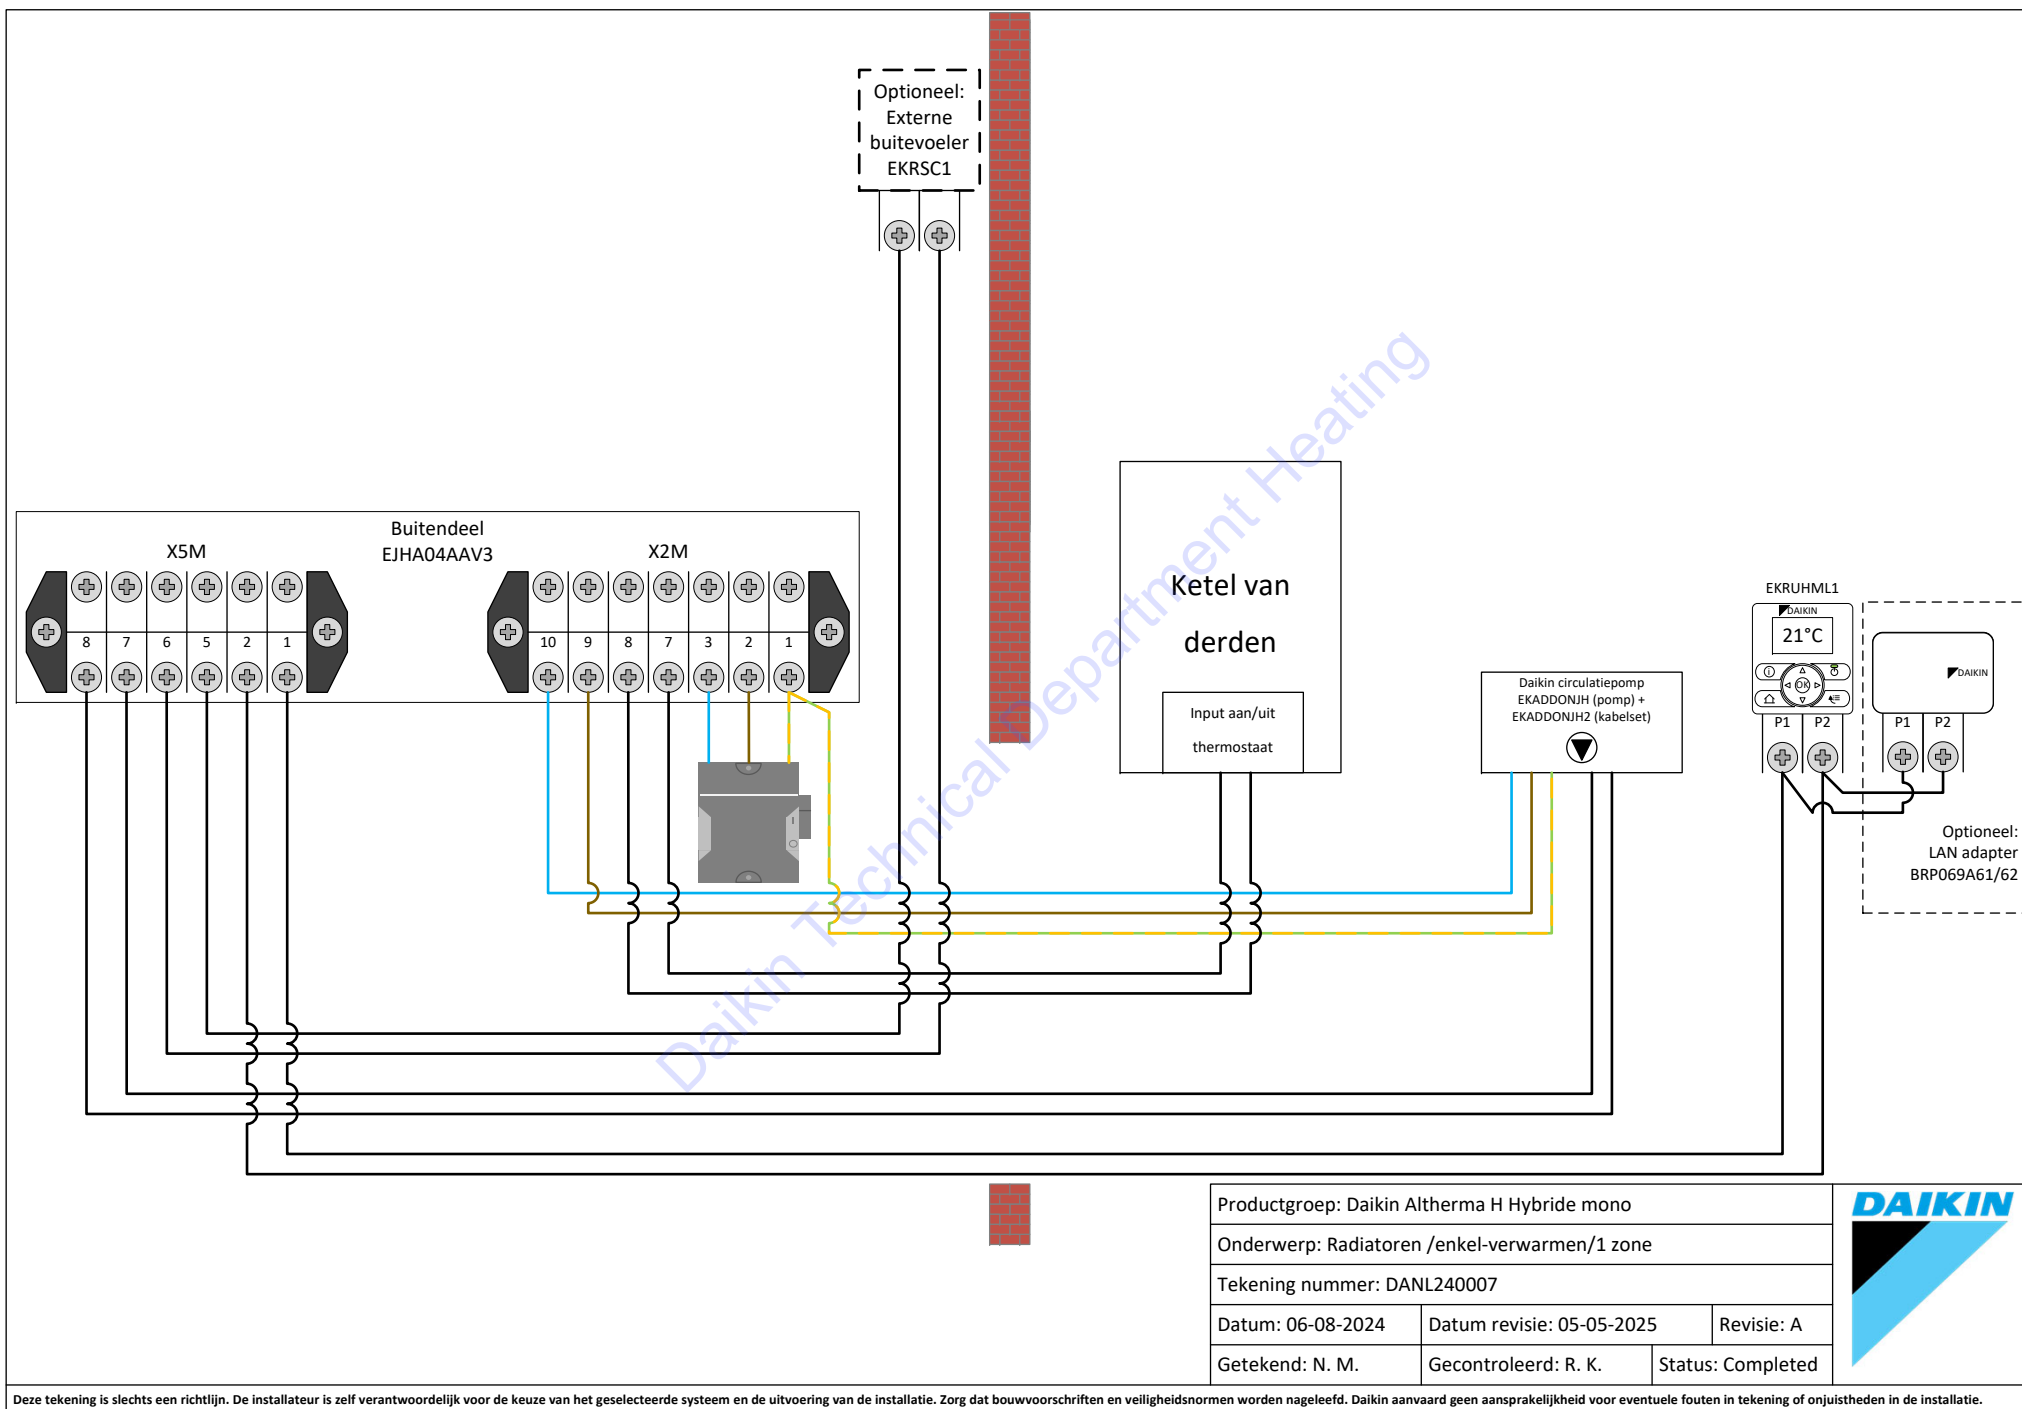

TR1

A1P

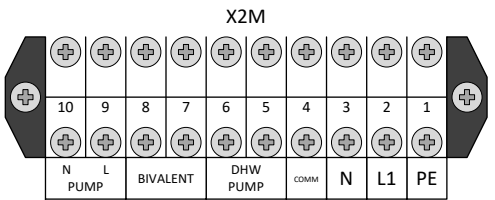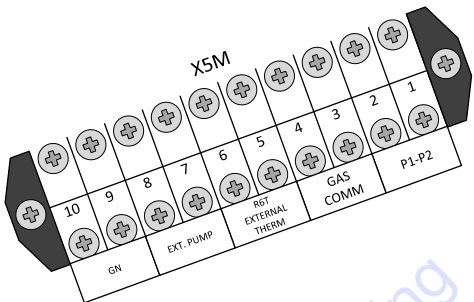

Daikin Technical Department Heating

Productgroep: Daikin Altherma H Hybride mono		
Onderwerp: Radiatoren /enkel-verwarmen/1 zone		
Tekening nummer: DANL240007		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

Instellingen Daikin interface EKRUHML1:

Stap 1: Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart.

Stap 2: Installateursniveau: Druk op  -> druk 5 seconden op  tot het woord “Informatie” zichtbaar is.

Stap 3: Ga naar “Informatie”, druk op OK -> ga naar “Gebruikertoegangsniveau”, druk op OK, er staat nu “Gev. eindgebrkr”.

Stap 4: Druk  gedurende 5 seconden in, deze zal veranderen in “Installateur”. Druk 2 keer op 

Stap 5: Ga naar “Installateursinstellingen” -> “Overzicht instellingen”.


Stap 6: Controleer en wijzig zo nodig de onderstaande **basis instellingen**.

- 02-06 0 Vorstbescherming kamer: Uitgeschakeld.
- 05-00 1 CV-ketel uitschakelen boven de evenwichts-temperatuur: Ja.
- 05-01 5°C Evenwichts-temperatuur: buitentemperatuur waarbij het warmtepompvermogen warmteverlies dekkend is, excl. CV-ketel werking.
- 07-04 1 Ecologisch.
- 01-0B 10°C Delta T regeling (Radiatoren).
- 0C-03 0°C Bivalente activatie temperatuur, (**let op!** Deze parameter dient altijd minimaal 1°C lager te zijn dan parameter: 05-01).
- 0C-07 2 Wat is de unit besturings- methode voor bedrijf? Bij gebruik EKRUHML1, kies 2. Optioneel: bij gebruik van een externe kamerthermostaat, kies 1.
- 0C-08 0 Welk type externe sensor is er gemonteerd? 0: Geen, 1: Buitensensor.
- 0C-0A 0 Functie binnen snel verwarmen: Uitgeschakeld.

Weersafhankelijke stooklijn is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en het geïnstalleerde afgiftesysteem.

Stap 1: Ga naar “gebruikerinstellingen”

Stap 2: Ga naar “stel weersafhankelijk in” → “primaire zone”. Geselecteerde temperatuur kunt u wijzigen door op  of  te drukken. Door op  of  te drukken, kunt u de andere instelling selecteren.

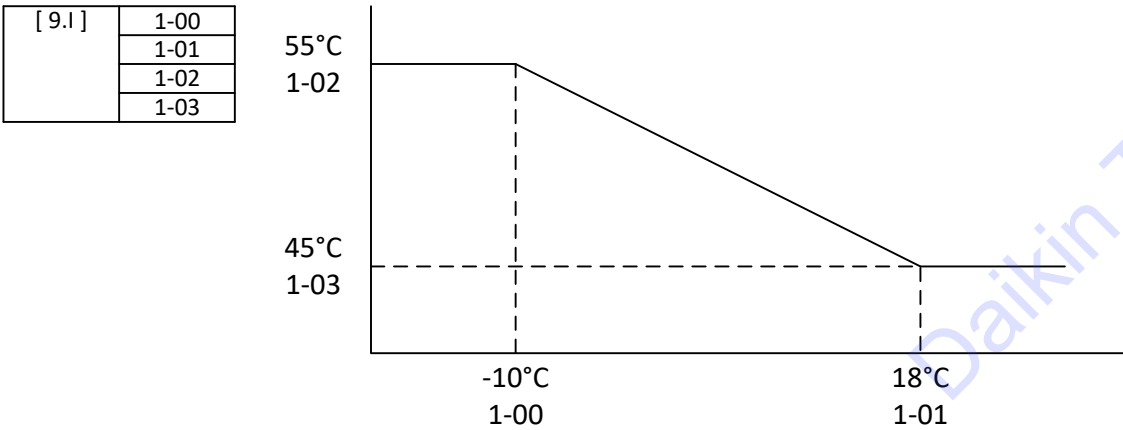

Productgroep: Daikin Altherma H Hybride mono			
Onderwerp: Radiatoren /enkel-verwarmen/1 zone			
Tekening nummer: DANL240007			
Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A	
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.