





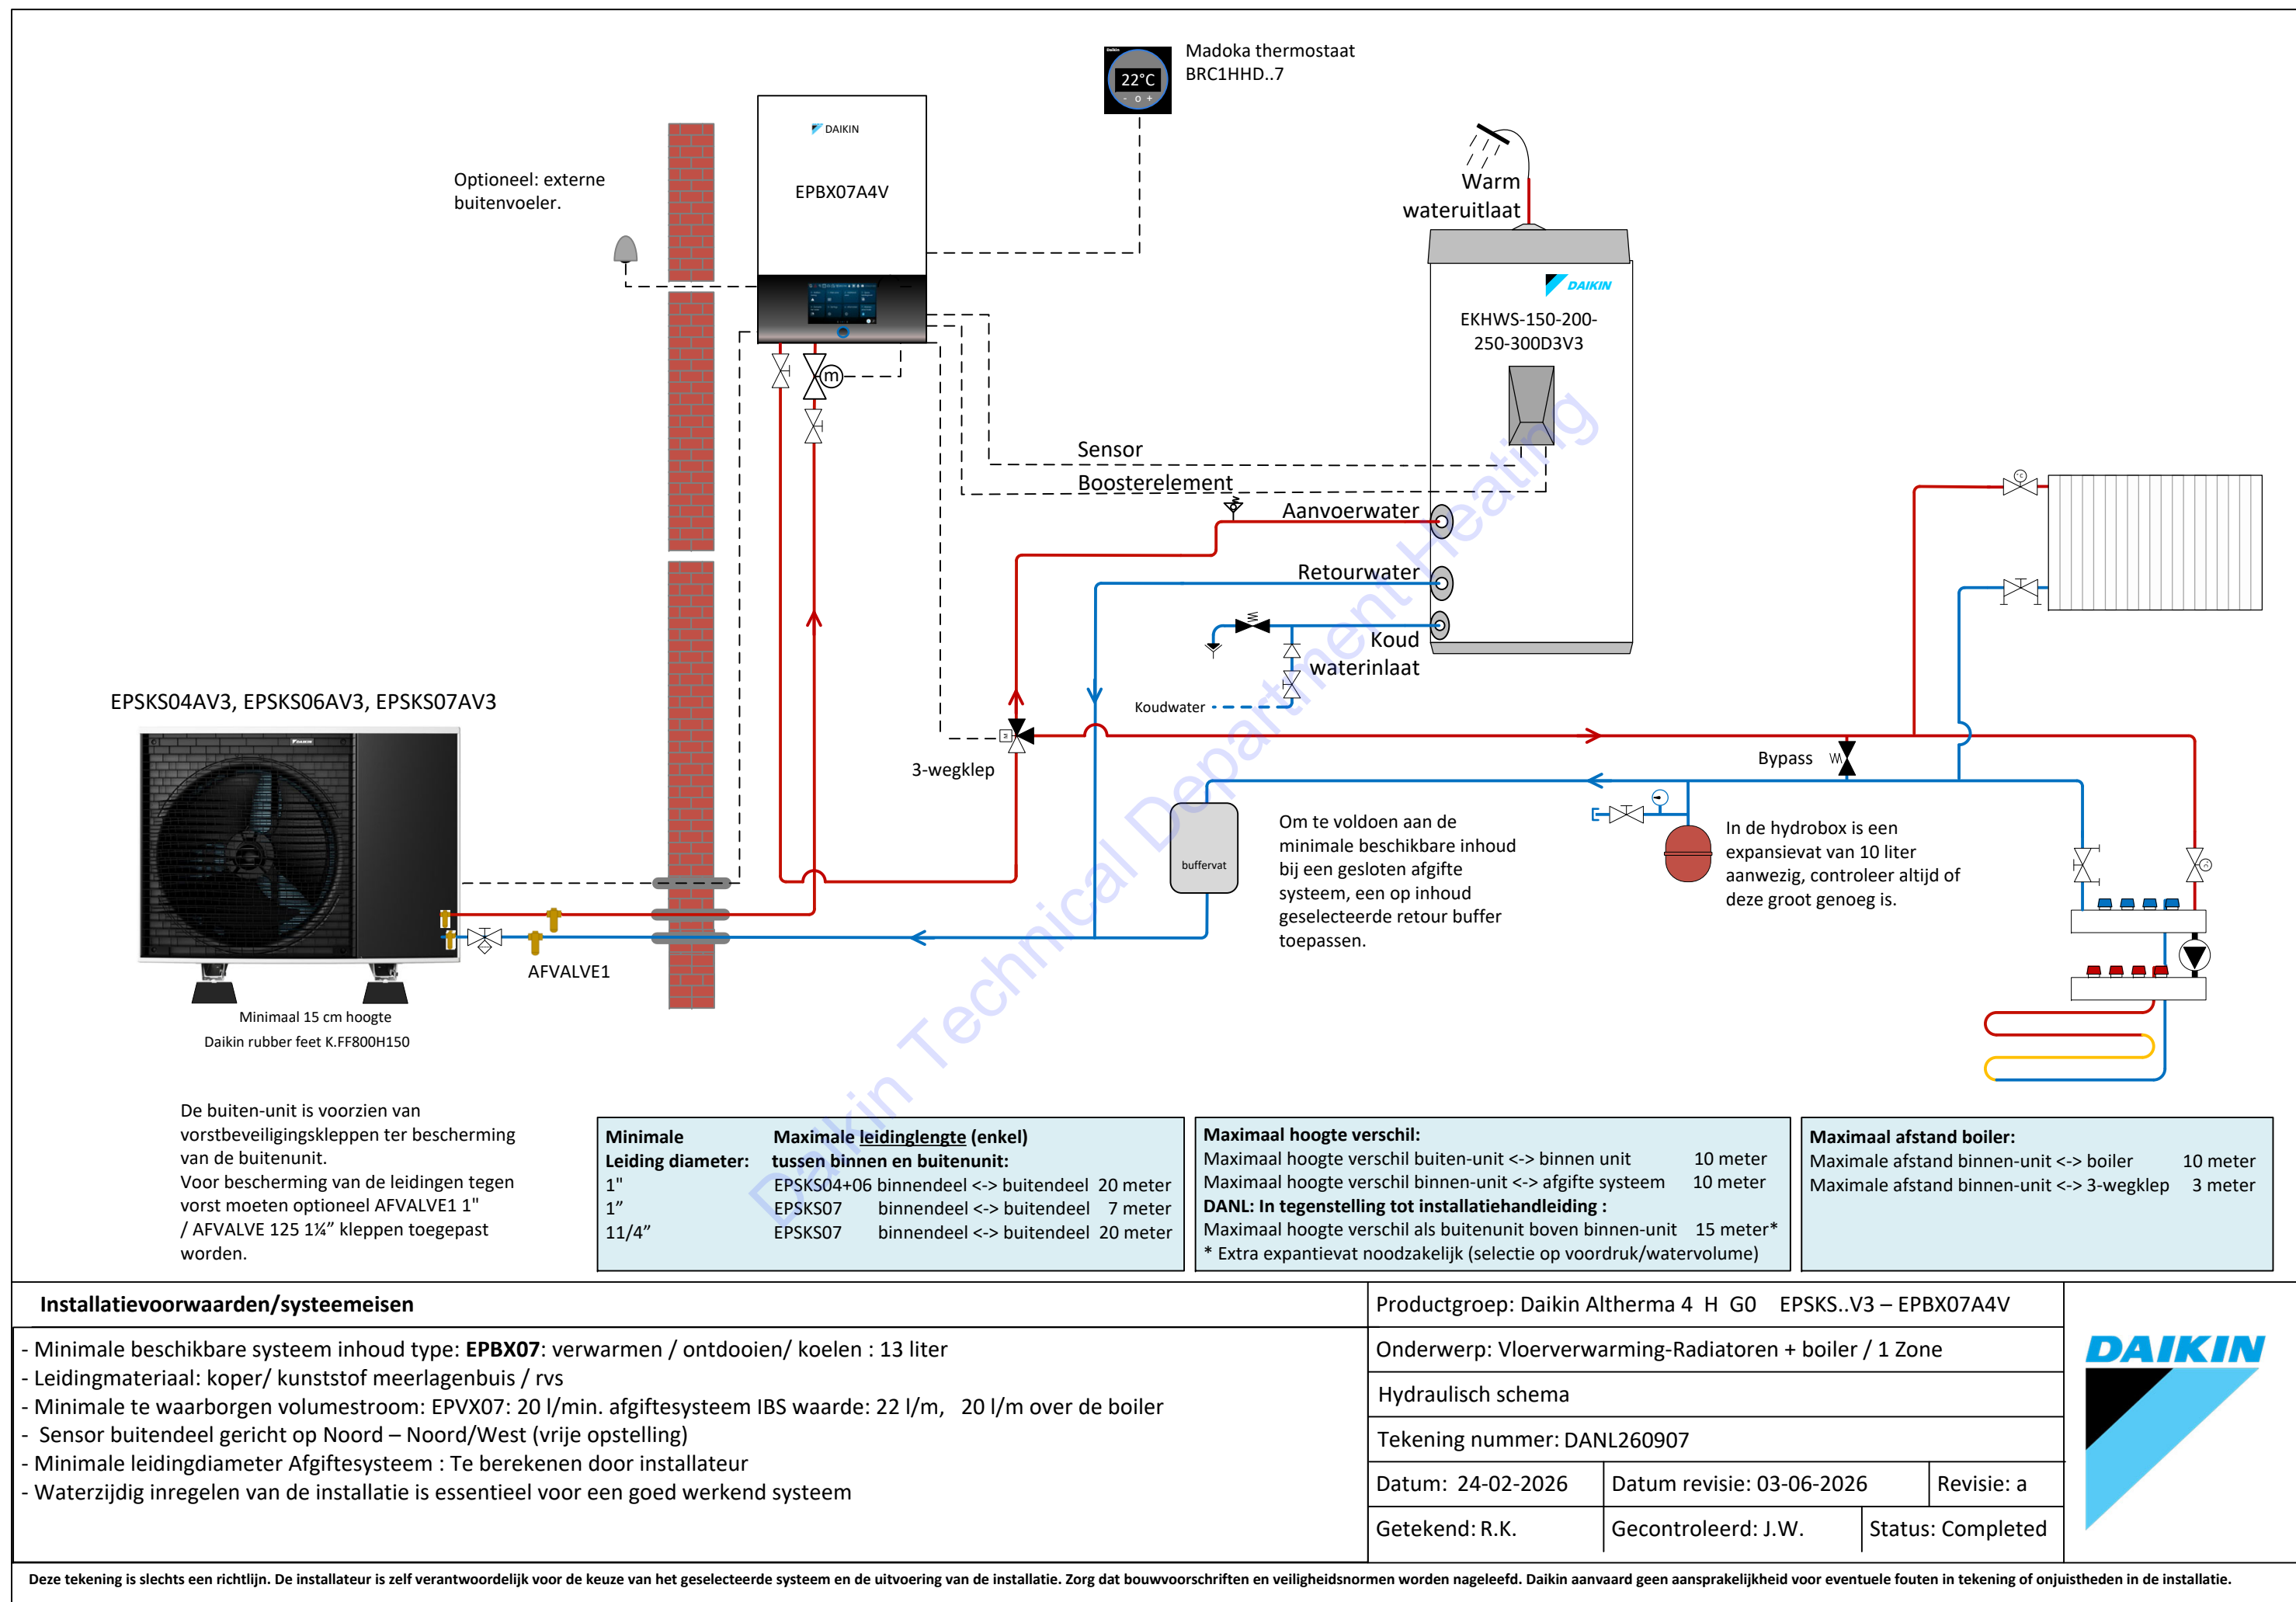


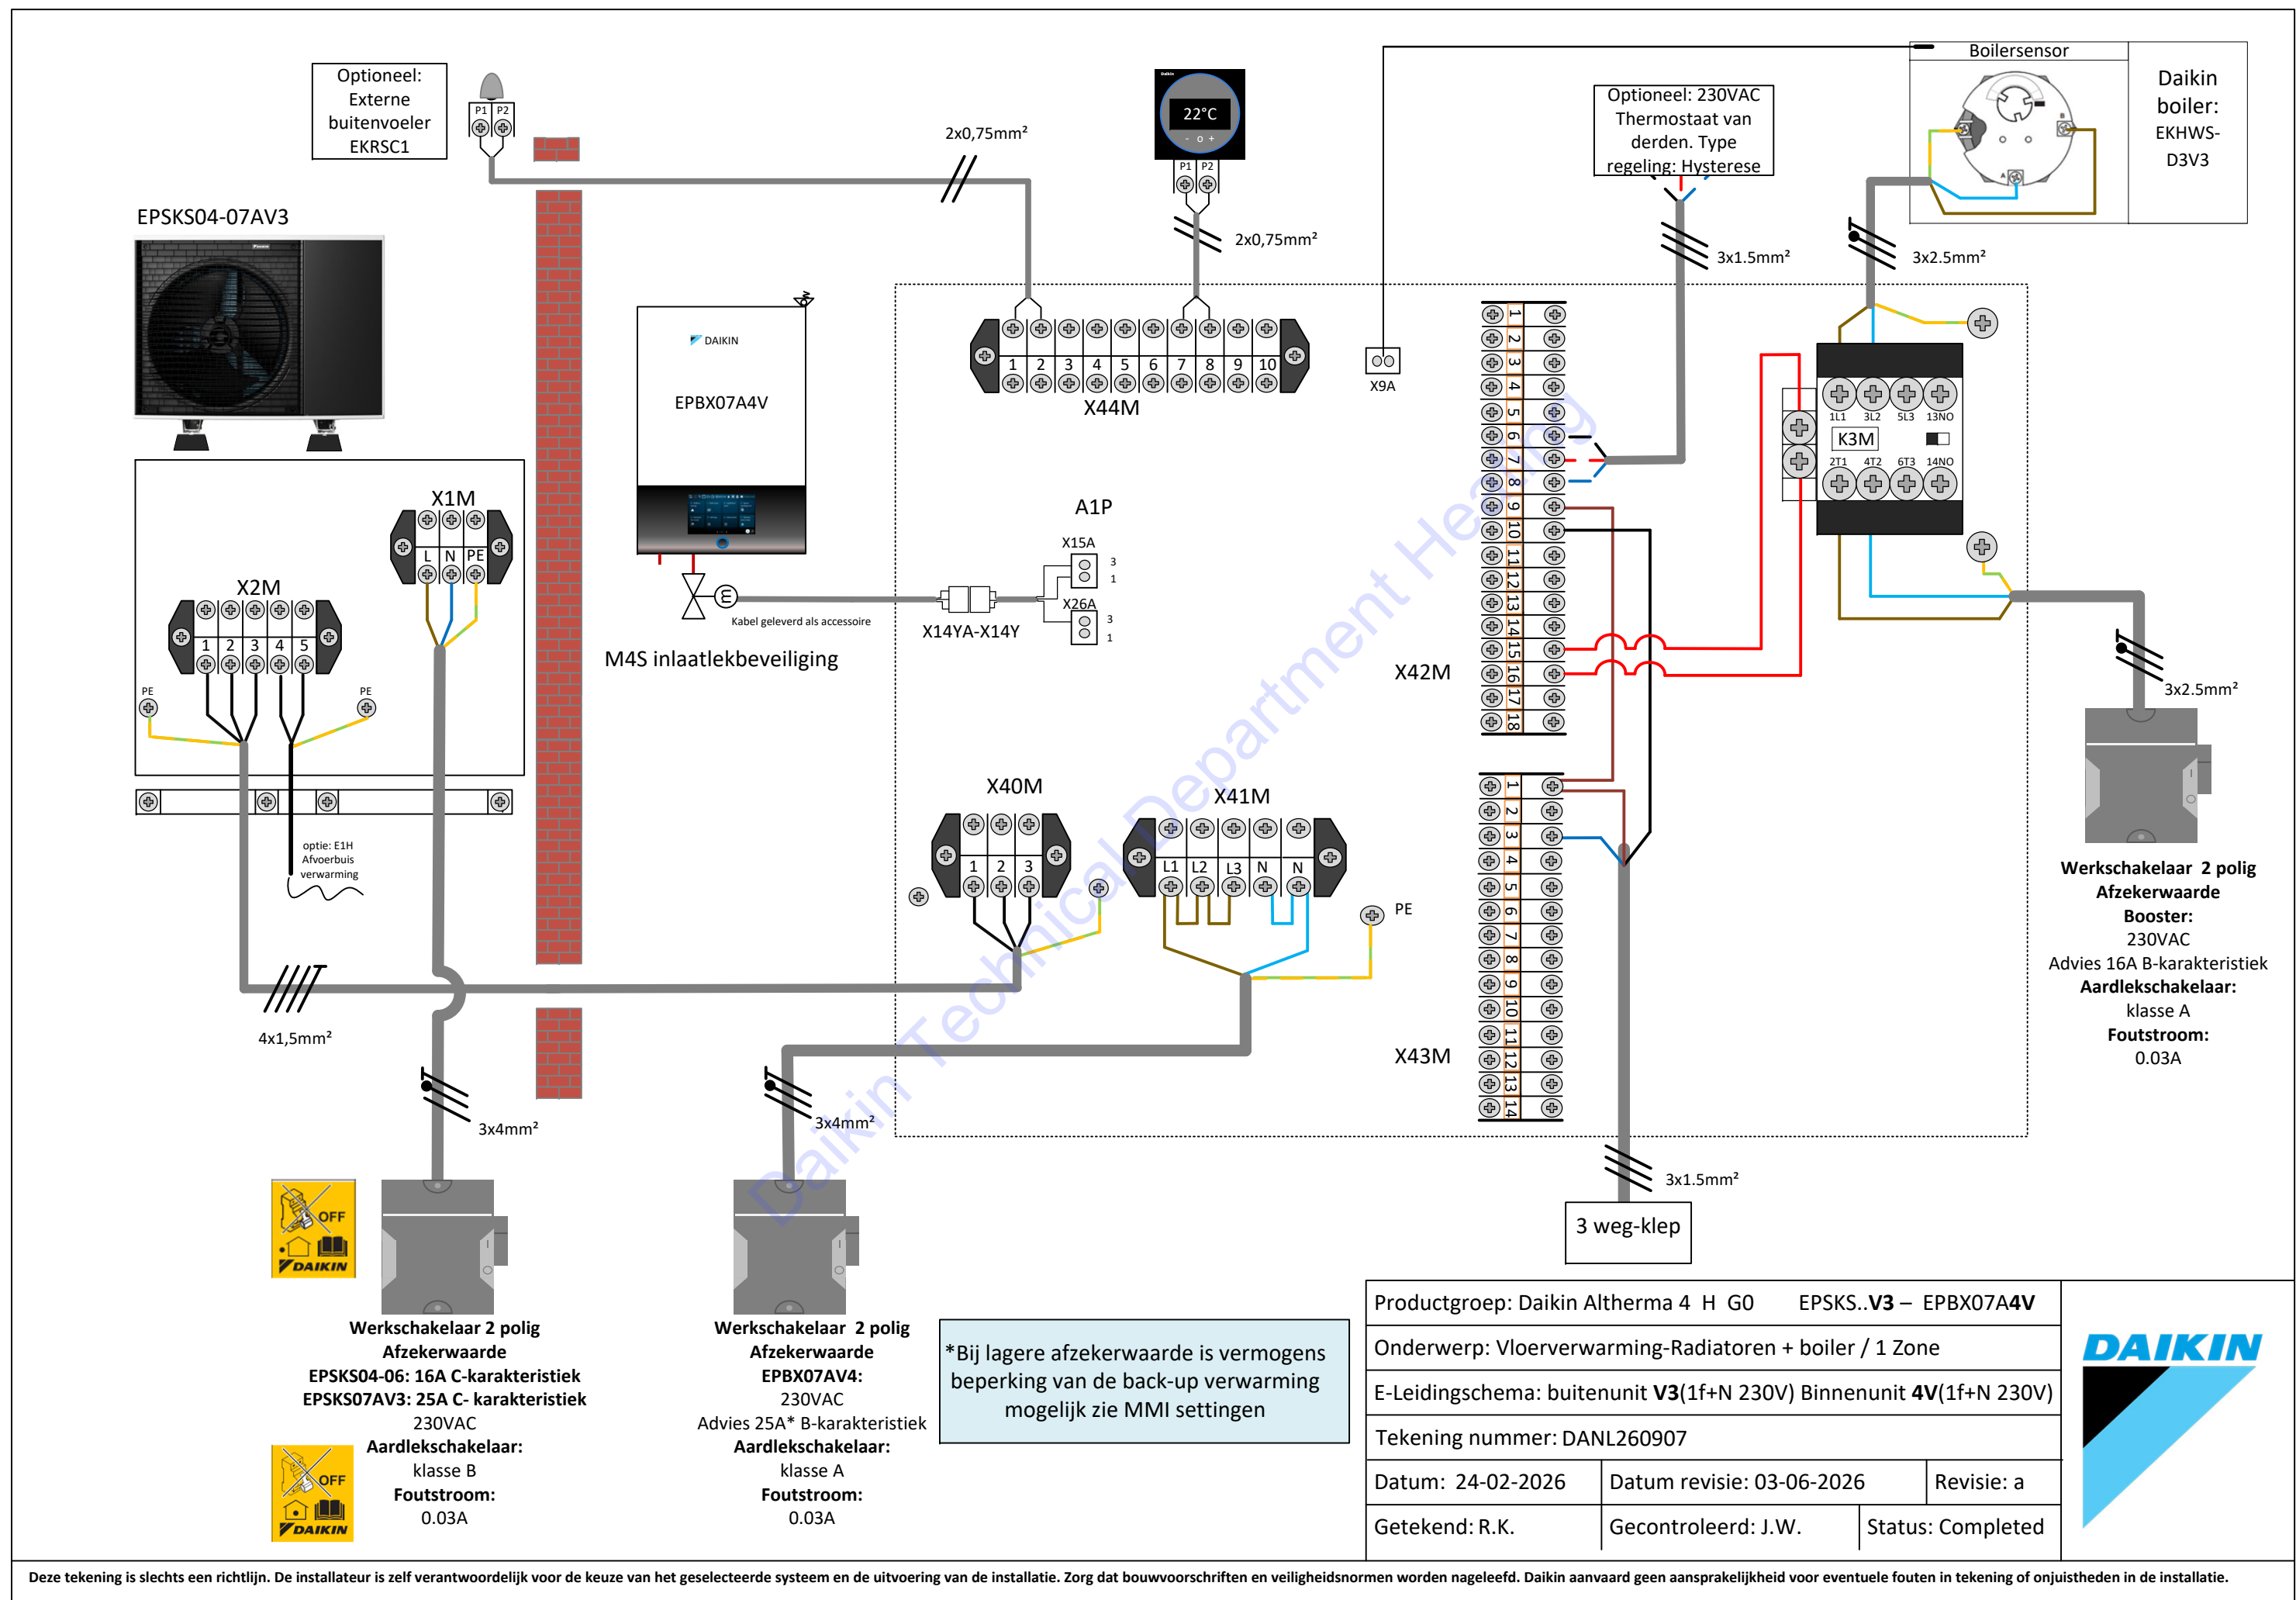


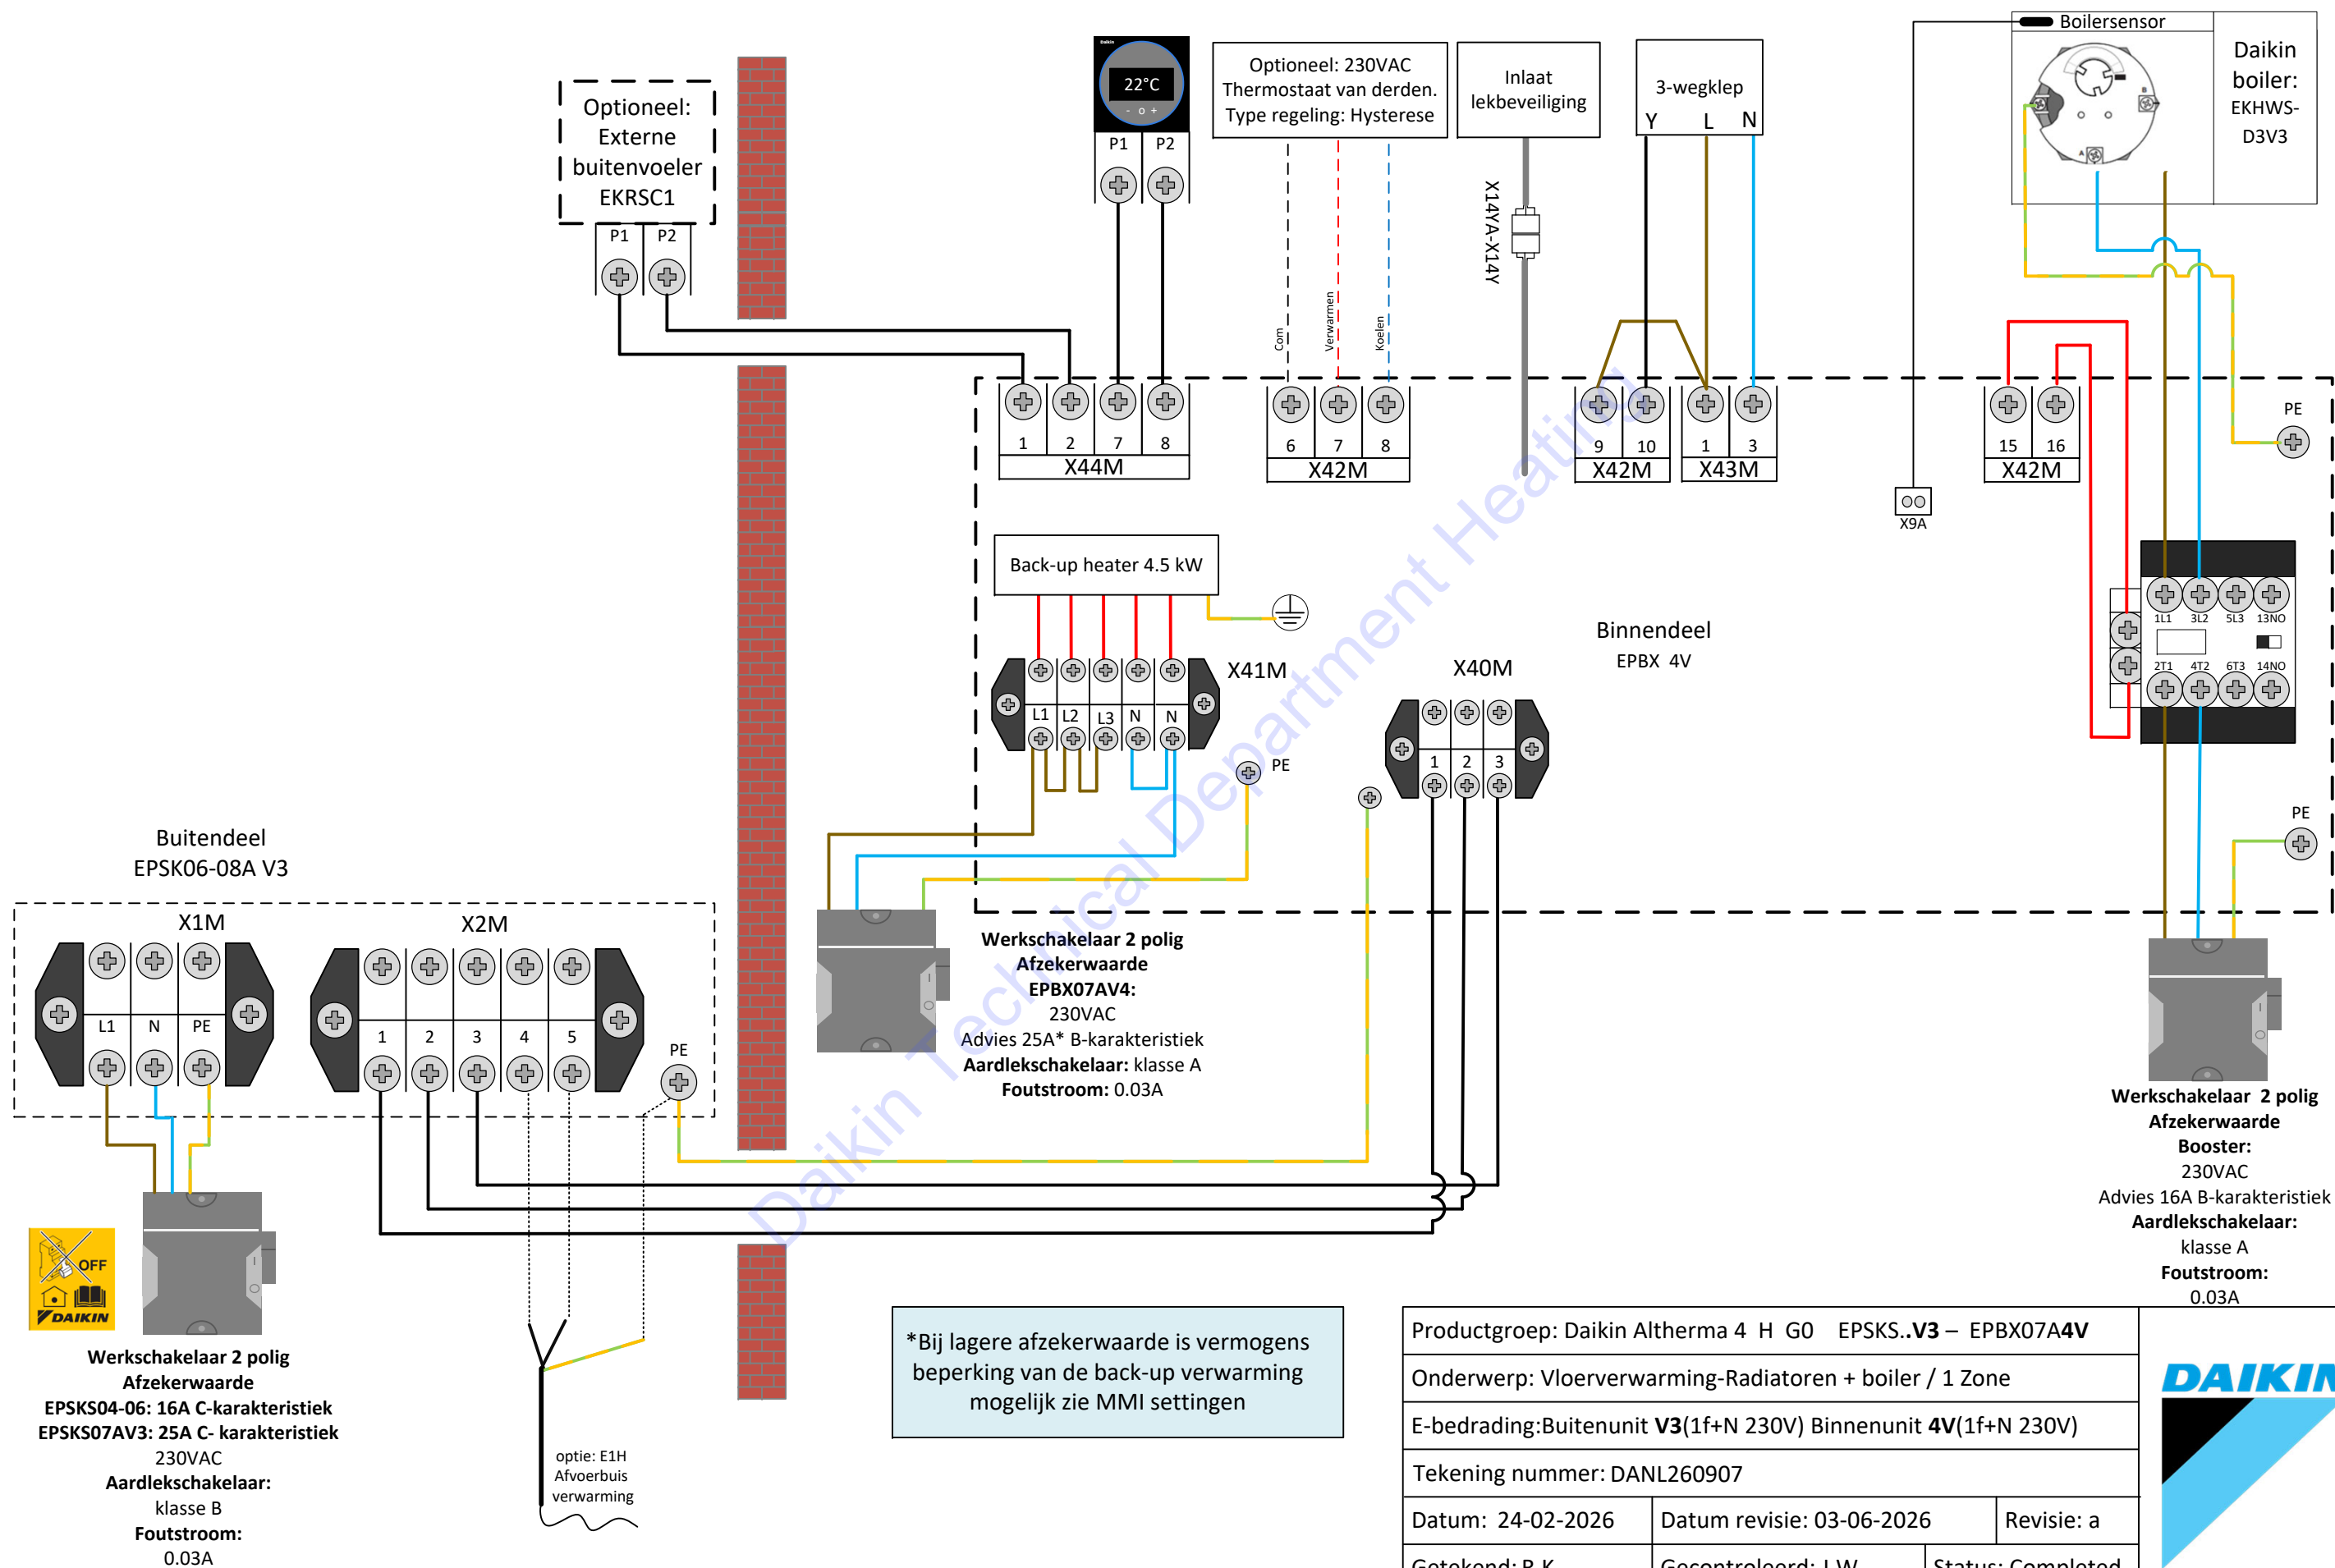


Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

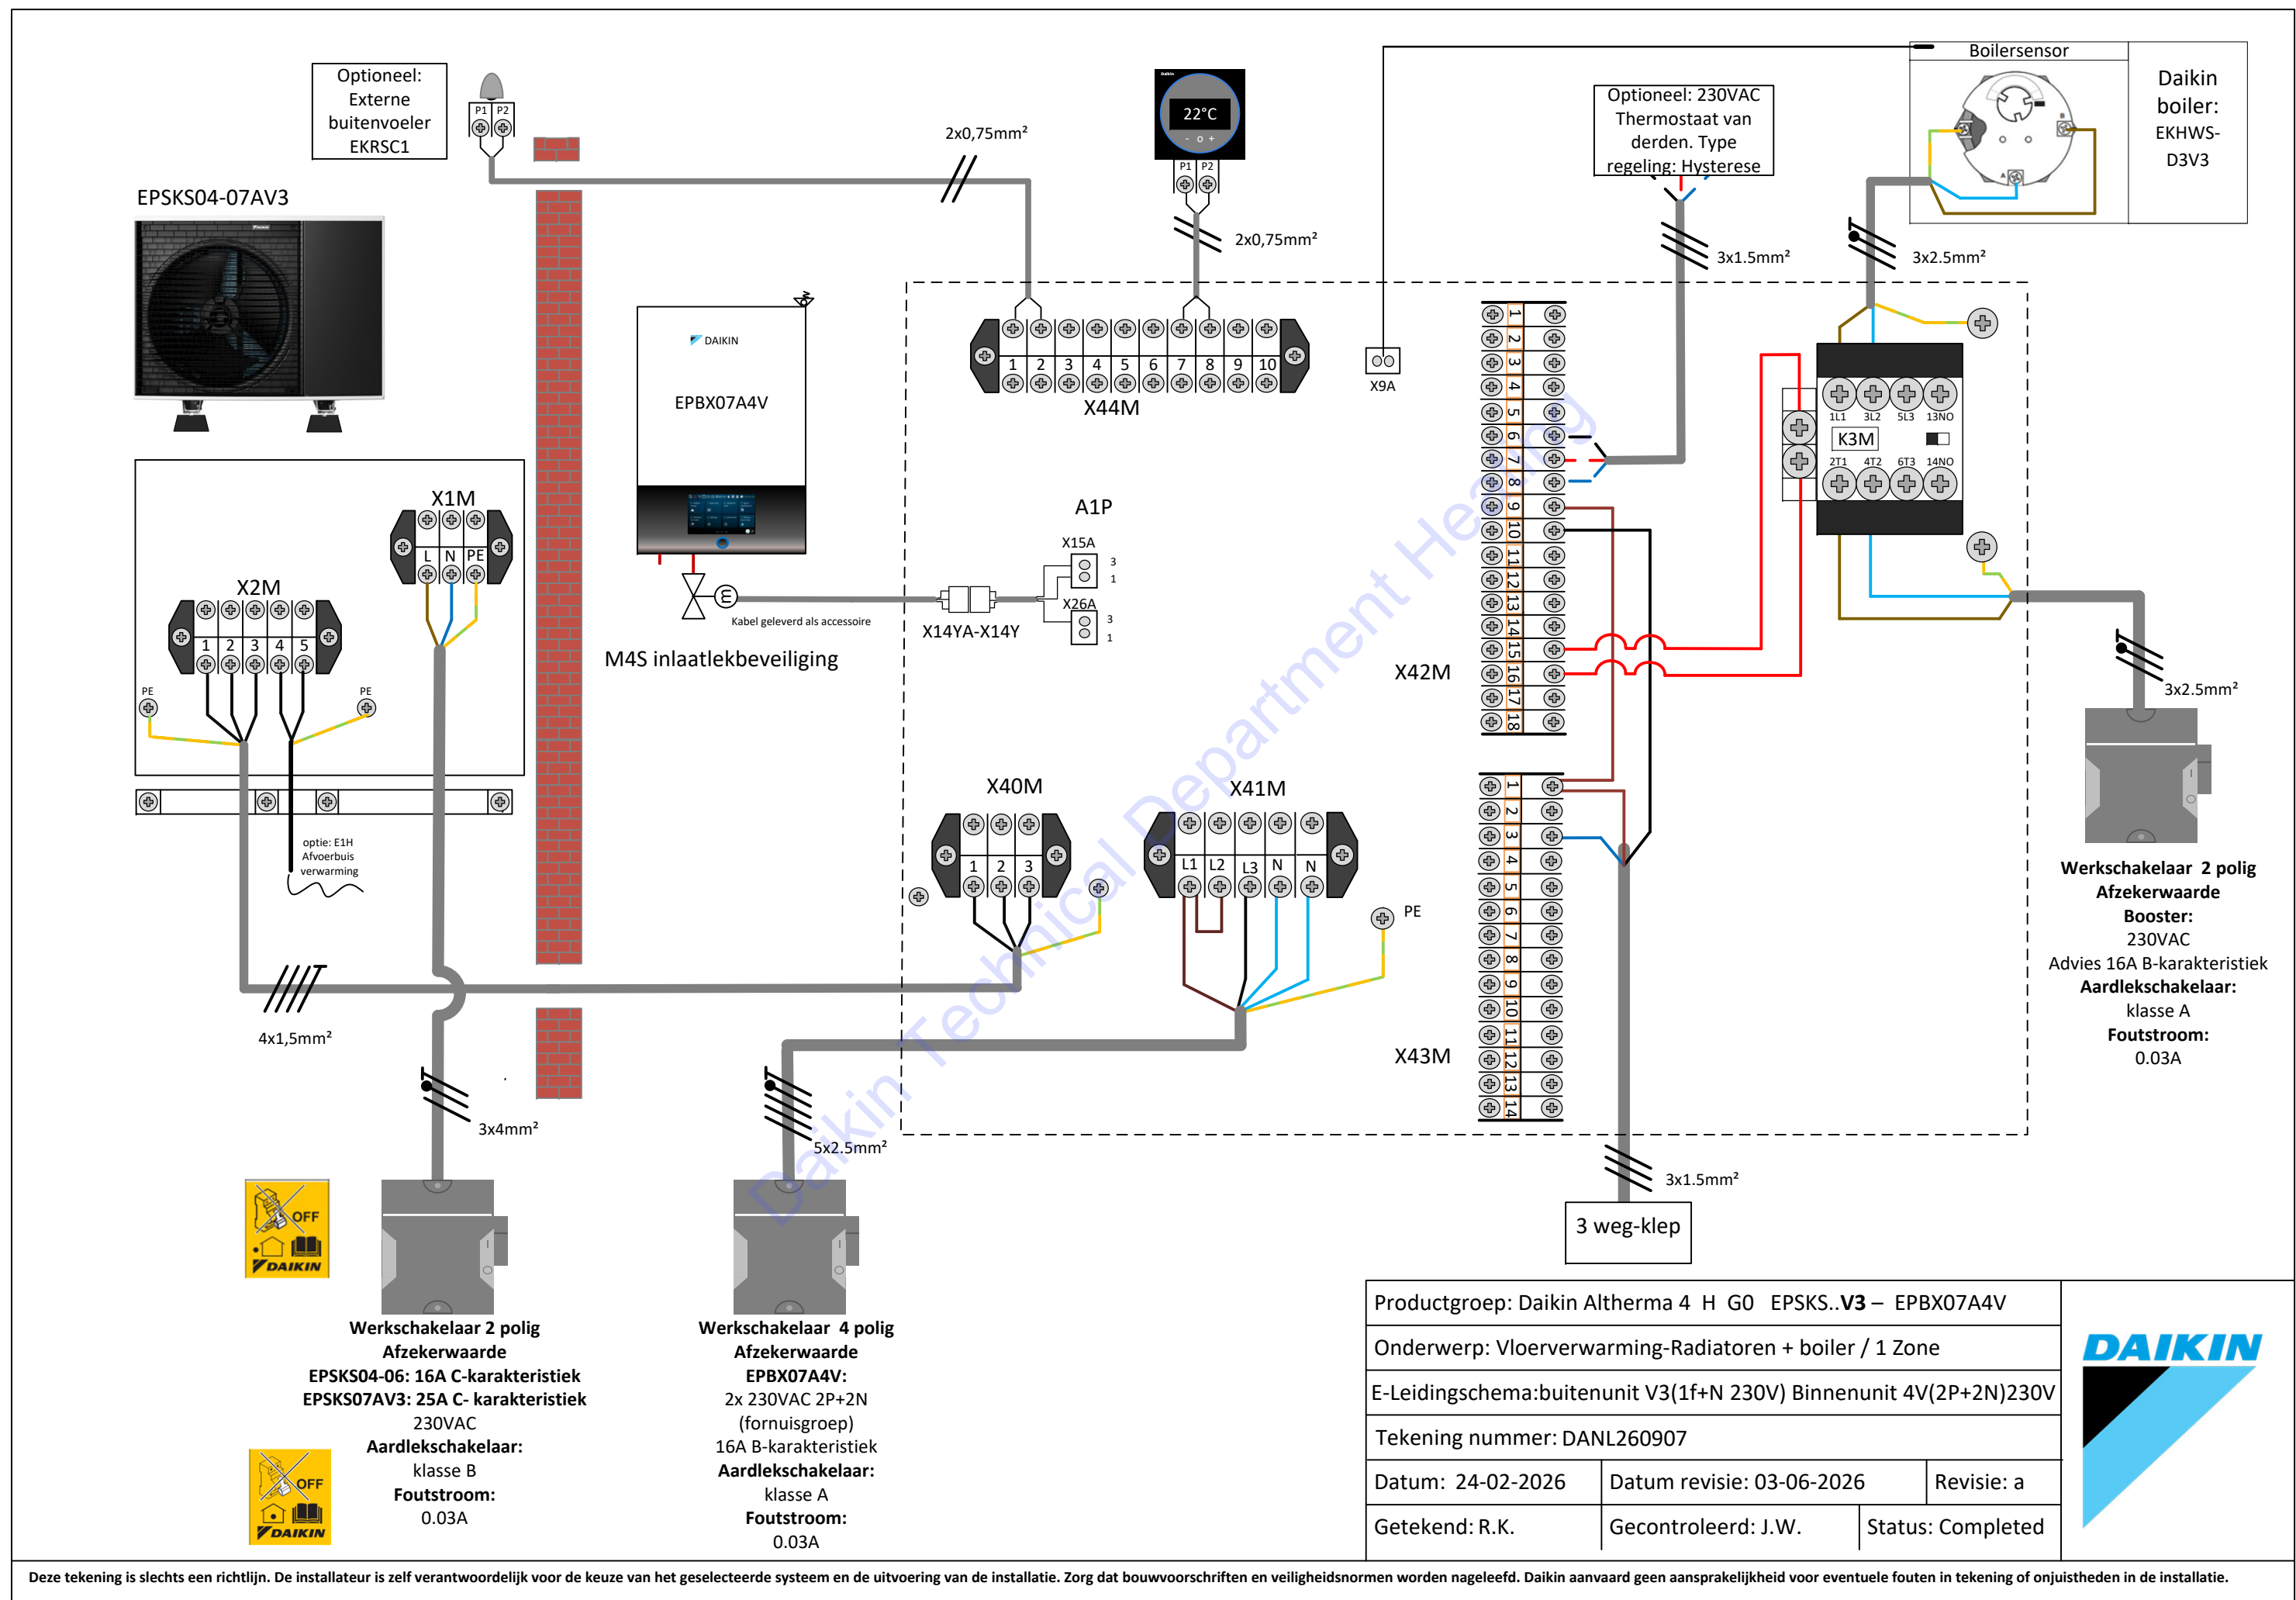

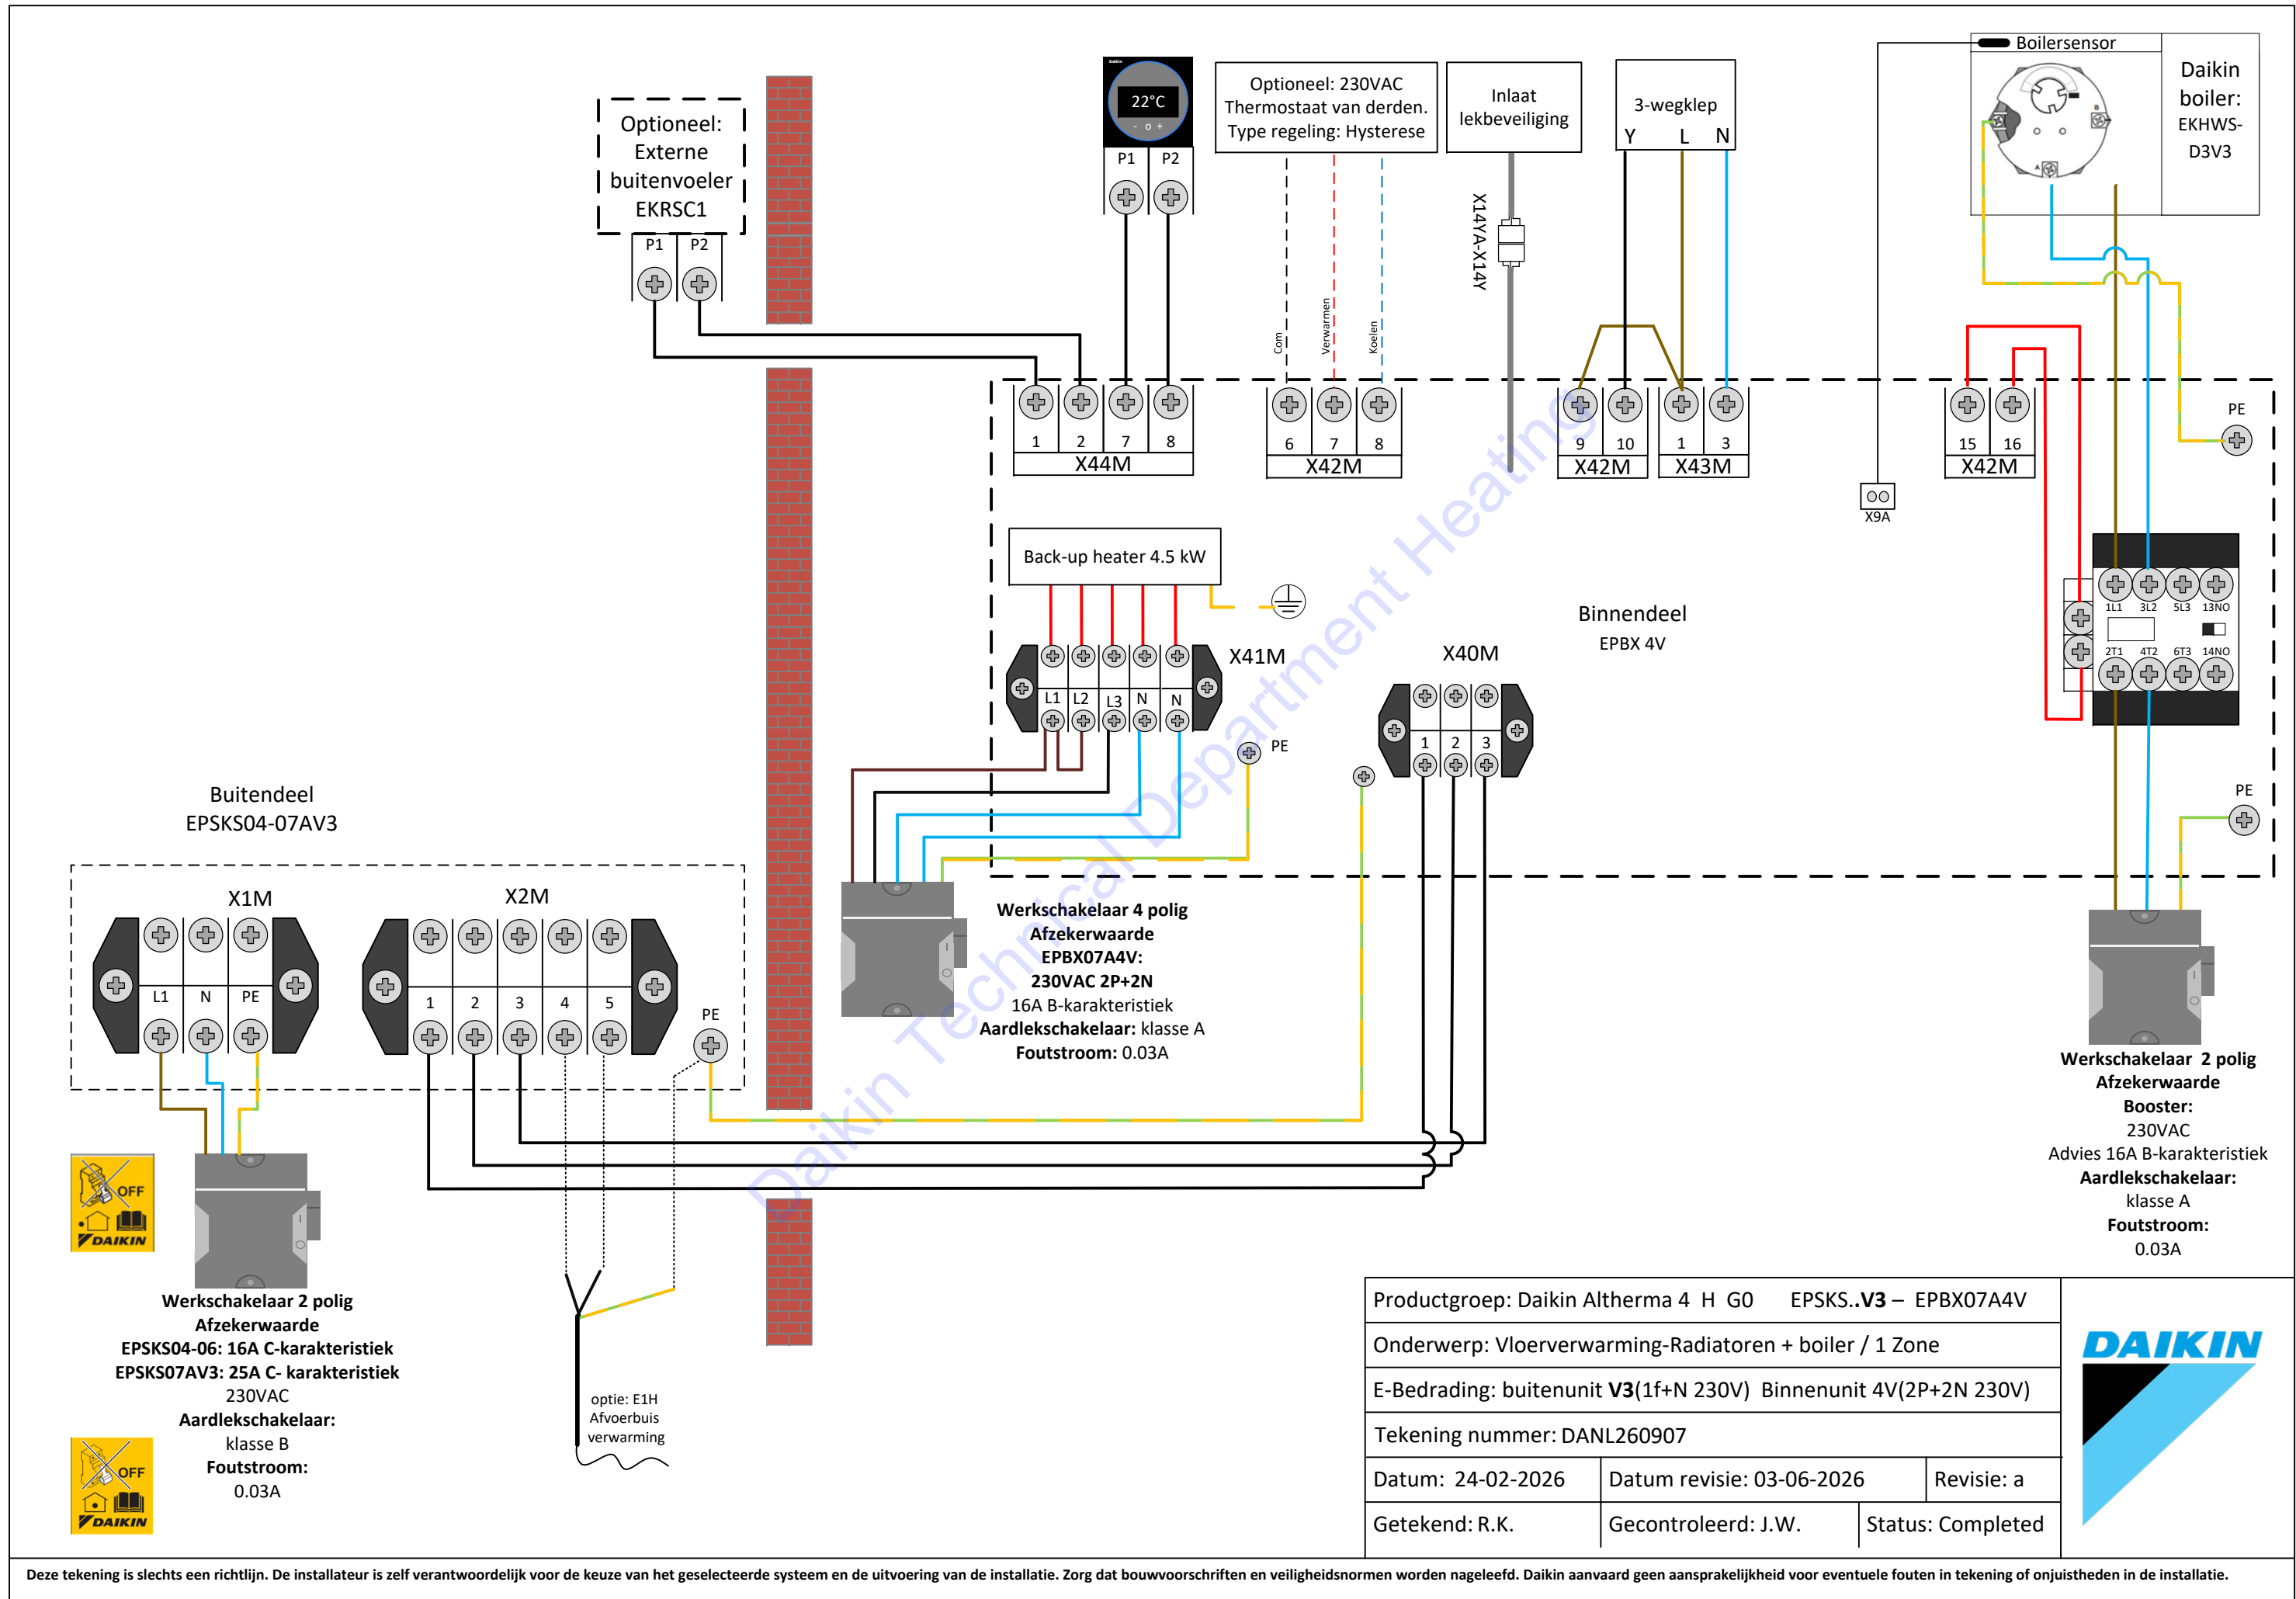

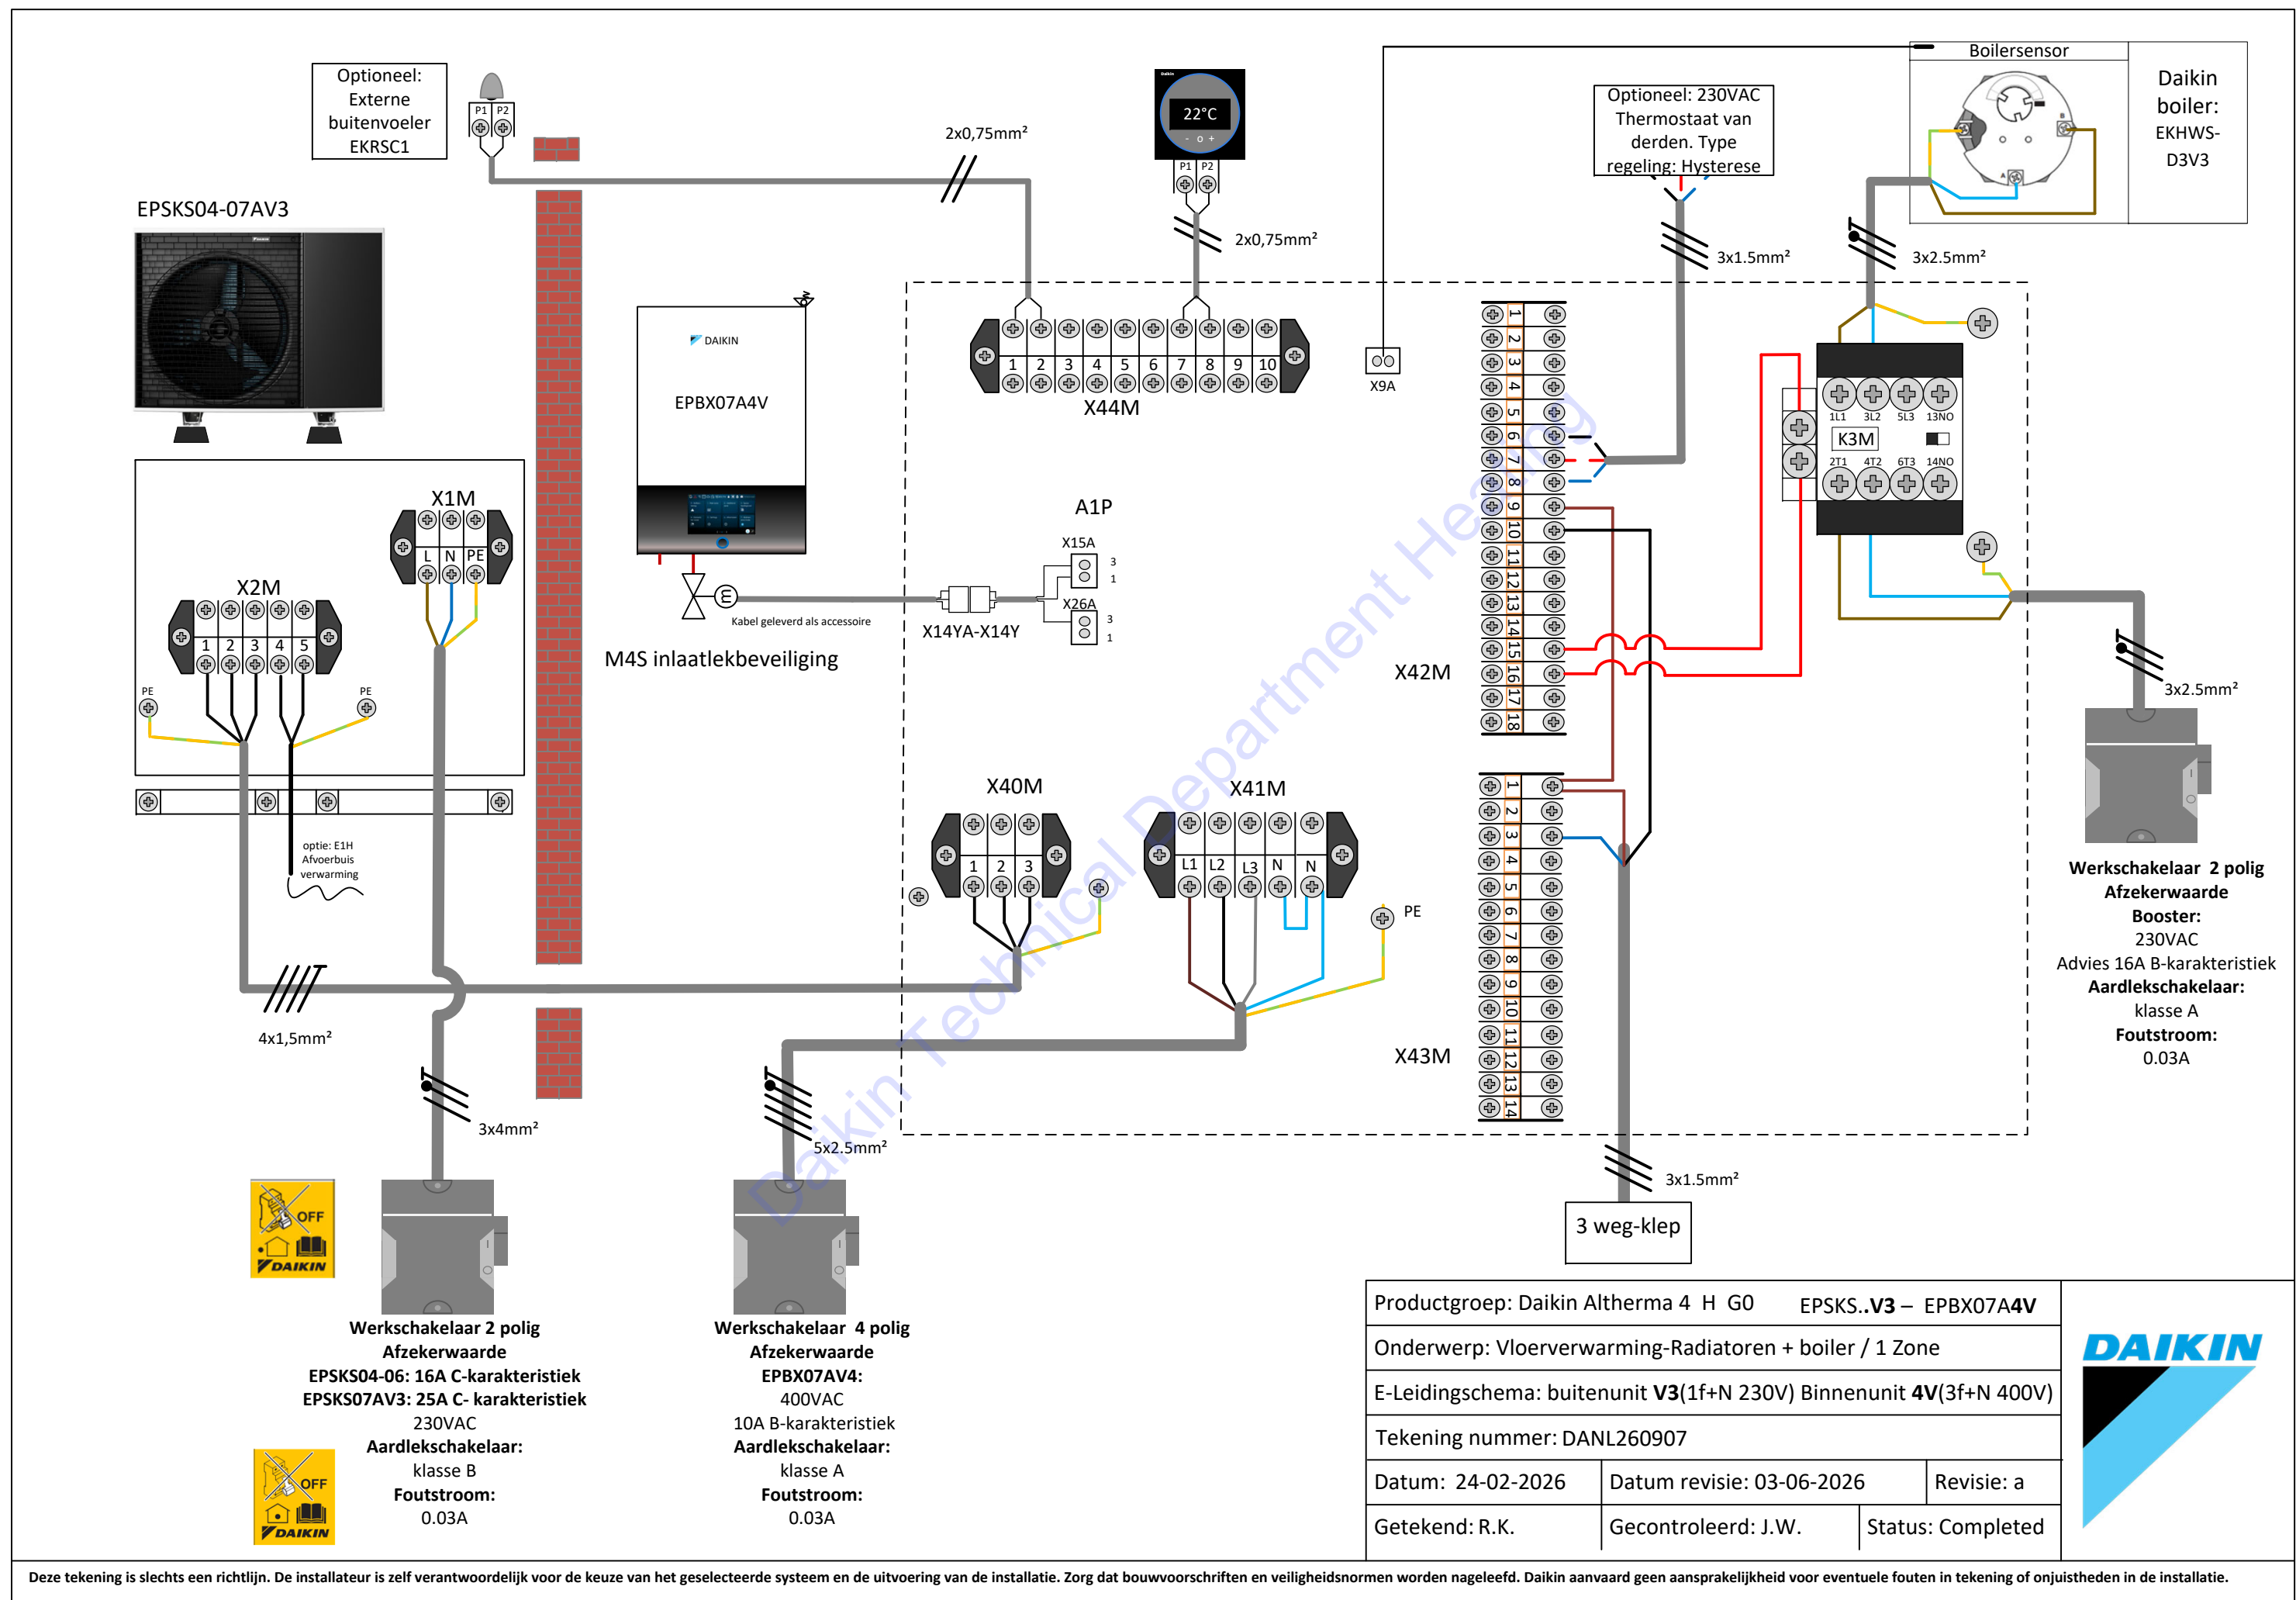

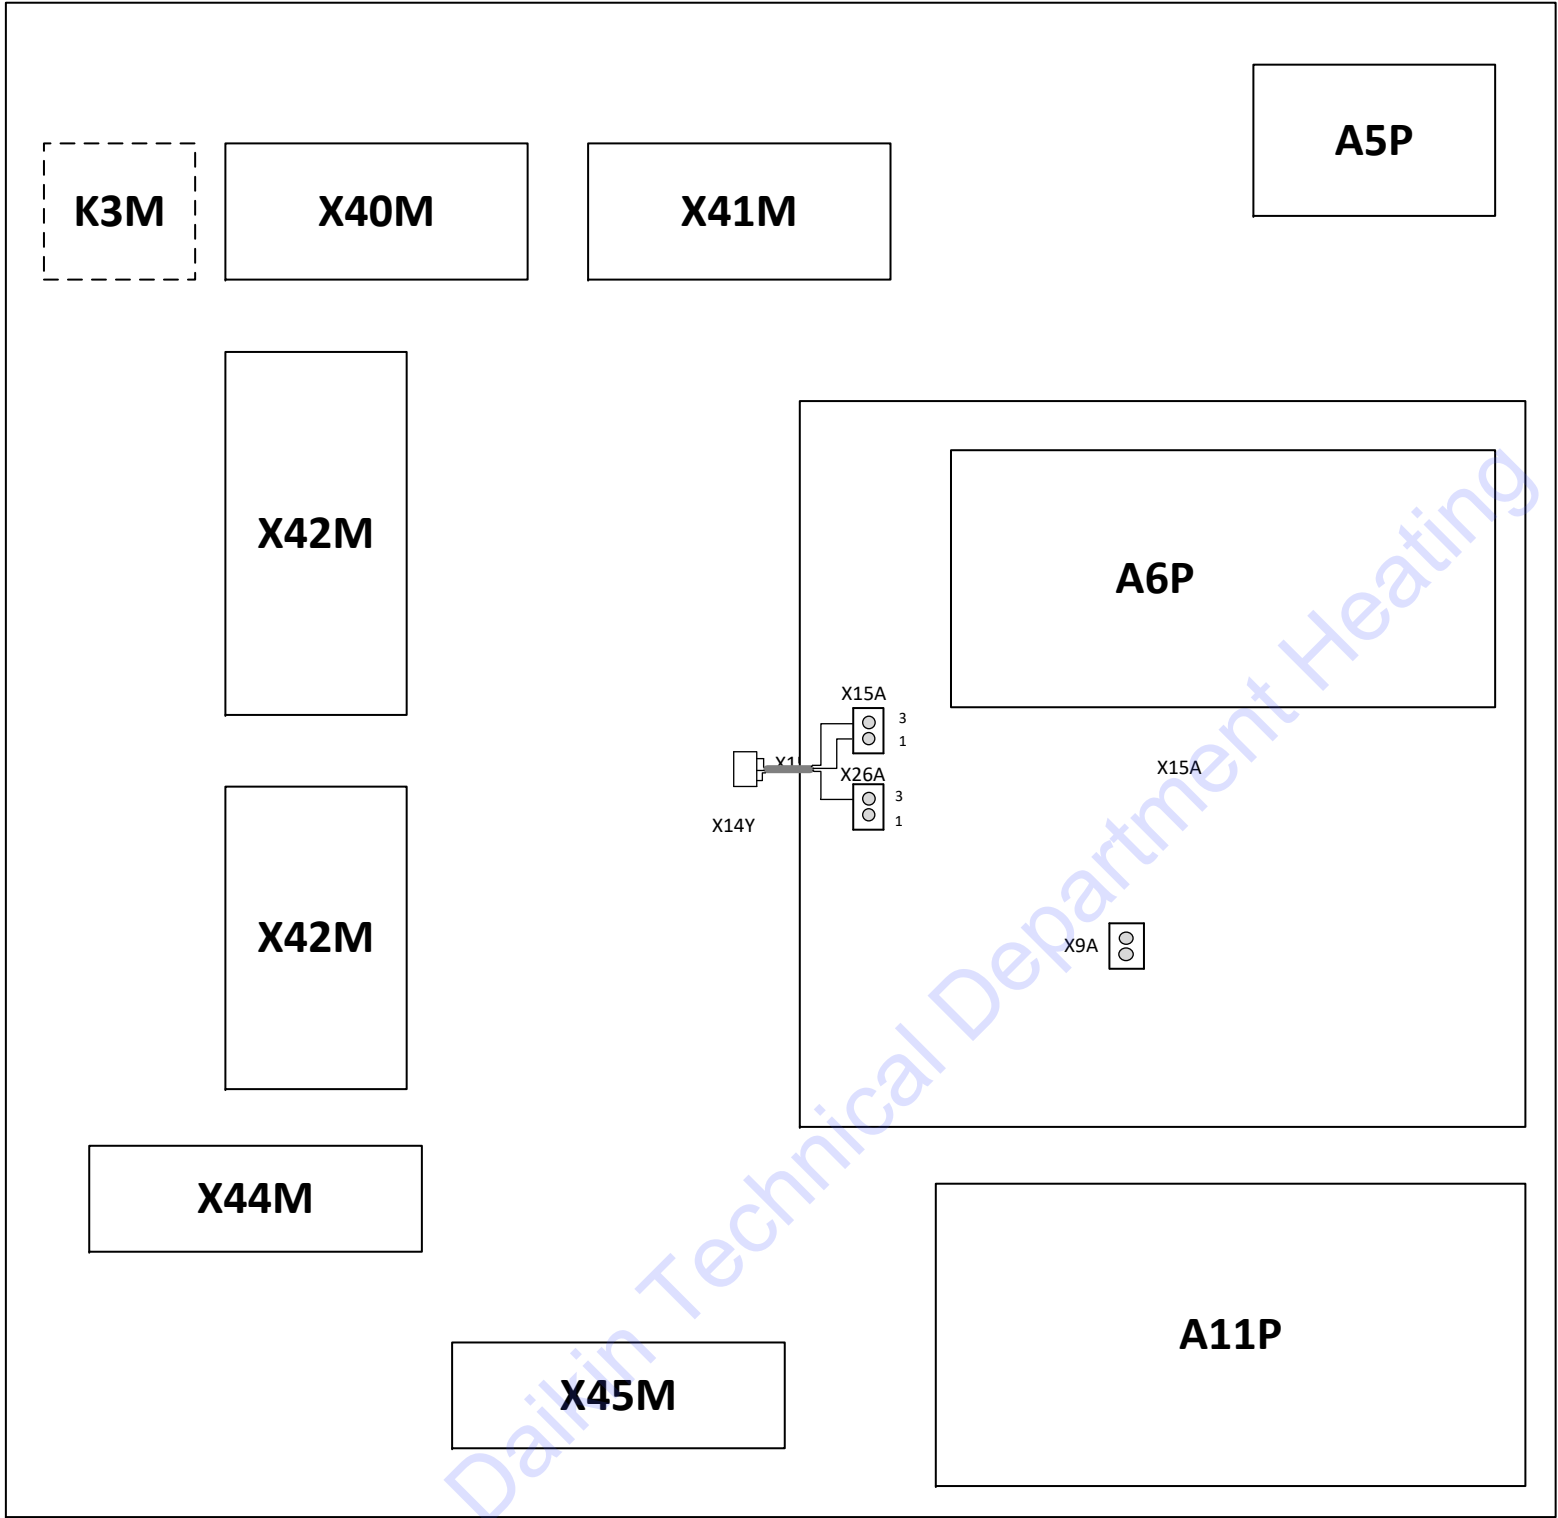

Productgroep: Daikin Altherma 4 H G0			EPBX07A4V			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren + boiler / 1 Zone						
Positie aansluitklemmen en printplaten						
Tekening nummer: DANL260907						
Datum: 24-02-2026		Datum revisie: 03-06-2026		Revisie: a		
Getekend: R.K.		Gecontroleerd: J.W.		Status: Completed		

10 **Configuratie Assistent:** Instellingen Daikin Configuratie: Ga naar “Gebruikersmodus”   Voer de installateurs code “5678”

10.1 : Land, taal,

10.3 : Tijdzone, tijd/datum in.

10.4 : aantal zones : **1** WW-tank: **Aan** WW-tanktype: (EKHWS(150/180)-(200/250/300) Bivalent: **uit**.

10.5 : 3-wegklep selecteer vrij programmeerbaar contact: **X42M- Pin 9-10-11** (aansluiting volgens schema) .

10.7 : Noodbedrijf selectie : **Handmatig** (**automatisch SH beperkt / warmtapwater uit als Digital-Key procedure niet word uitgevoerd , unit in noodbedrijf**)

10.8 : Back-up verwarming selecteer (10.8) Netconfiguratie : **V4** = monofasige,
Maximum capaciteit/Afzekerwaarde : **model V4*** : 1f+N 25A= **4.5kW**, 1f+N 20A= **4.0 kW** , 1f+N 16Amp= **3.0kW**, 1f 2P+2N 16Amp=**4.5kW**
* BUH min. Instelling = **2kW** **model 4V*** : 3f +N 10Amp= **4.5kW**,

10.9 : Hoofdzone afgifte systeem : **Vloerverwarming**
Bediening: **Kamer** (BRC1HHDA) of Externe kamerthermostaat: thermostaat derden (1.13) type: enkel contact/ dubbelcontact)

10.10 : Hoofdzone instelpunt verwarming modus: **Weersafhankelijk** Instelpunt koelmodus: **weersafhankelijk**

10.11 : Weersafhankelijk verwarmen hoofdzone : **weersafhankelijk** instelling : **AWT 55-65°C – buiten temp -10°C, AWT 45°C - buiten temp. 18°C**

10.12 : Weersafhankelijk koelen hoofdzone: **weersafhankelijk** instelling : **AWT 22°C – buiten temp 20°C , AWT 18°C - buiten temp. 35°C**

10.17 : Bedrijfsmodus : **Warmhouden**

10.18 : Tank instelpunt (4.5): 48 – 60 graden Hysterese : **5 graden**

Configuratie is voltooid: **OK**

Selecteer 7. onderhoudsmodus.

7.2 Ontluchting  instellingen] selecteer: Handmatig , kamerverwarming / koeling en Hoge snelheid [ok]
Start het ontluchttingsprogramma en regel de By-pass in op het minimale debiet + 2 l/m volgens voorwaarden bij een gesloten afgifte circuit .

7.2 Ontluchting tank [instellingen] selecteer: Handmatig , tank opwarmen en Hoge snelheid [ok]
Controleer de minimale debiet en regel de by-pass klep in: instelling minimaal te **waarborgen debiet + 2 l/min.**

Digital Key.

De compressor van de Daikin Altherma 4 wordt geleverd in een vergrendelde toestand,
Ontgrendeling via de Digital-Key functie en de Daikin e-care app door bevoegd persoon:
Daikin R290 General installer / Daikin R290 Certified Partner (Daikin L1 Training voltooid).

Selecteer 4. Warm tapwater:

4.5 Instelpunt warmhouden stel gewenste temperatuur in tussen **48 - 55°C** (EKHWS/E150) **48-65°C** (EKHWS/E200-300)

4.10 Desinfectie : [details] selecteer dag : **vrijdag** , starttijd **02.00** uur, tijdduur **00: 40 minuten**

4.10 Desinfectie : [instelpunt] Gewenste desinfectie temperatuur warmtapwatertank [073] **60 °C**

4.11 Werkingsgebied Maximaal toegestaan instelpunt warmtapwatertank [153] **60-65 °C**

Selecteer 3. ruimteverwarming / koeling

3.8 Instelling 0-12 uur
Schakel de onderhoudsmodus uit: Zodat de beveiligingen direct in werking treden.  


Selecteer 7. onderhoudsmodus.

7.3 Testbedrijf werking: kamerverwarming (Testrun 30 min.)



Selecteer 5.

5.23 Noodselectie: instellen op handmatig
Schakel onderhoudsmodus ui: Zodat beveiligingen direct in werking treden.



Productgroep: Daikin Altherma 4 H G0			EPBX07AV4 + Boiler			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren + boiler / 1 Zone						
MMI configuratie en advies settings						
Tekening nummer: DANL260907						
Datum: 24-02-2026		Datum revisie: 03-06-2026		Revisie: a		
Getekend: R.K.		Gecontroleerd: J.W.		Status: Completed		

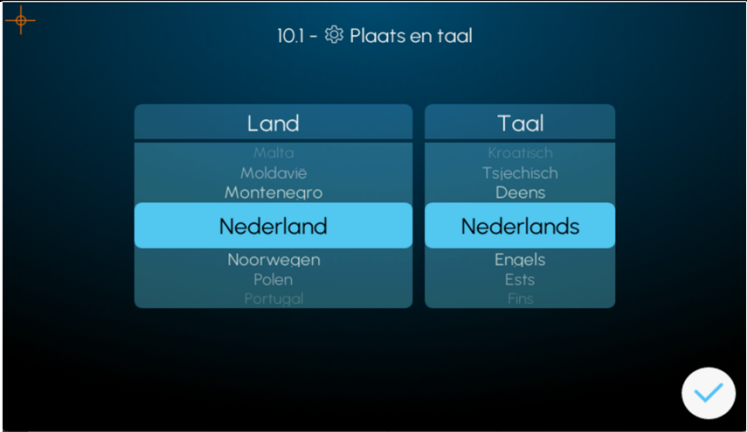

Start : 10 Configuratie assistent →→→

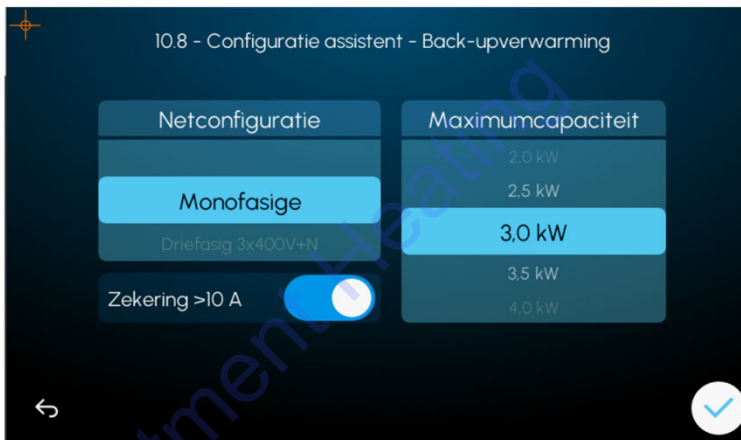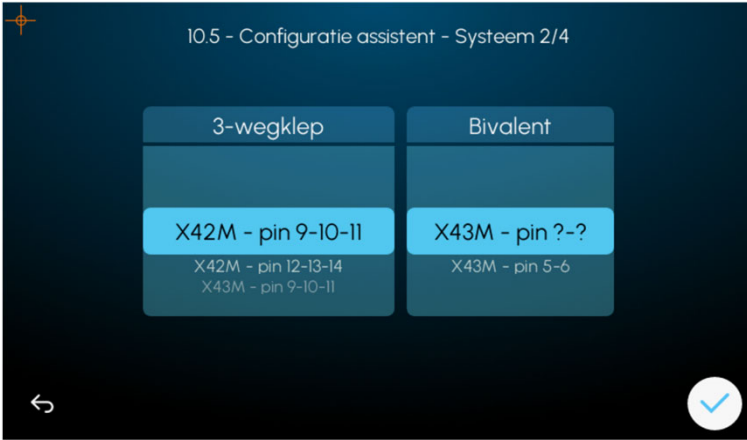


Binnen-unit: 4V

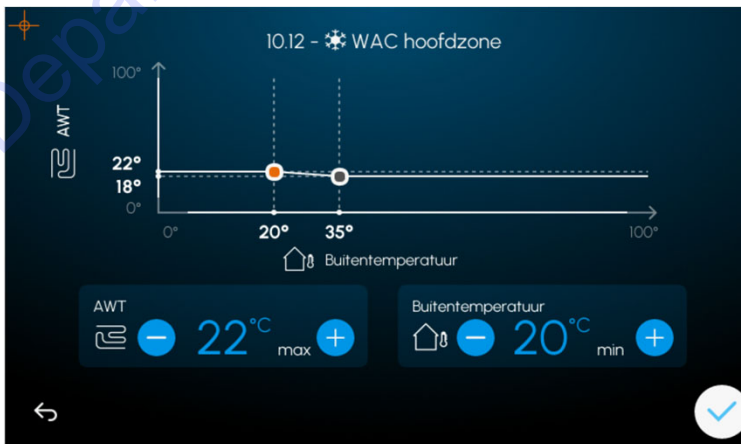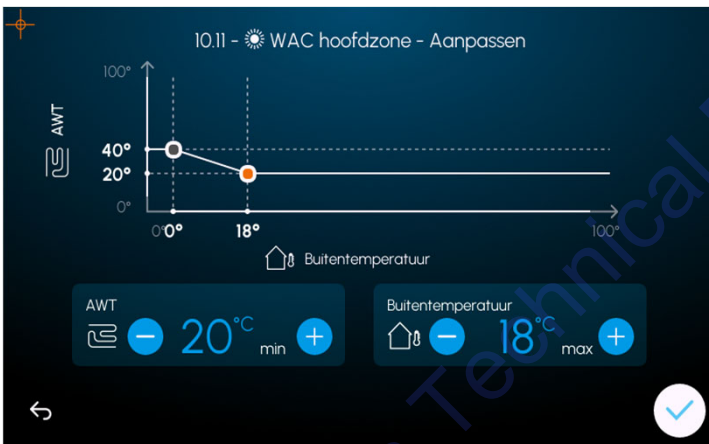

EPSK04-07AV3: AWT= 40°C-buiten= -7°C/AWT= 20°C- buiten = 18°C ***

Tank temp instelling tussen 48-60graden****



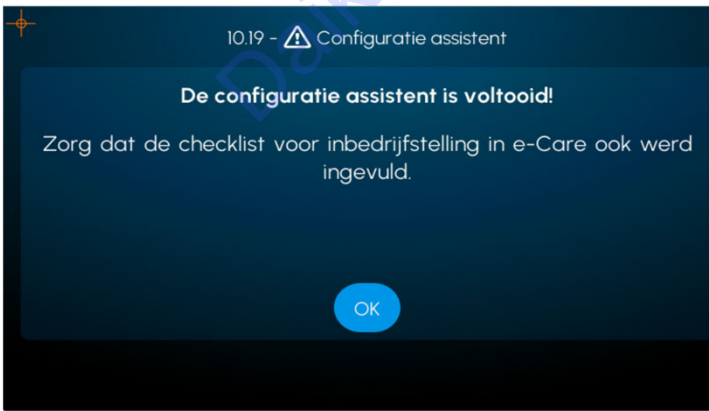


*** Als de gewenste stooklijn bij de configuratie niet ingesteld kan worden druk op en ga verder.

**** Als de gewenste boiler temperatuur bij de configuratie niet ingesteld kan worden druk op en ga verder.




Voor een juiste instelling dient het instelbereik verhoogd te worden (Zie instructie: Instelbereik).

Productgroep: Daikin Altherma 4 H G0 EPBX07A4V			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren + boiler / 1 Zone			
Configuratie MMI			
Tekening nummer: DANL260907			
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a	
Getekend: R.K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed	

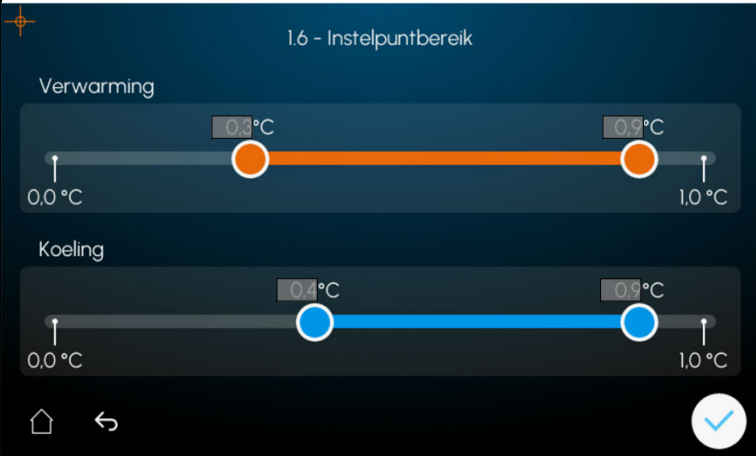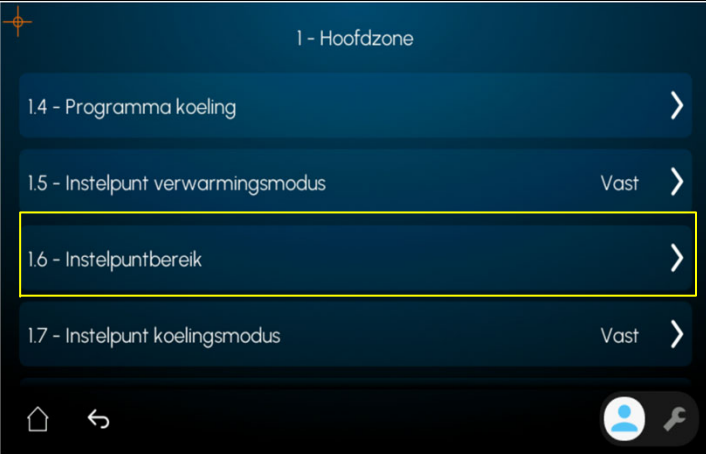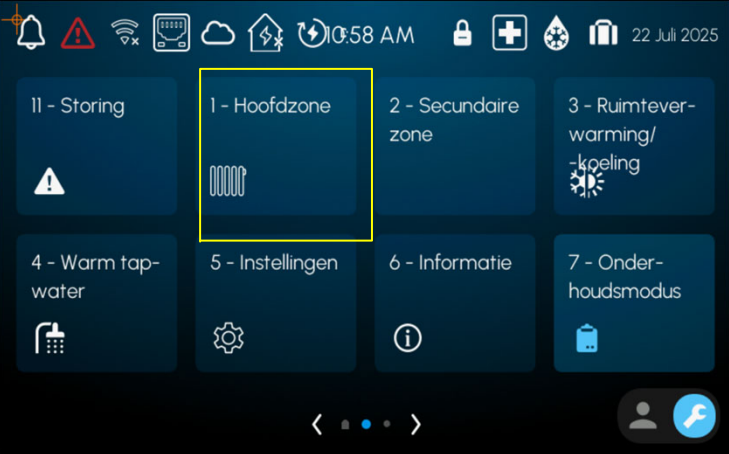


Instelpuntbereik: Verwarming.
EPSK6-10: minimaal 25°C – maximaal .. °C afhankelijk van afgifte systeem.
EPSK12-14: minimaal 27°C – maximaal ..°C afhankelijk van afgifte systeem.

Instelpuntbereik: Koeling.
EPSK6-10: minimaal 18°C – maximaal 22 °C afhankelijk van afgifte systeem.
EPSK12-14: minimaal 18°C – maximaal 22.°C afhankelijk van afgifte systeem.




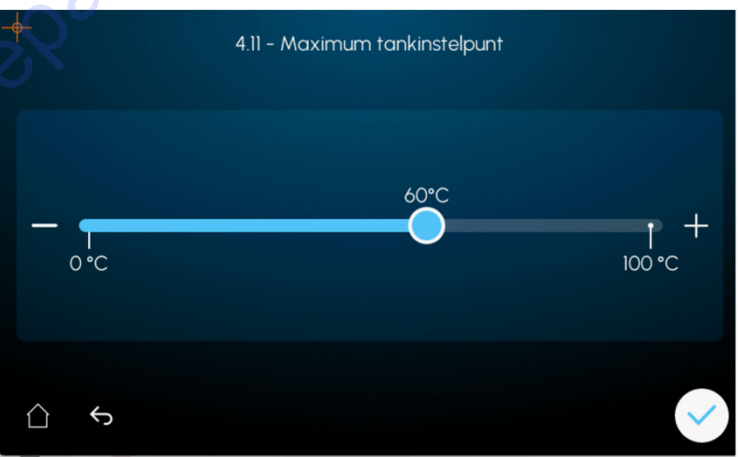
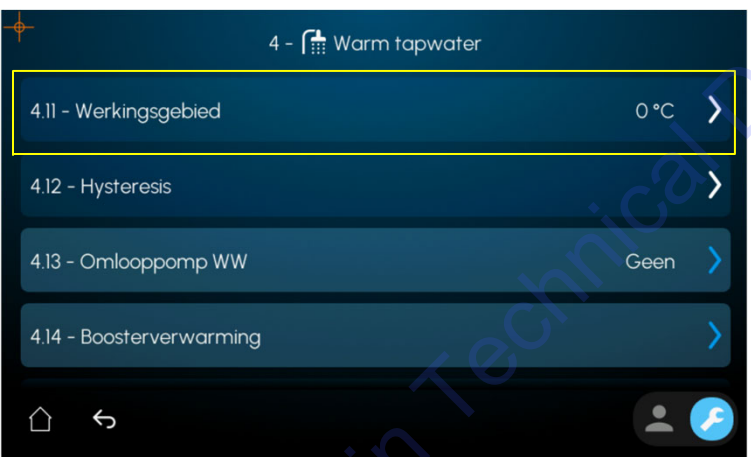
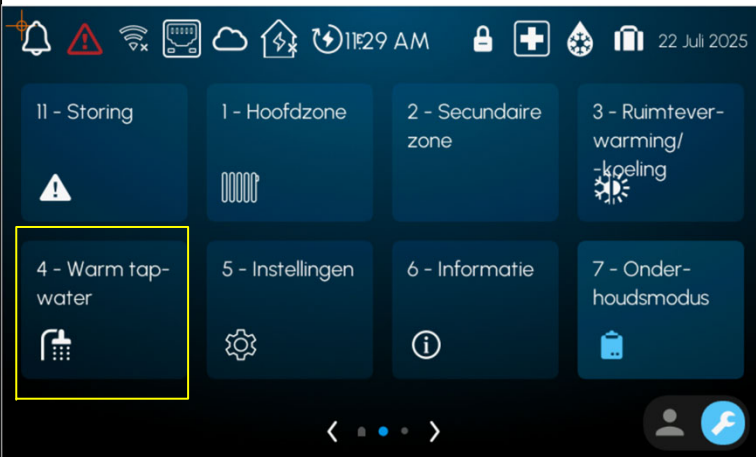


Maximaal tankinstelpunt: 48 - ..°C
(maximaal temp naar behoefte in te stellen)

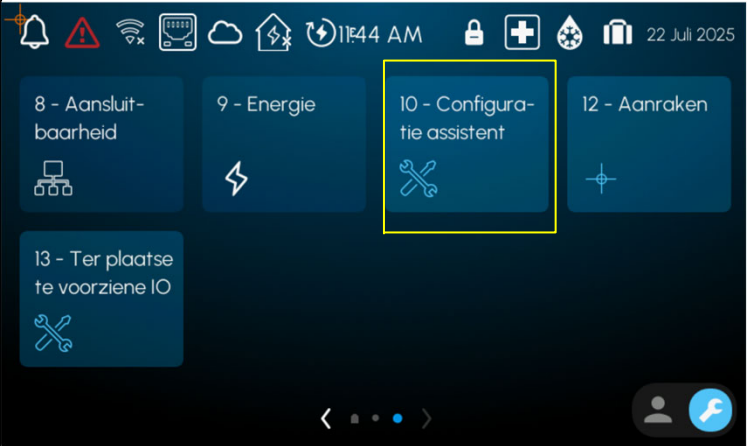


Start de Configuratie:
- Stel de stooklijn verwarmen/koelen op de gewenste waarde in.
- Stel de gewenste tank temperatuur in.
- bevestig de configuratie [OK].

Productgroep: Daikin Altherma 4 H G0 EPBX07A4V			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren + boiler / 1 Zone			
*** / **** Instelbereik aanpassen.			
Tekening nummer: DANL260907			
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a	
Getekend: R.K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed	

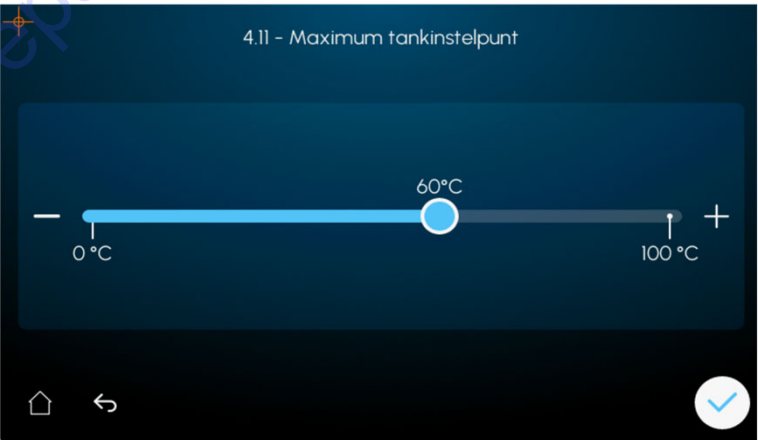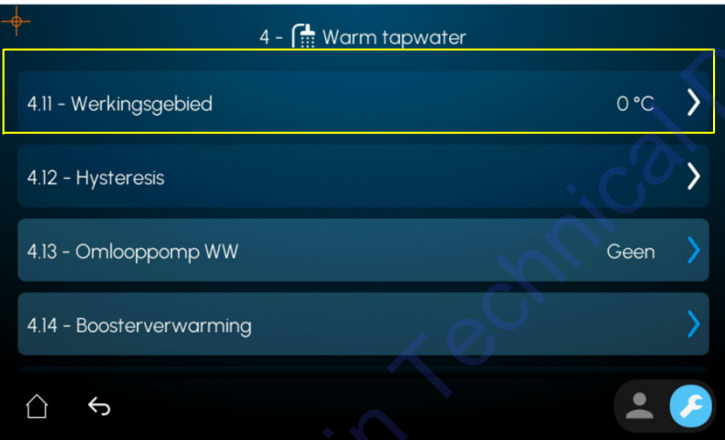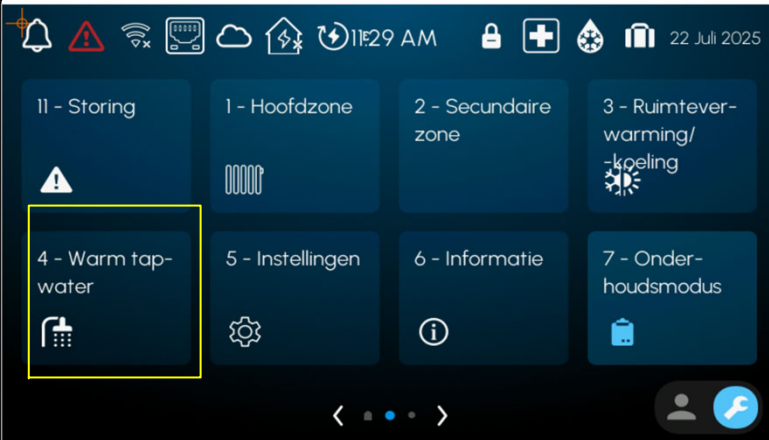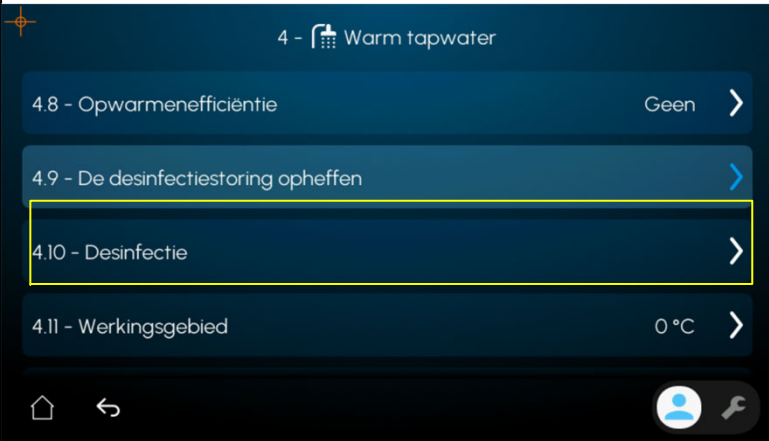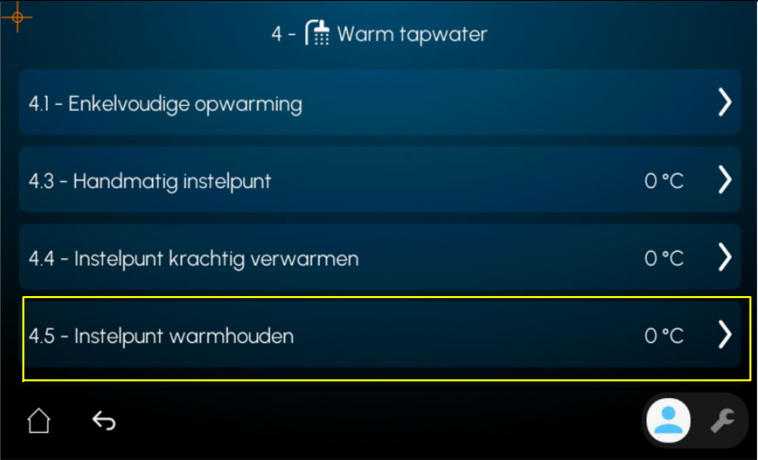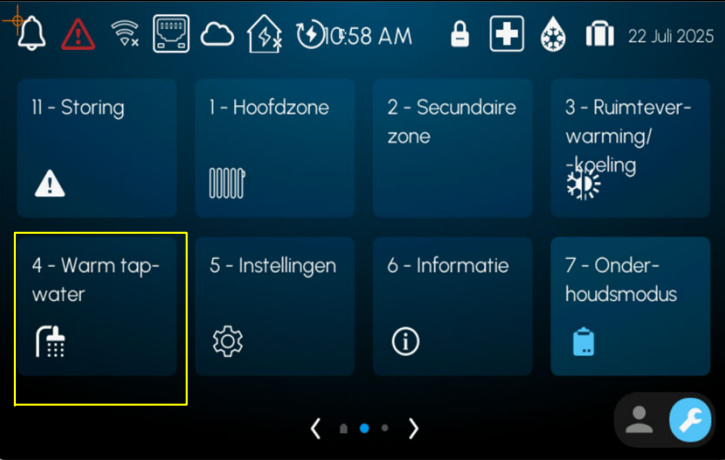

Maximaal tankinstelpunt: 48 - ..°C
(maximaal temp naar behoefte in te stellen)

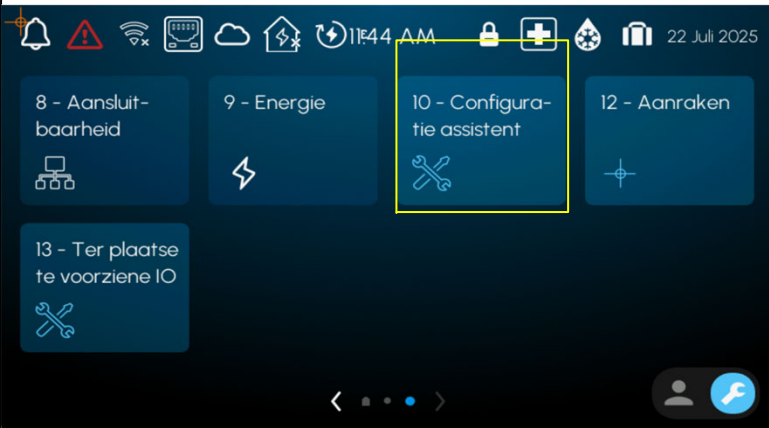

Digital Key.
De compressor van de Daikin Altherma 4 wordt geleverd in een vergrendelde toestand, Ontgrendeling via de Digital-Key functie en de Daikin e-care app door bevoegd persoon:
Daikin R290 General installer / Daikin R290 Certified Partner.
(Daikin L1 Training voltooid)

Productgroep: Daikin Altherma 4 H G0 EPBX07A4V			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren + boiler / 1 Zone			
MMI- Overige advies settings.			
Tekening nummer: DANL260907			
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a	
Getekend: R.K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed	