


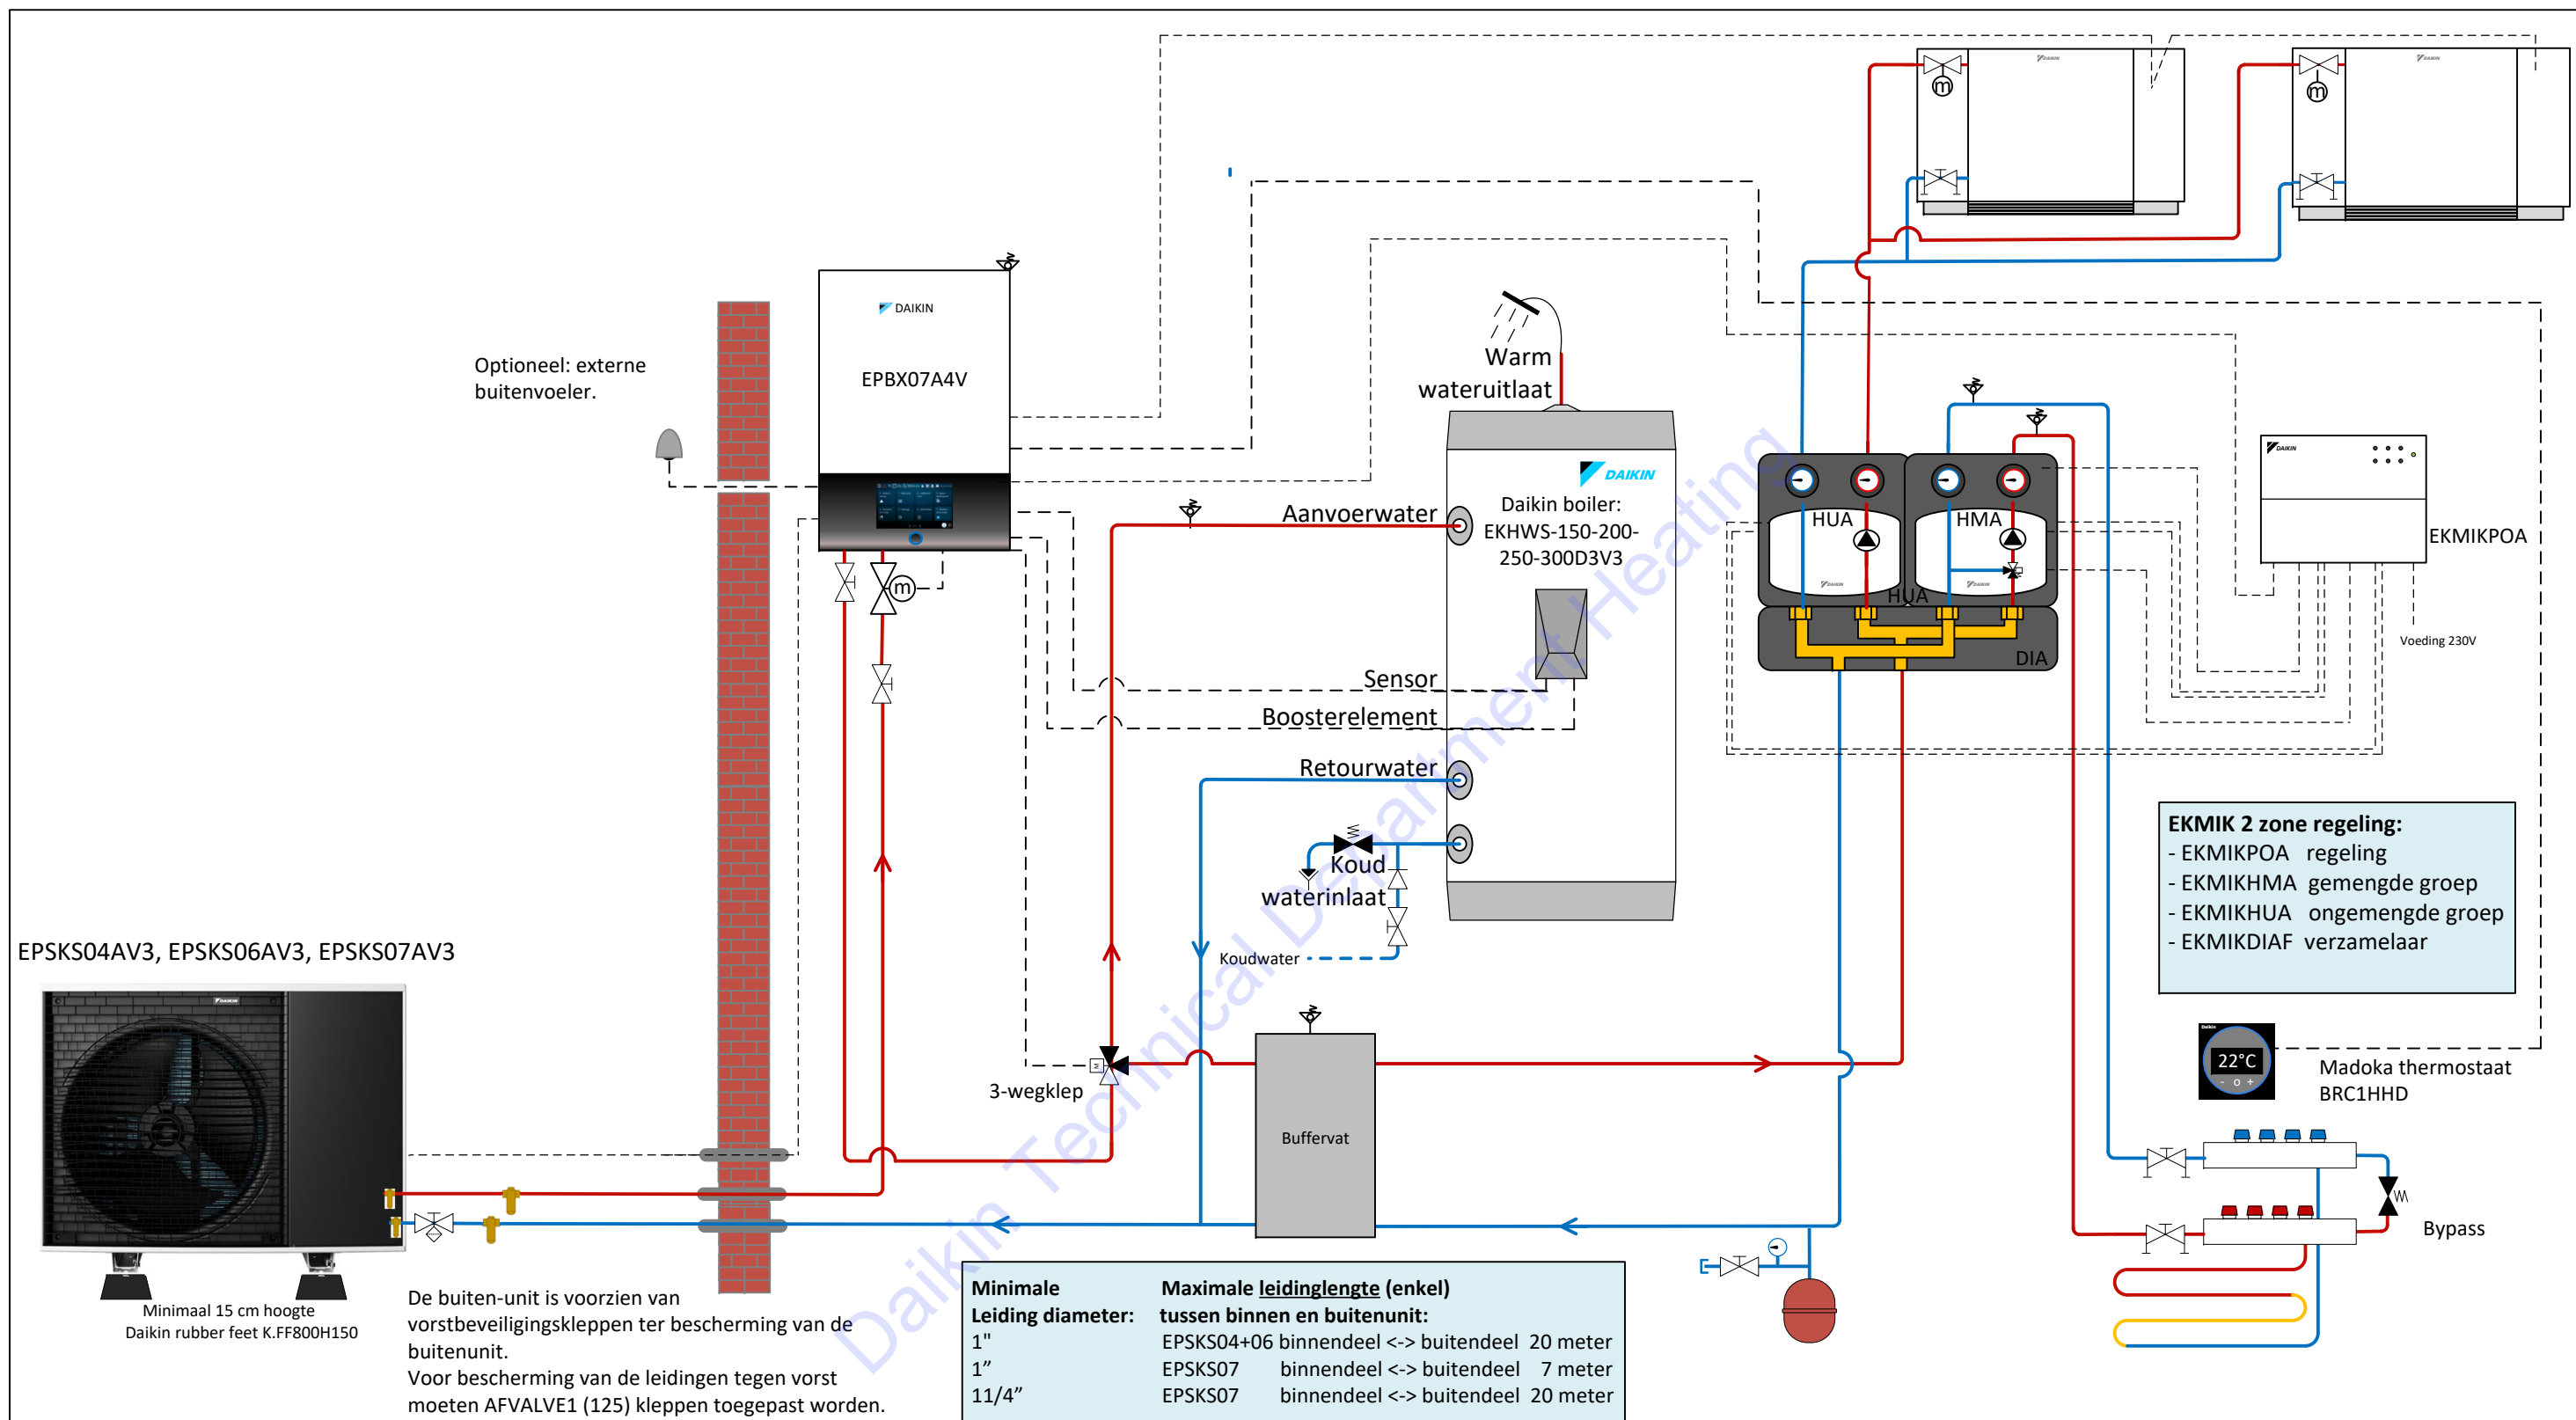

- Minimale beschikbare systeem inhoud type: **EPBX07**: verwarmen / ontdooien/ koelen : 13 liter
- Leidingmateriaal: koper/ kunststof meerlagenbuis / rvs
- Minimale te waarborgen volumestroom: EPVX07: 20 l/min. afgiftesysteem IBS waarde: 22 l/m, 20 l/m over de boiler
- Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling)
- Minimale leidingdiameter Afgiftesysteem : Te berekenen door installateur
- Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem
- Bizonekit verwarmen/koelen opmerking: Diep-koelen LWT vertrekwater temperatuur niet lager dan 12 graden.

Productgroep: Daikin Altherma 4 GO

Onderwerp: Vloerverwarming-Convectoren 2 Zone DAIKIN EKMIK

Bizonekit EKMIK met Scheidingsbuffer

Tekening nummer: DANL260910

Datum: 24-02-2026

Datum revisie: 03-06-2026

Revisie: b


Getekend: R. K.

Gecontroleerd: J.W

Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

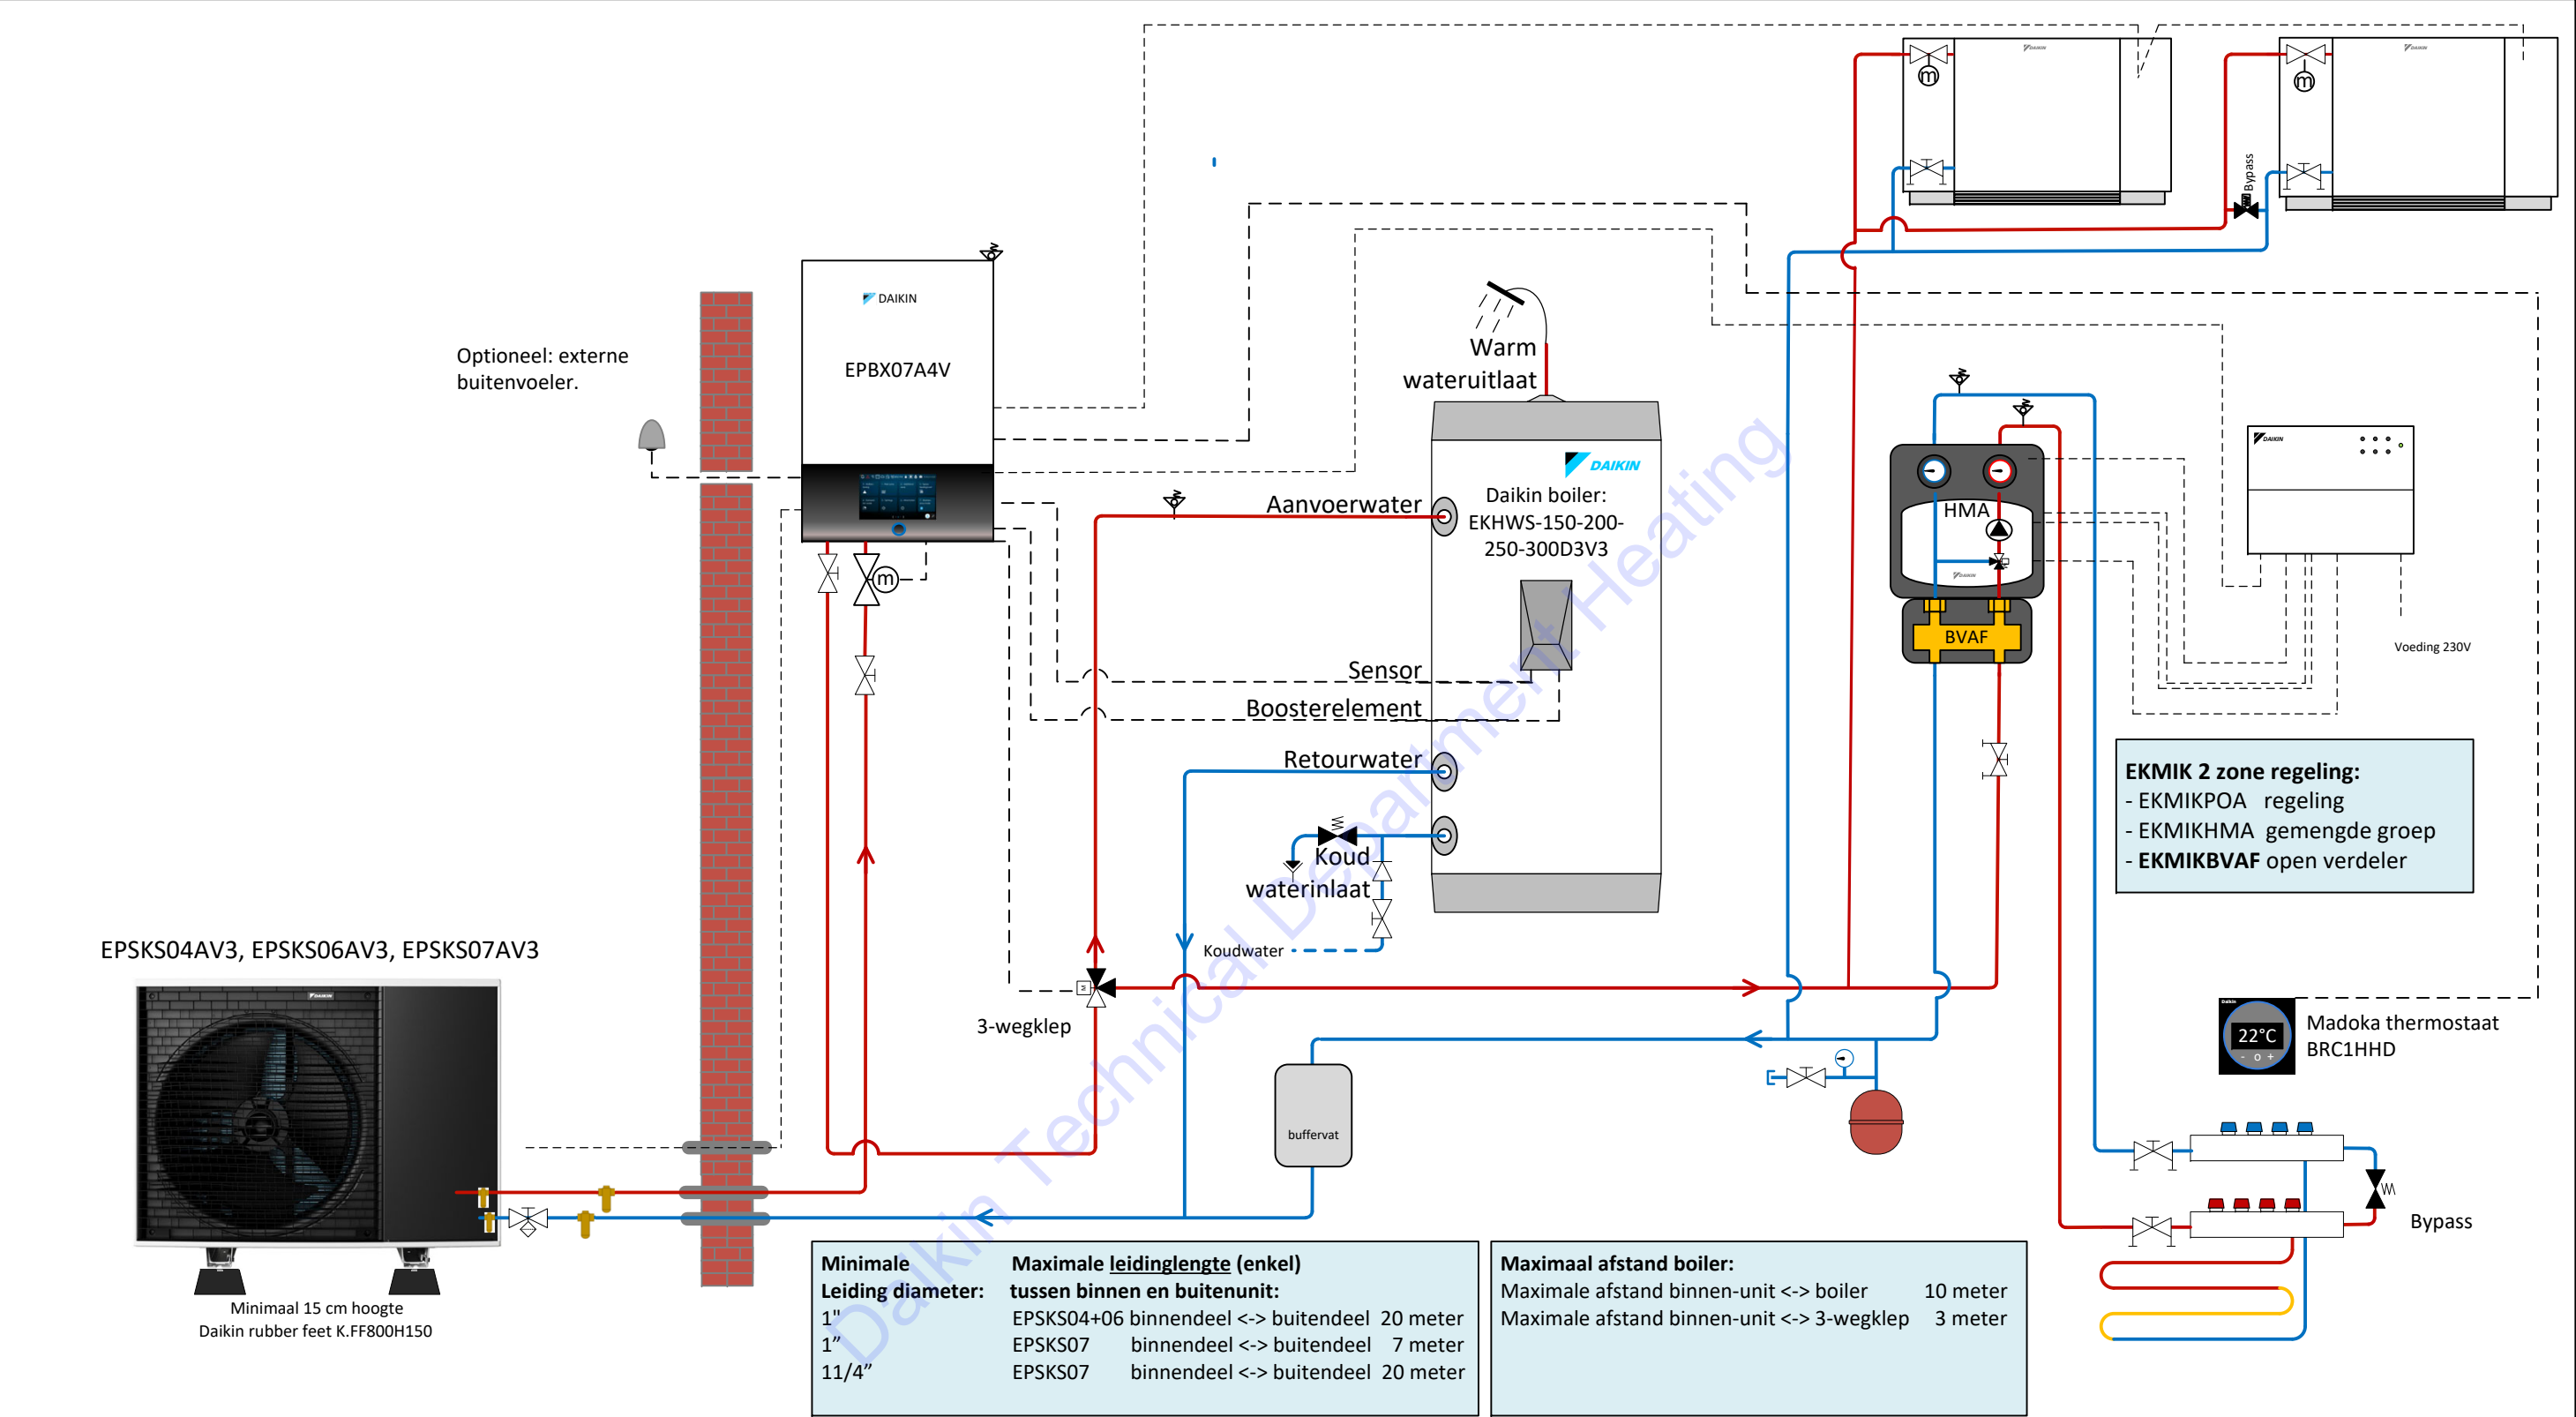

- Minimale beschikbare systeem inhoud type: **EPBX07**: verwarmen / ontdooien/ koelen : 13 liter
- Leidingmateriaal: koper/ kunststof meerlagenbuis / rvs
- Minimale te waarborgen volumestroom: EPVX07: 20 l/min. afgiftesysteem IBS waarde: 22 l/m, 20 l/m over de boiler
- Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling)
- Minimale leidingdiameter Afgiftesysteem : Te berekenen door installateur
- Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem
- Bizonekit verwarmen/koelen opmerking: Diep-koelen LWT vertrekwater temperatuur niet lager dan 12 graden.

Productgroep: Daikin Altherma 4 GO

Onderwerp: Vloerverwarming-Convectoren 2 Zone DAIKIN EKMIK

Bizonekit EKMIK met Serie buffer en Mengregeling

Tekening nummer: DANL260910

Datum: 24-02-2026

Datum revisie: 03-06-2026

Revisie: b


Getekend: R. K.


Gecontroleerd: J.W

Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

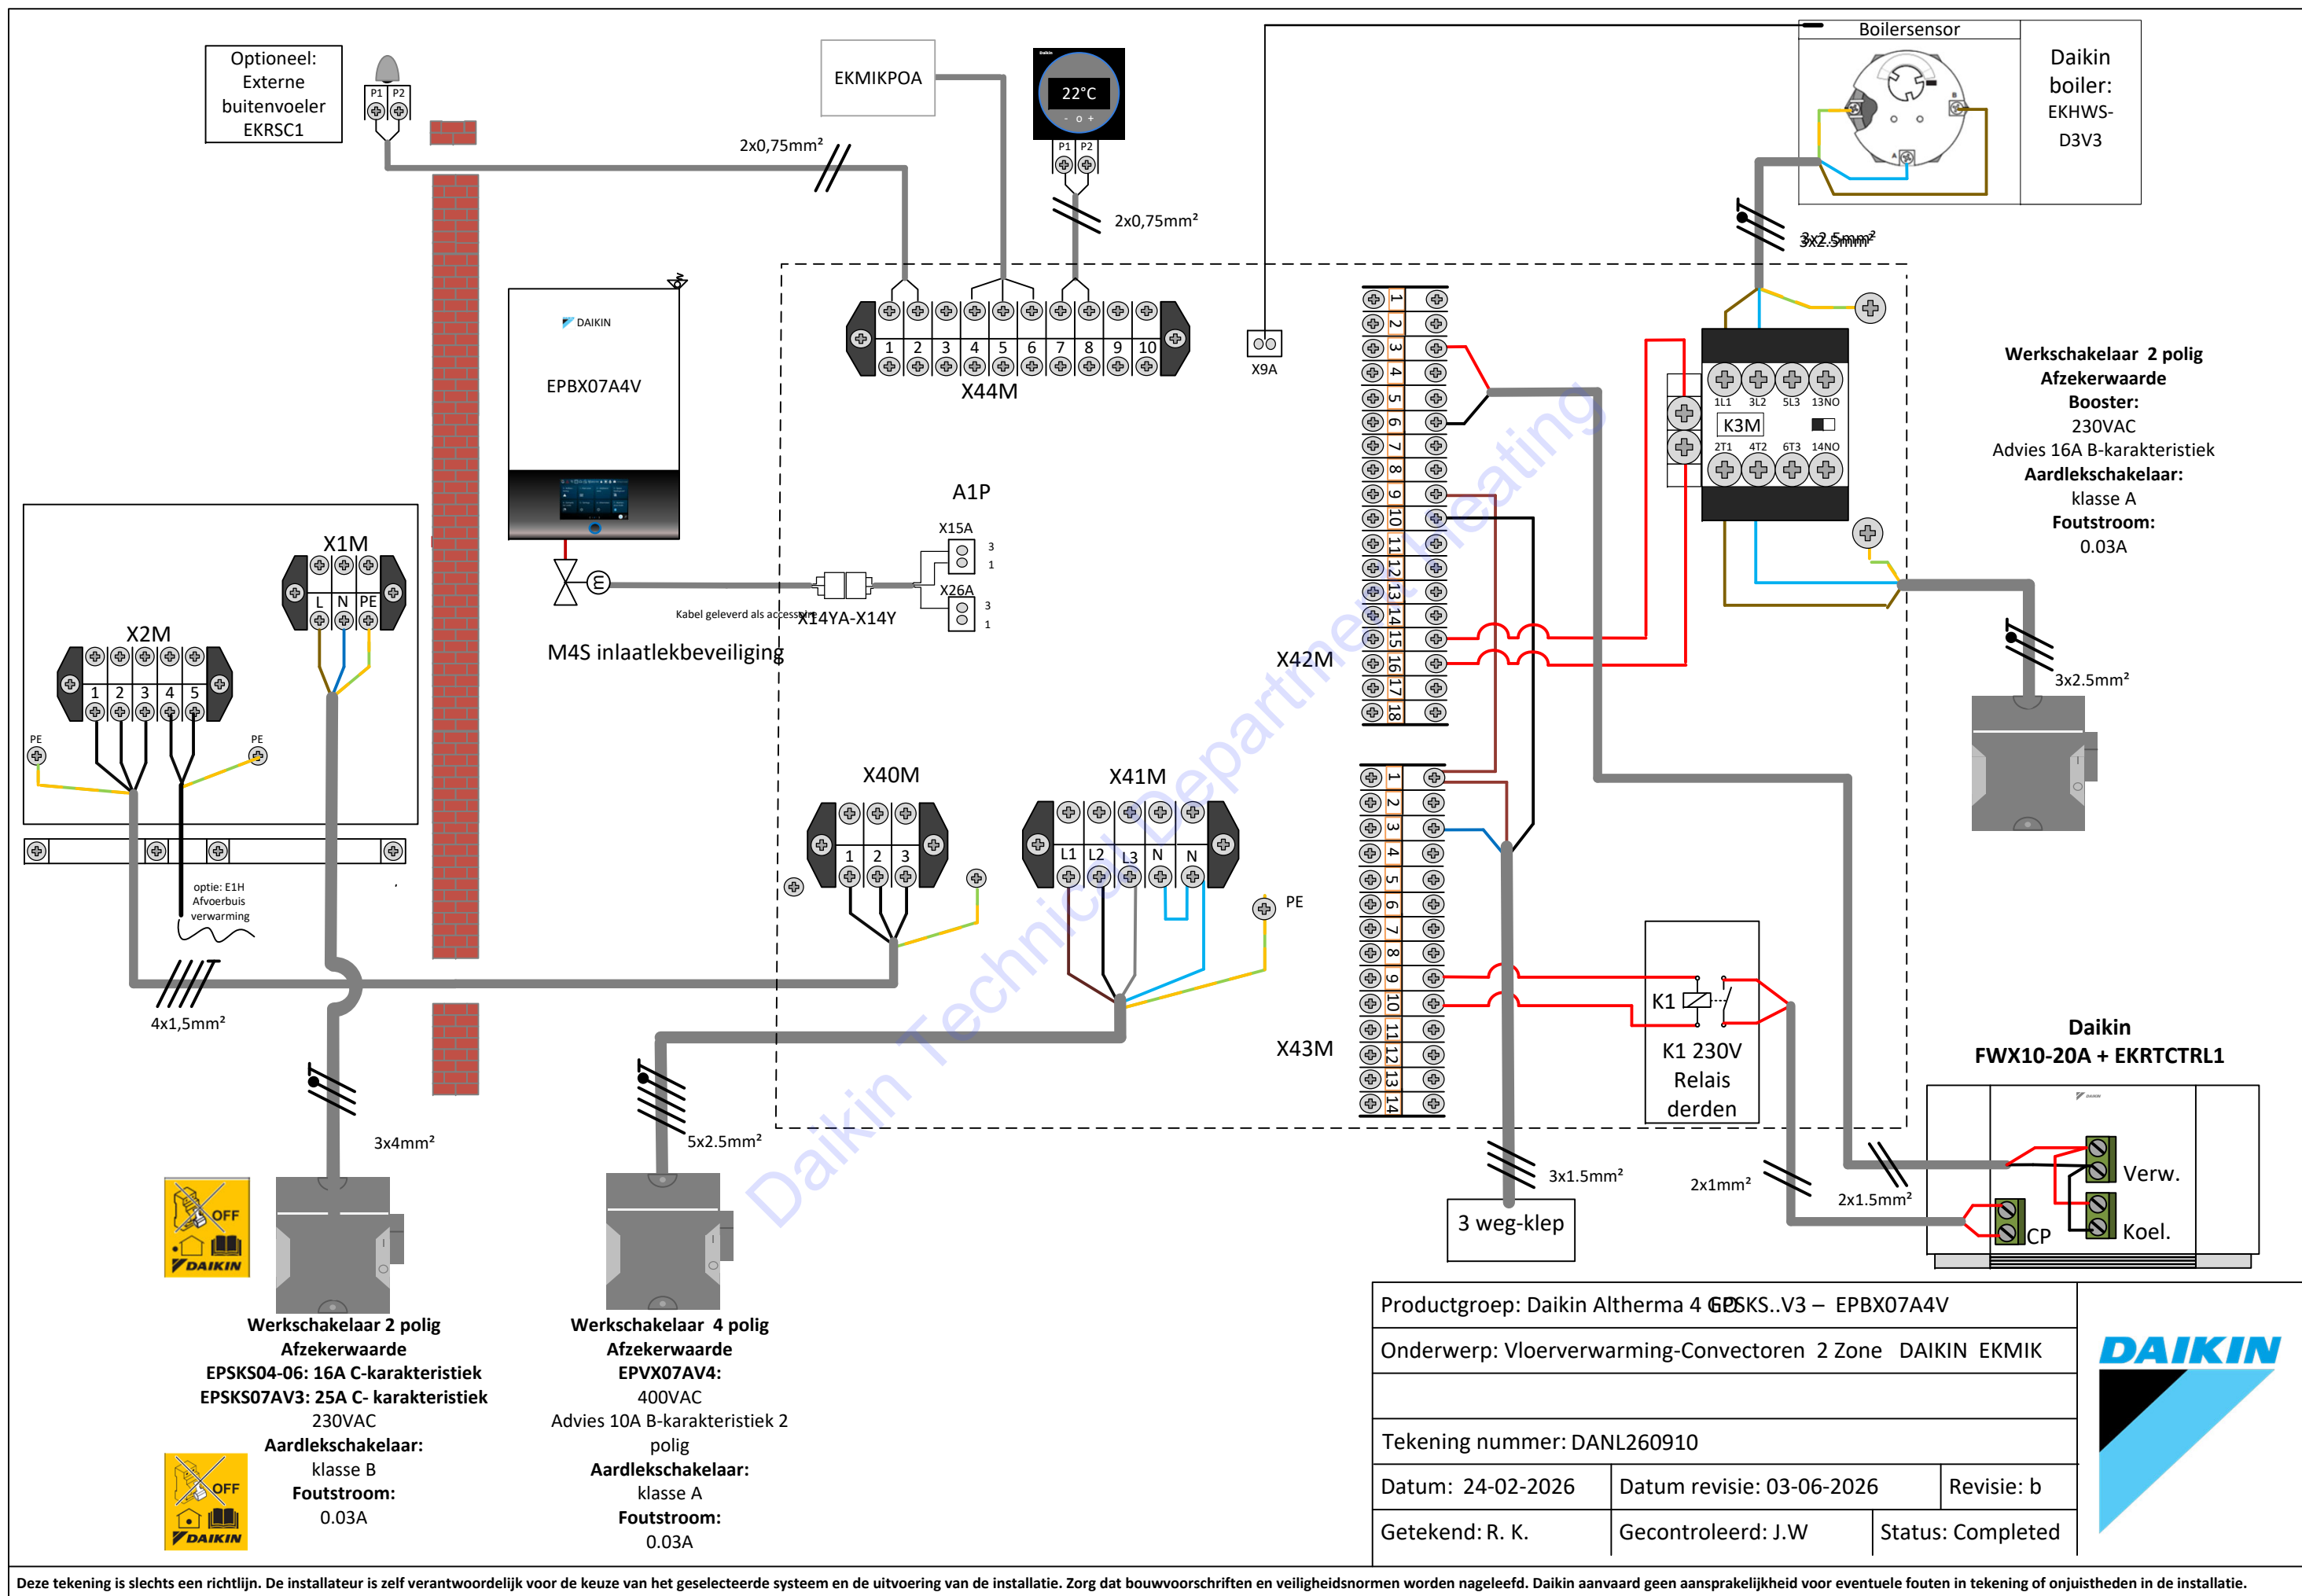

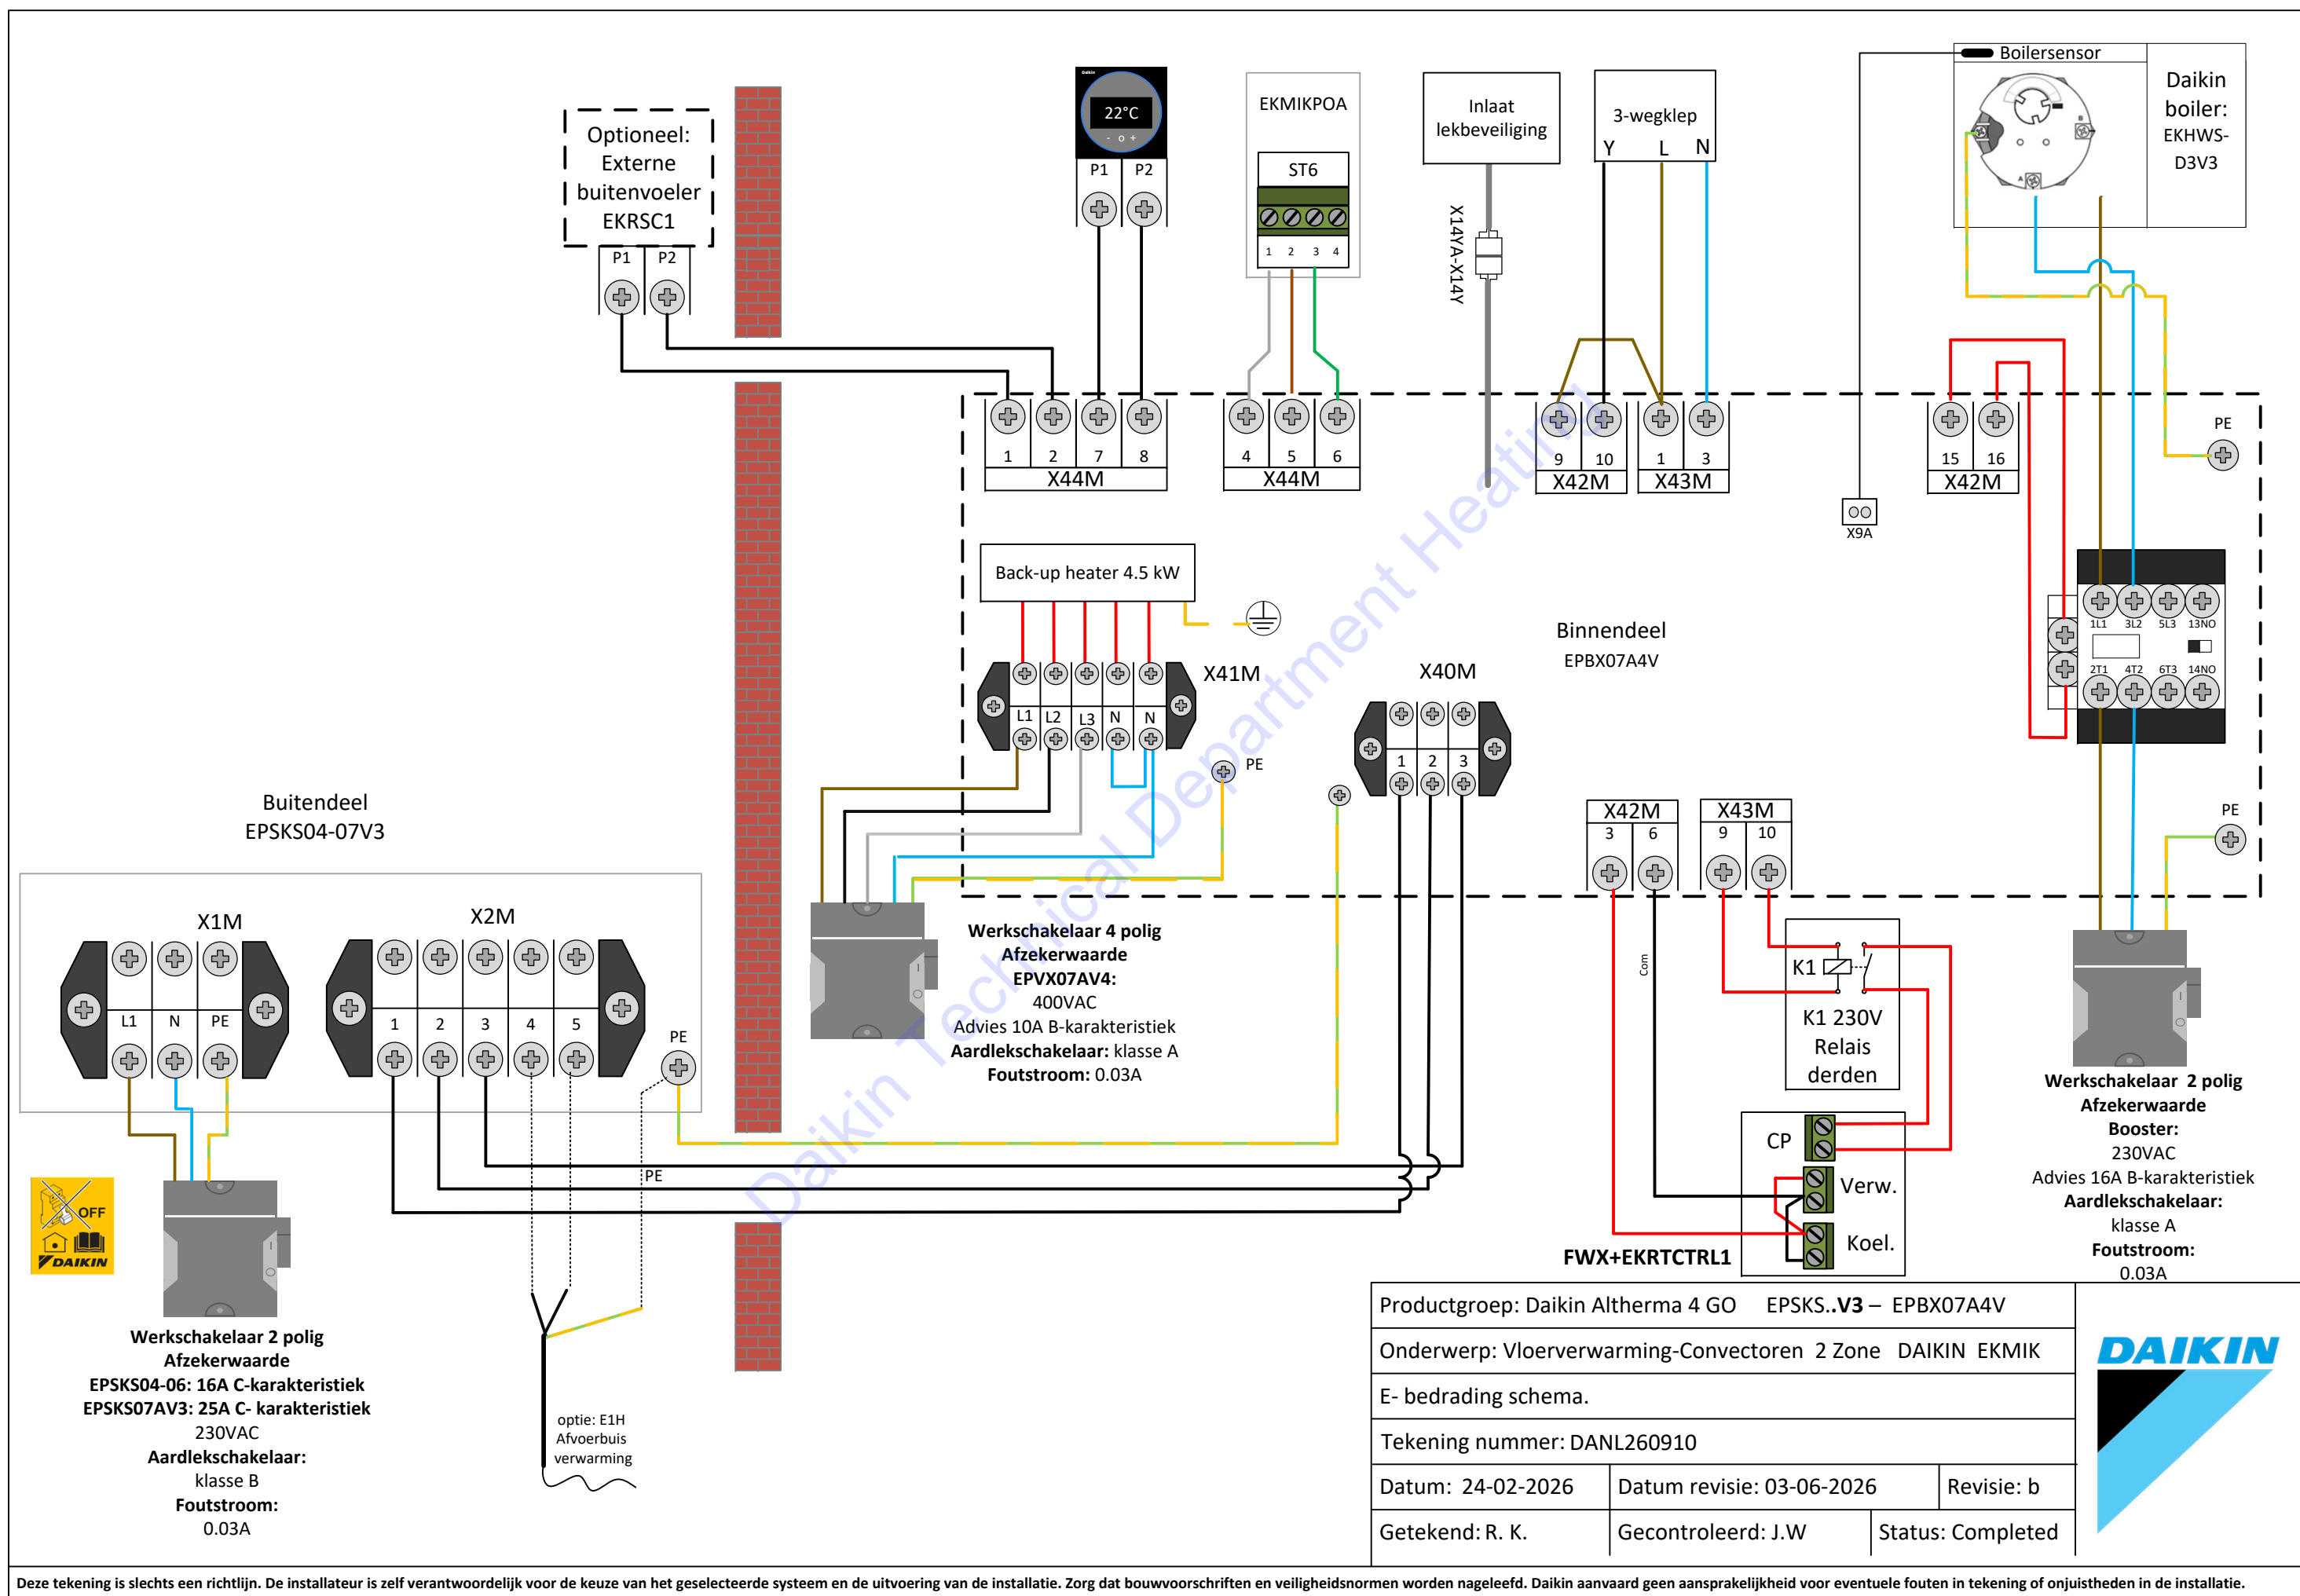

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

