




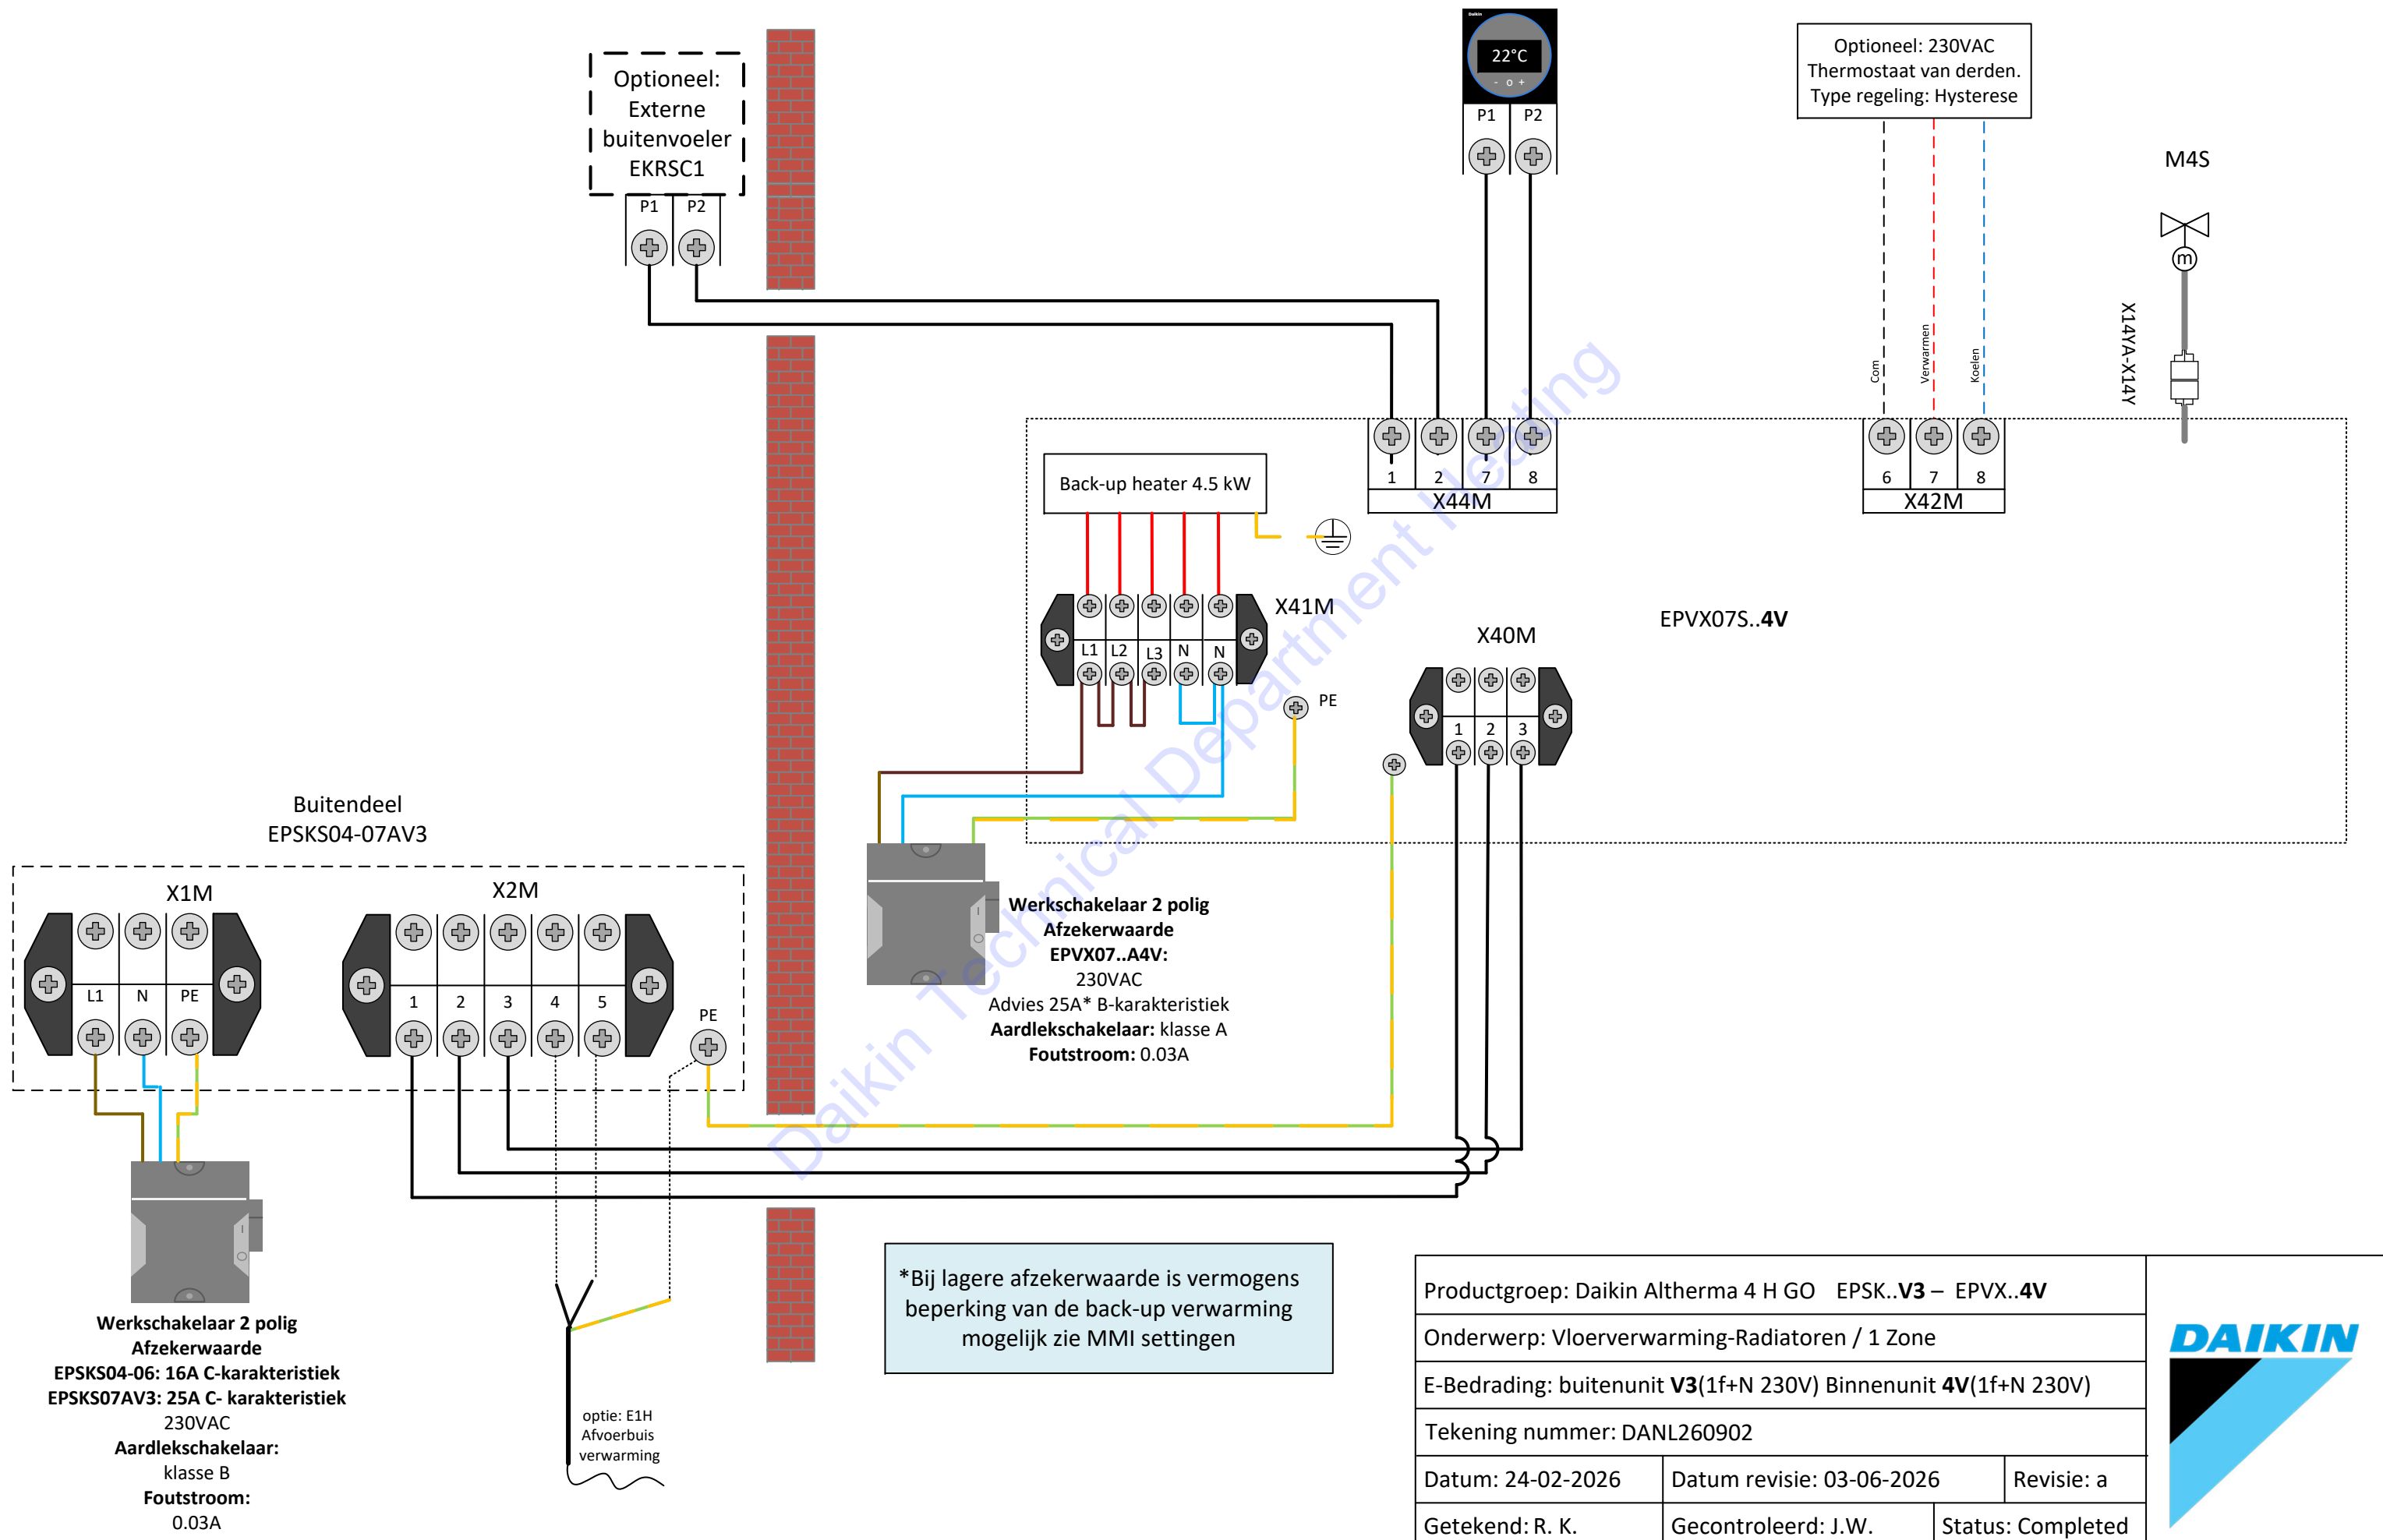

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

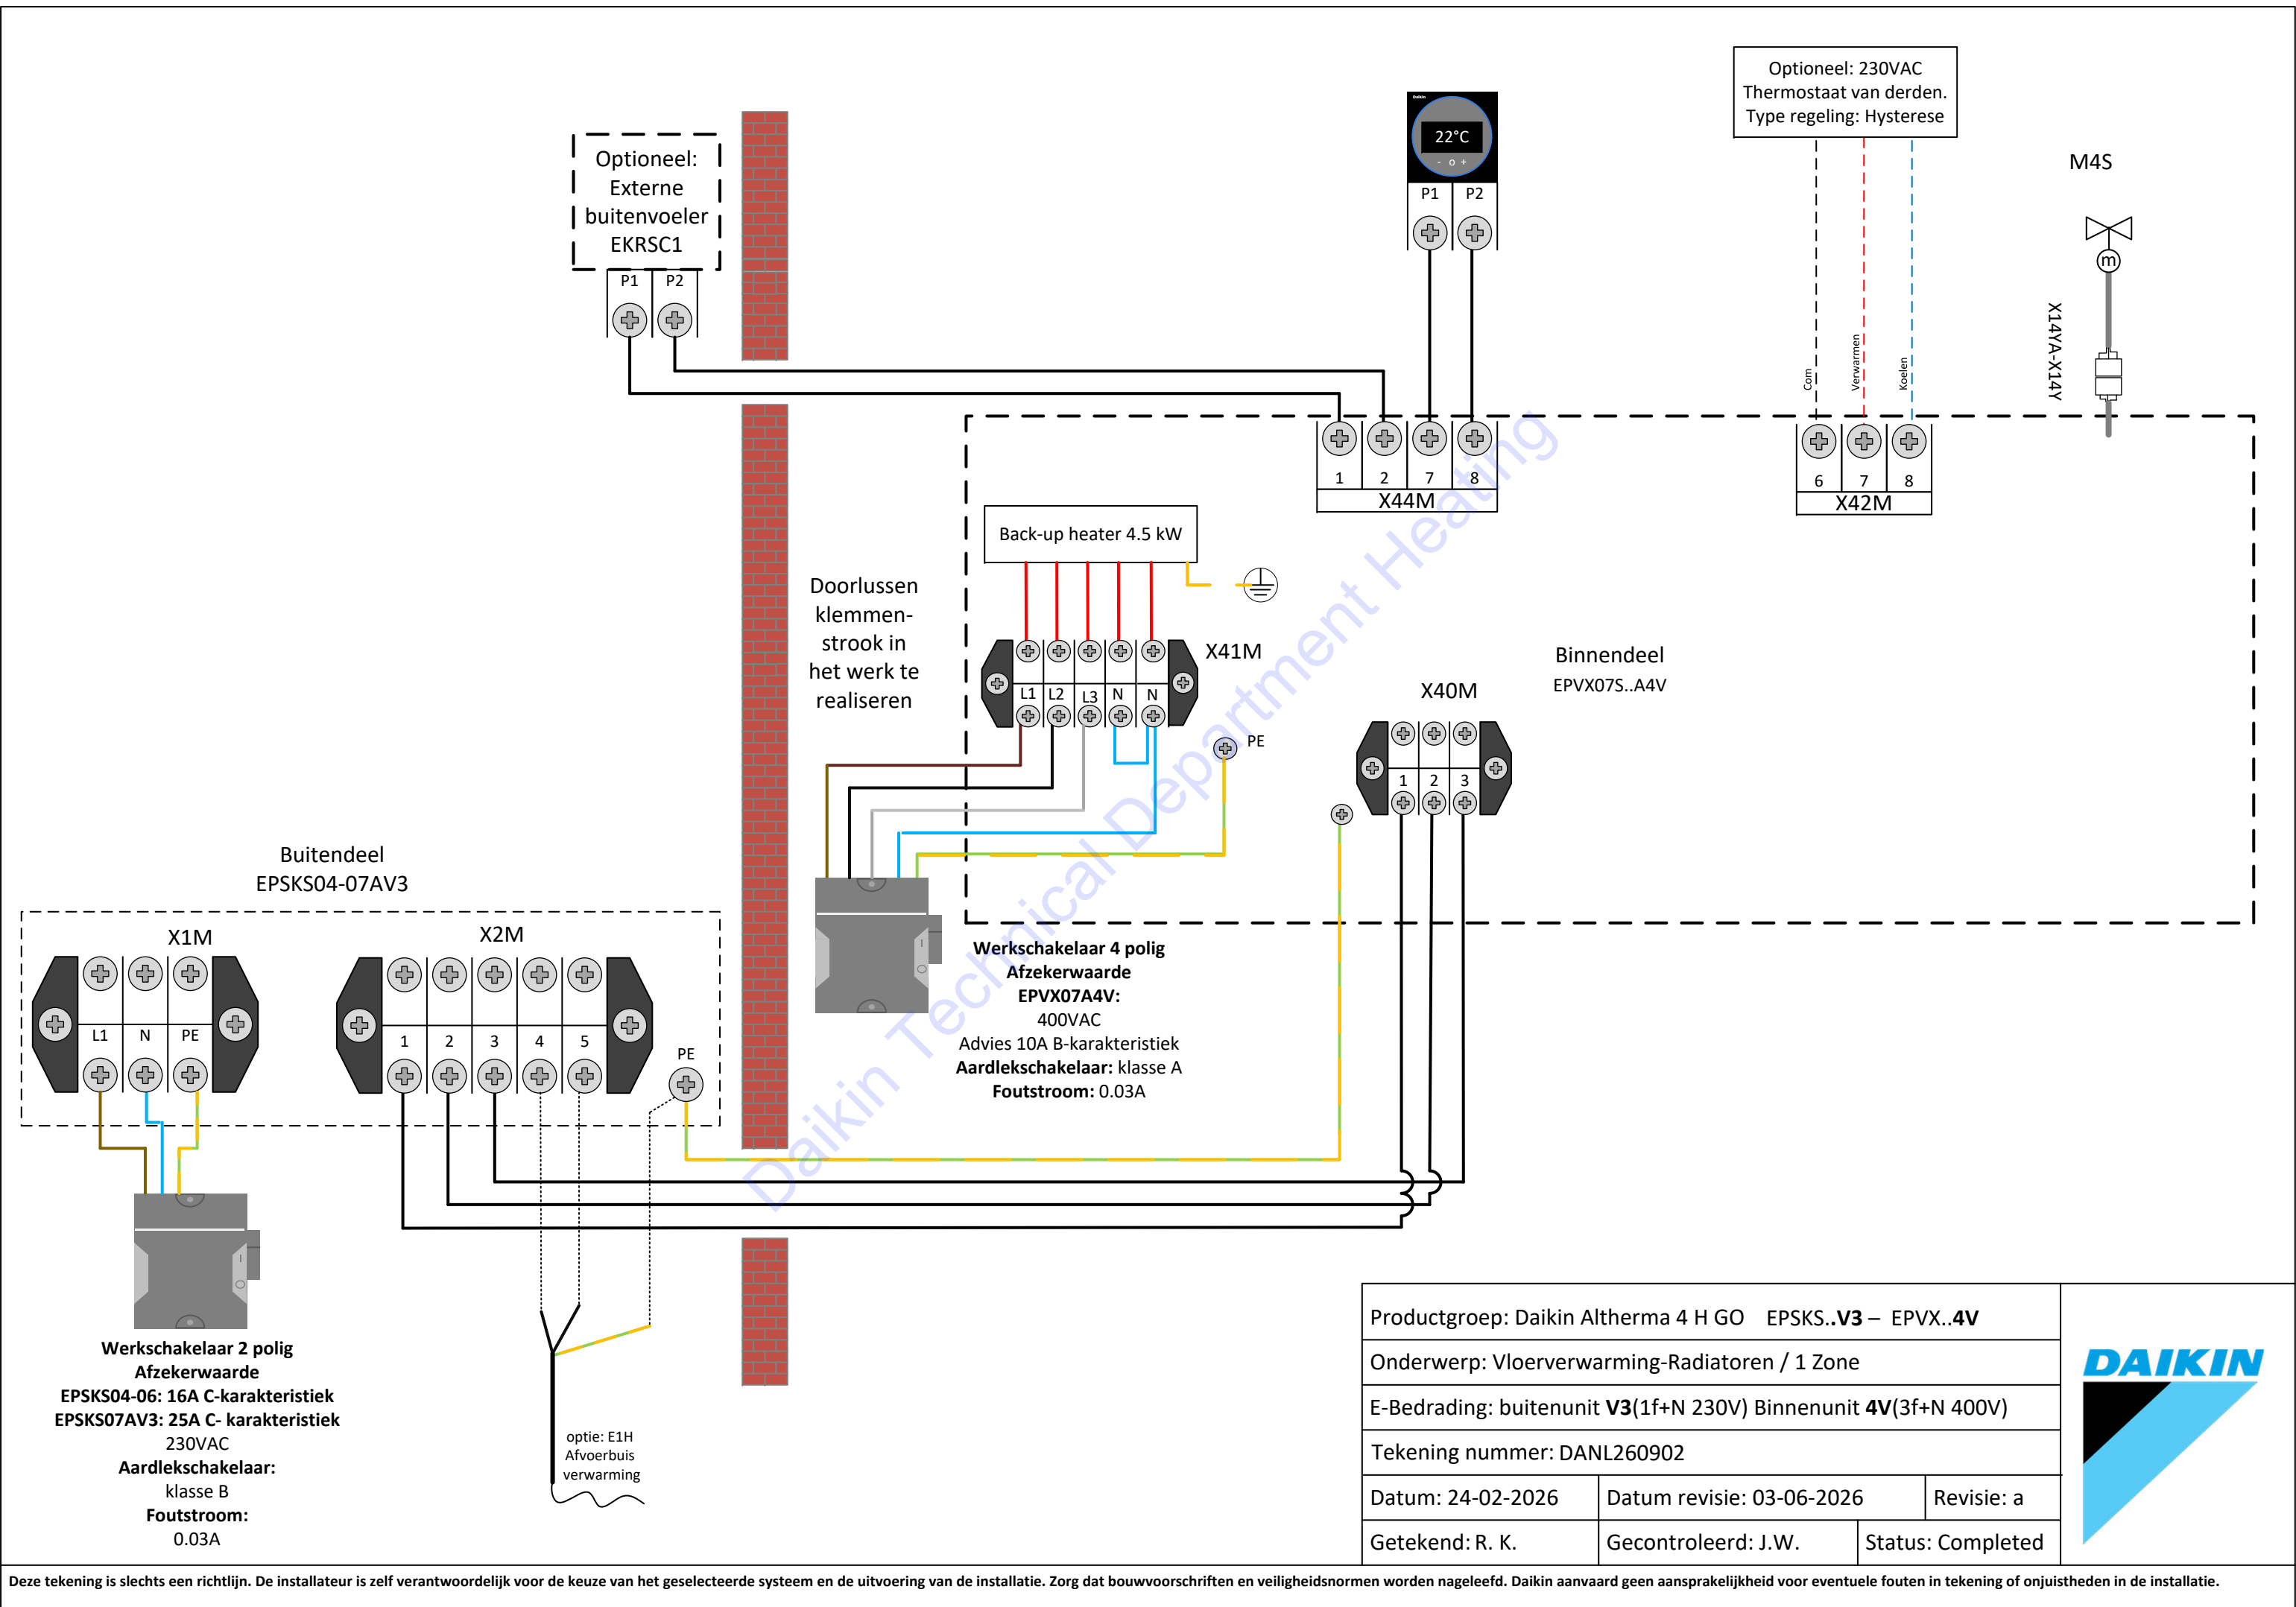


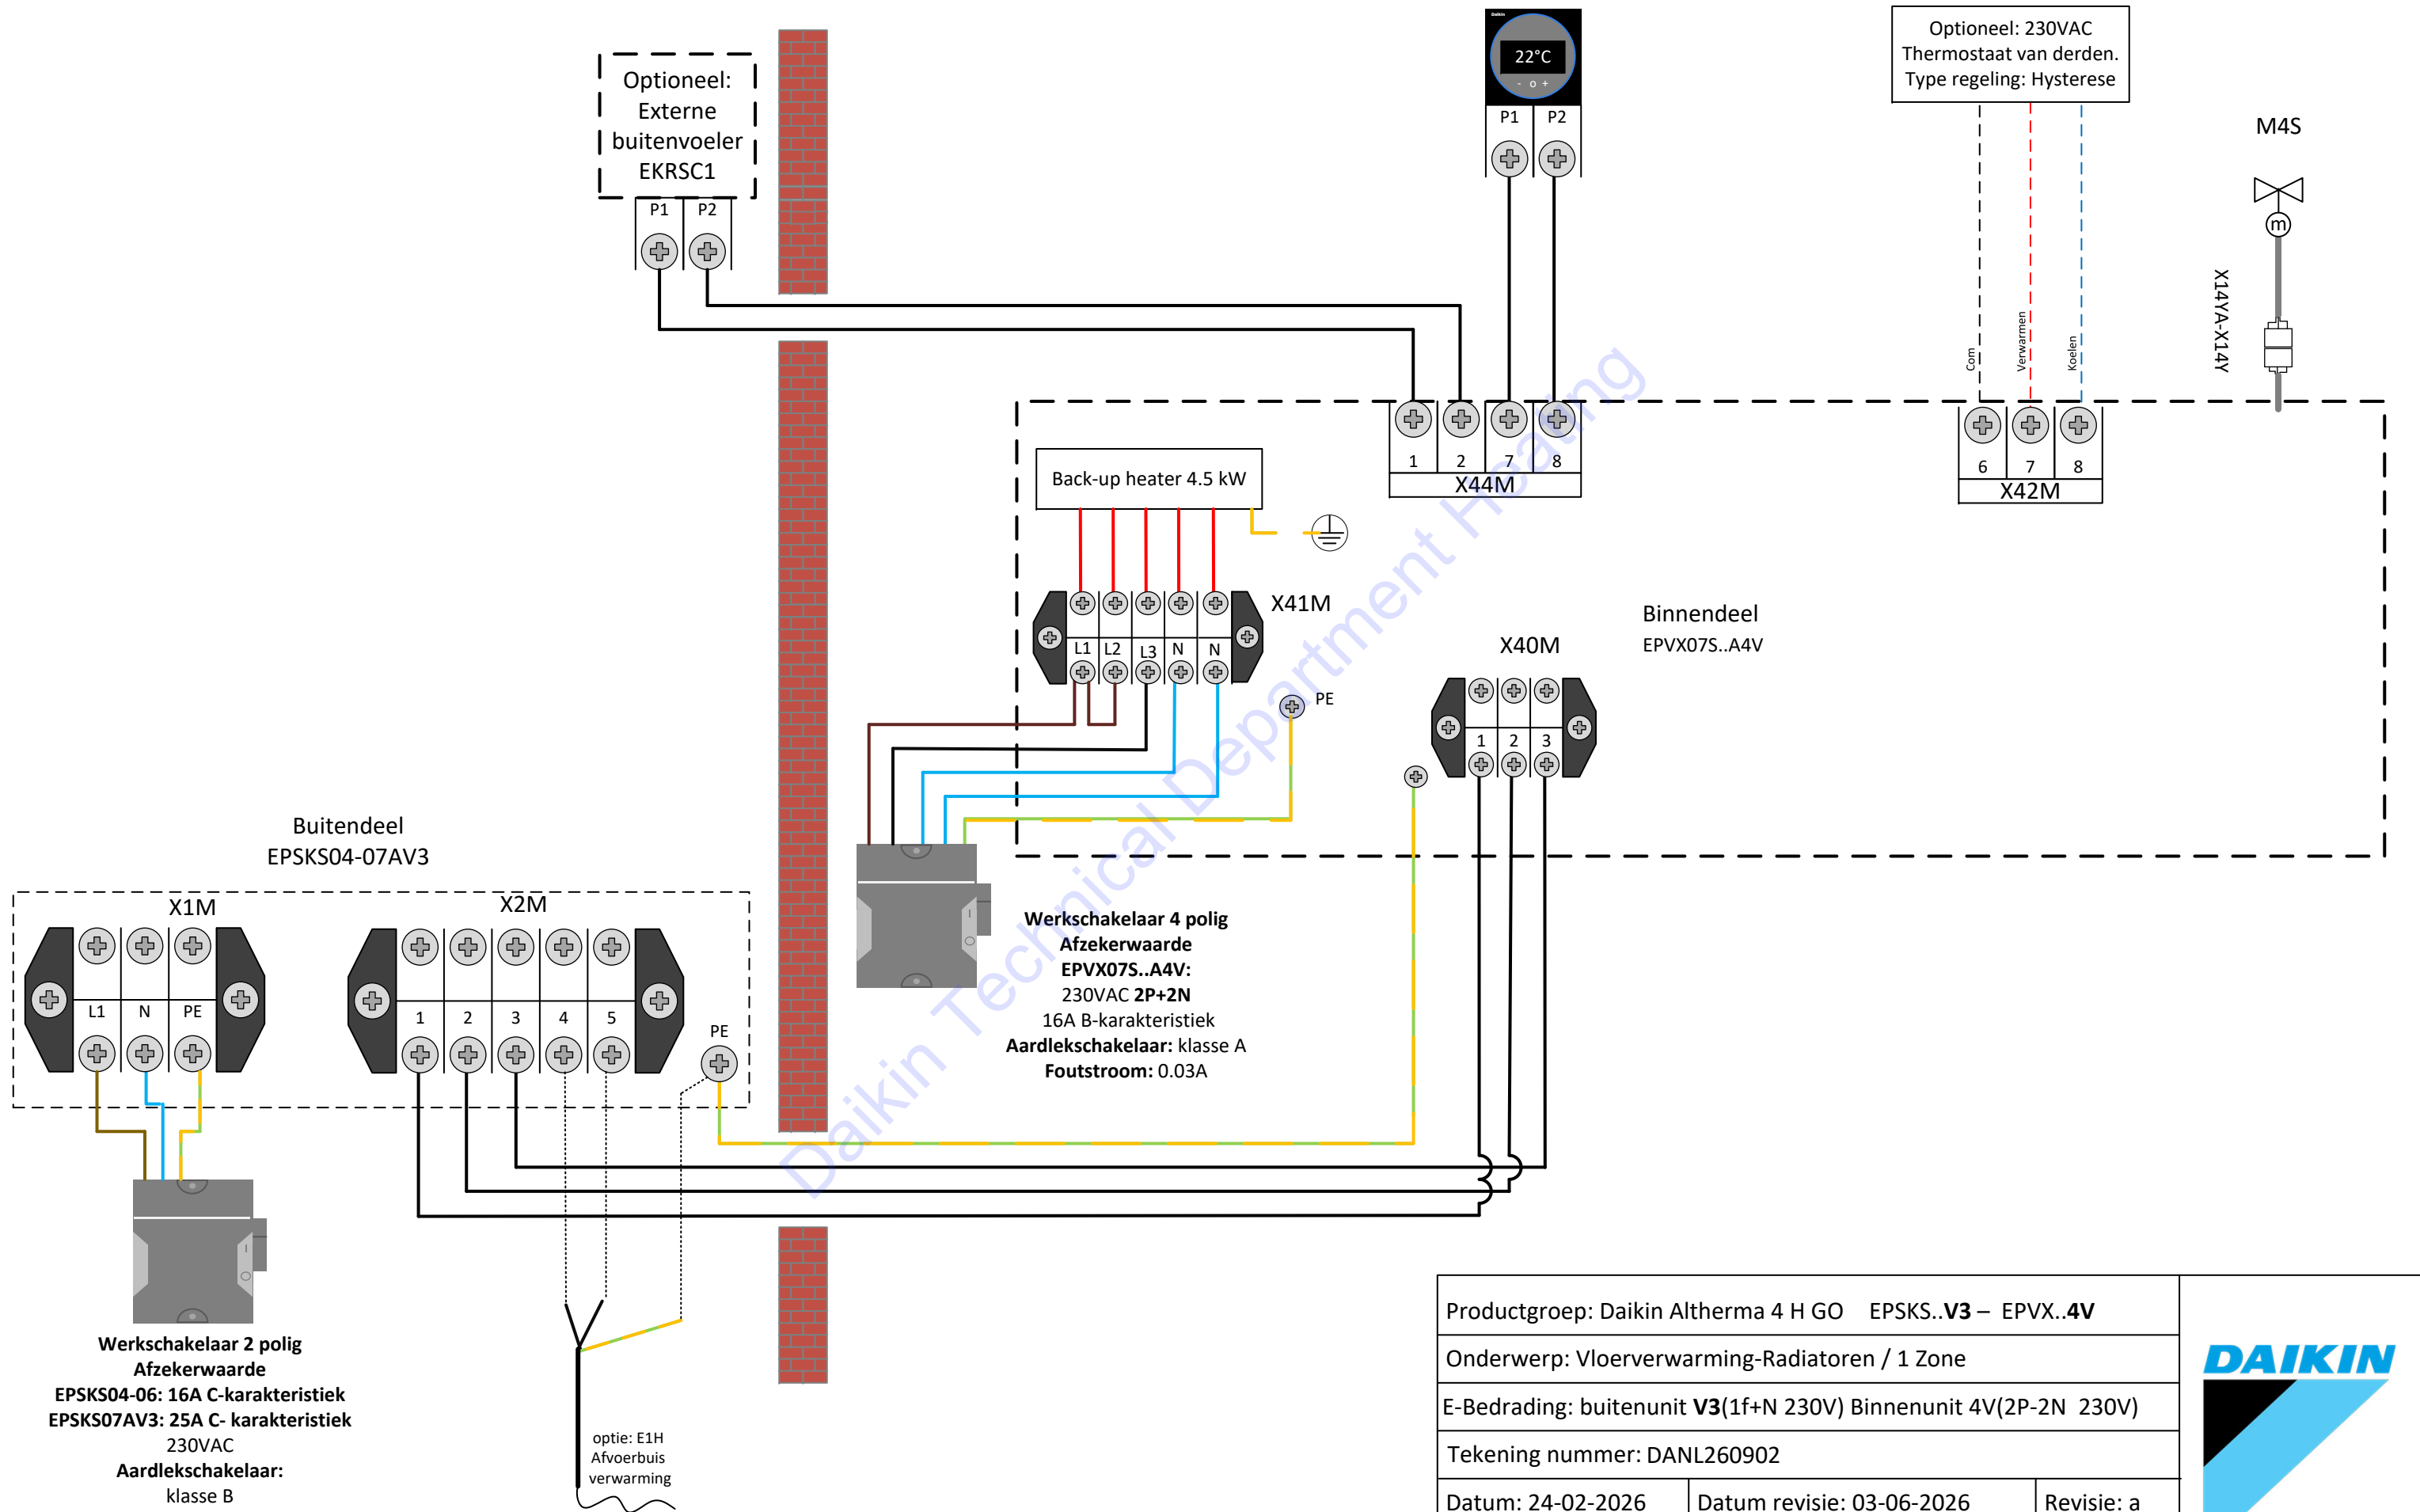

Productgroep: Daikin Altherma 4 H GO EPSKS..V3 – EPVX..4V		
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren / 1 Zone		
E-Bedrading: buitenunit V3(1f+N 230V) Binnenunit 4V(2P-2N 230V)		
Tekening nummer: DANL260902		
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a
Getekend: R. K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed






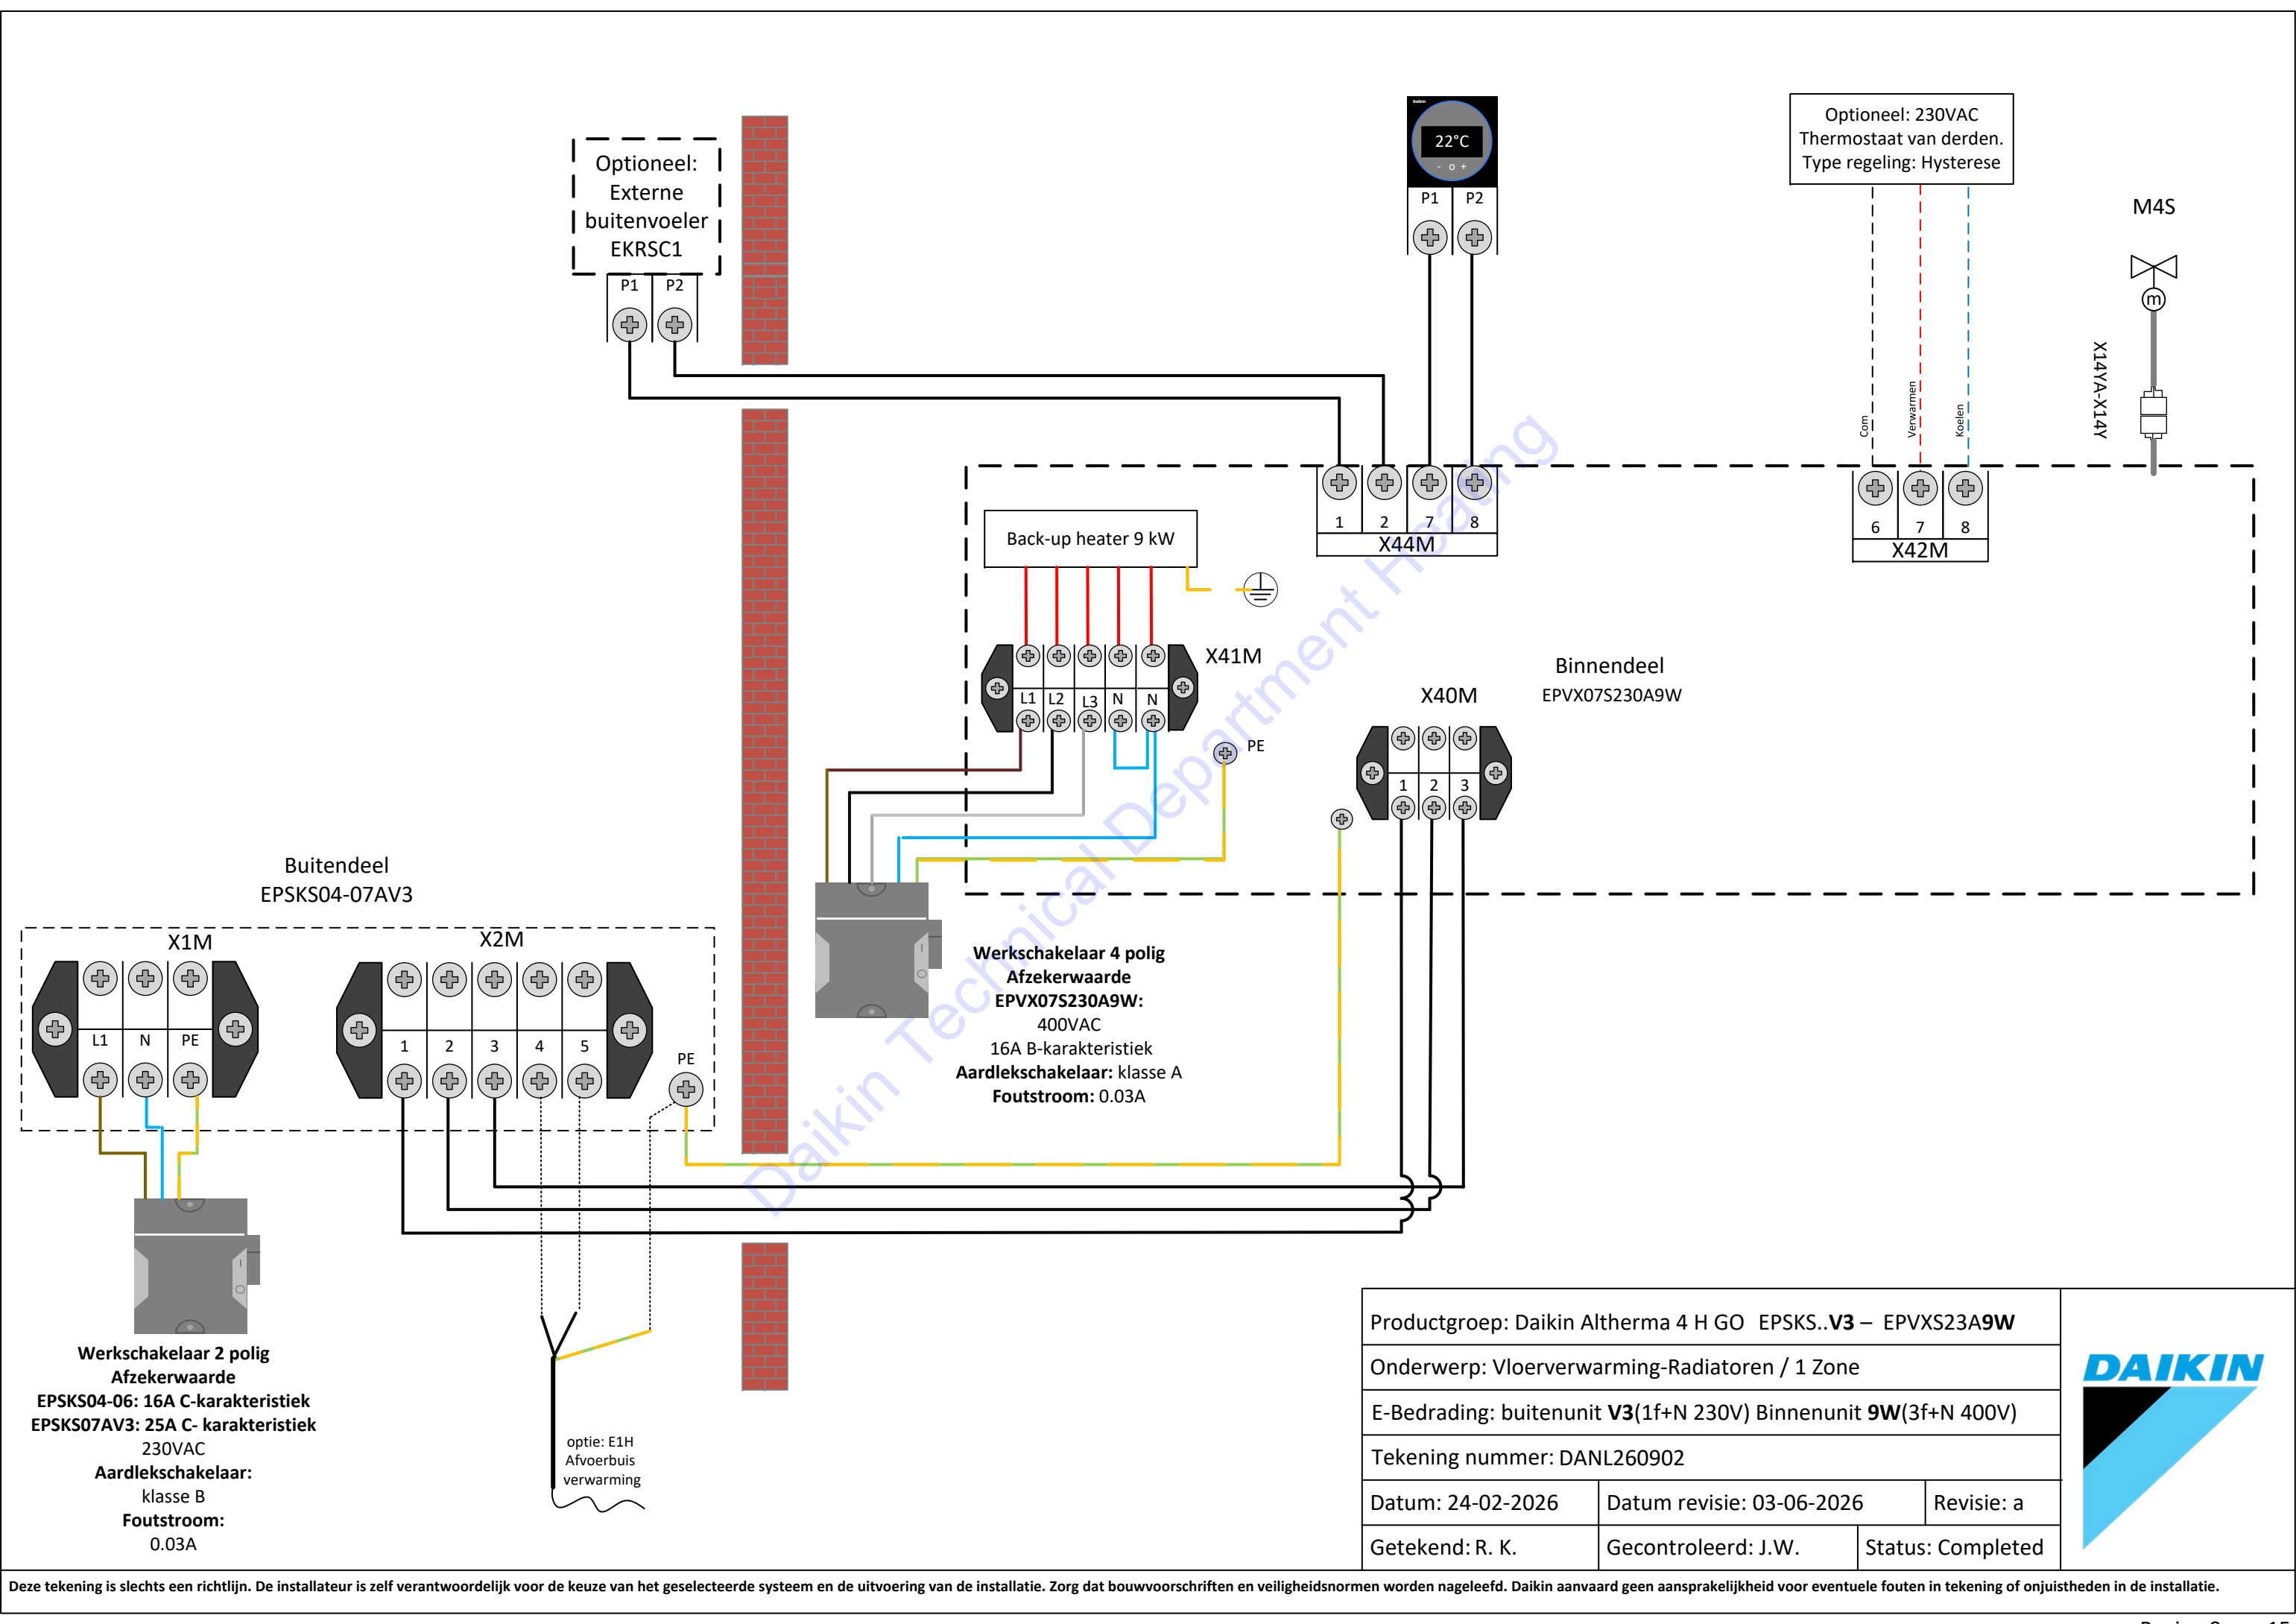

Productgroep: Daikin Altherma 4 H GO EPSKS..V3 – EPVXS23A9W		
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren / 1 Zone		
E-Bedrading: buitenunit V3 (1f+N 230V) Binnenunit 9W (3f+N 400V)		
Tekening nummer: DANL260902		
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a
Getekend: R. K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed



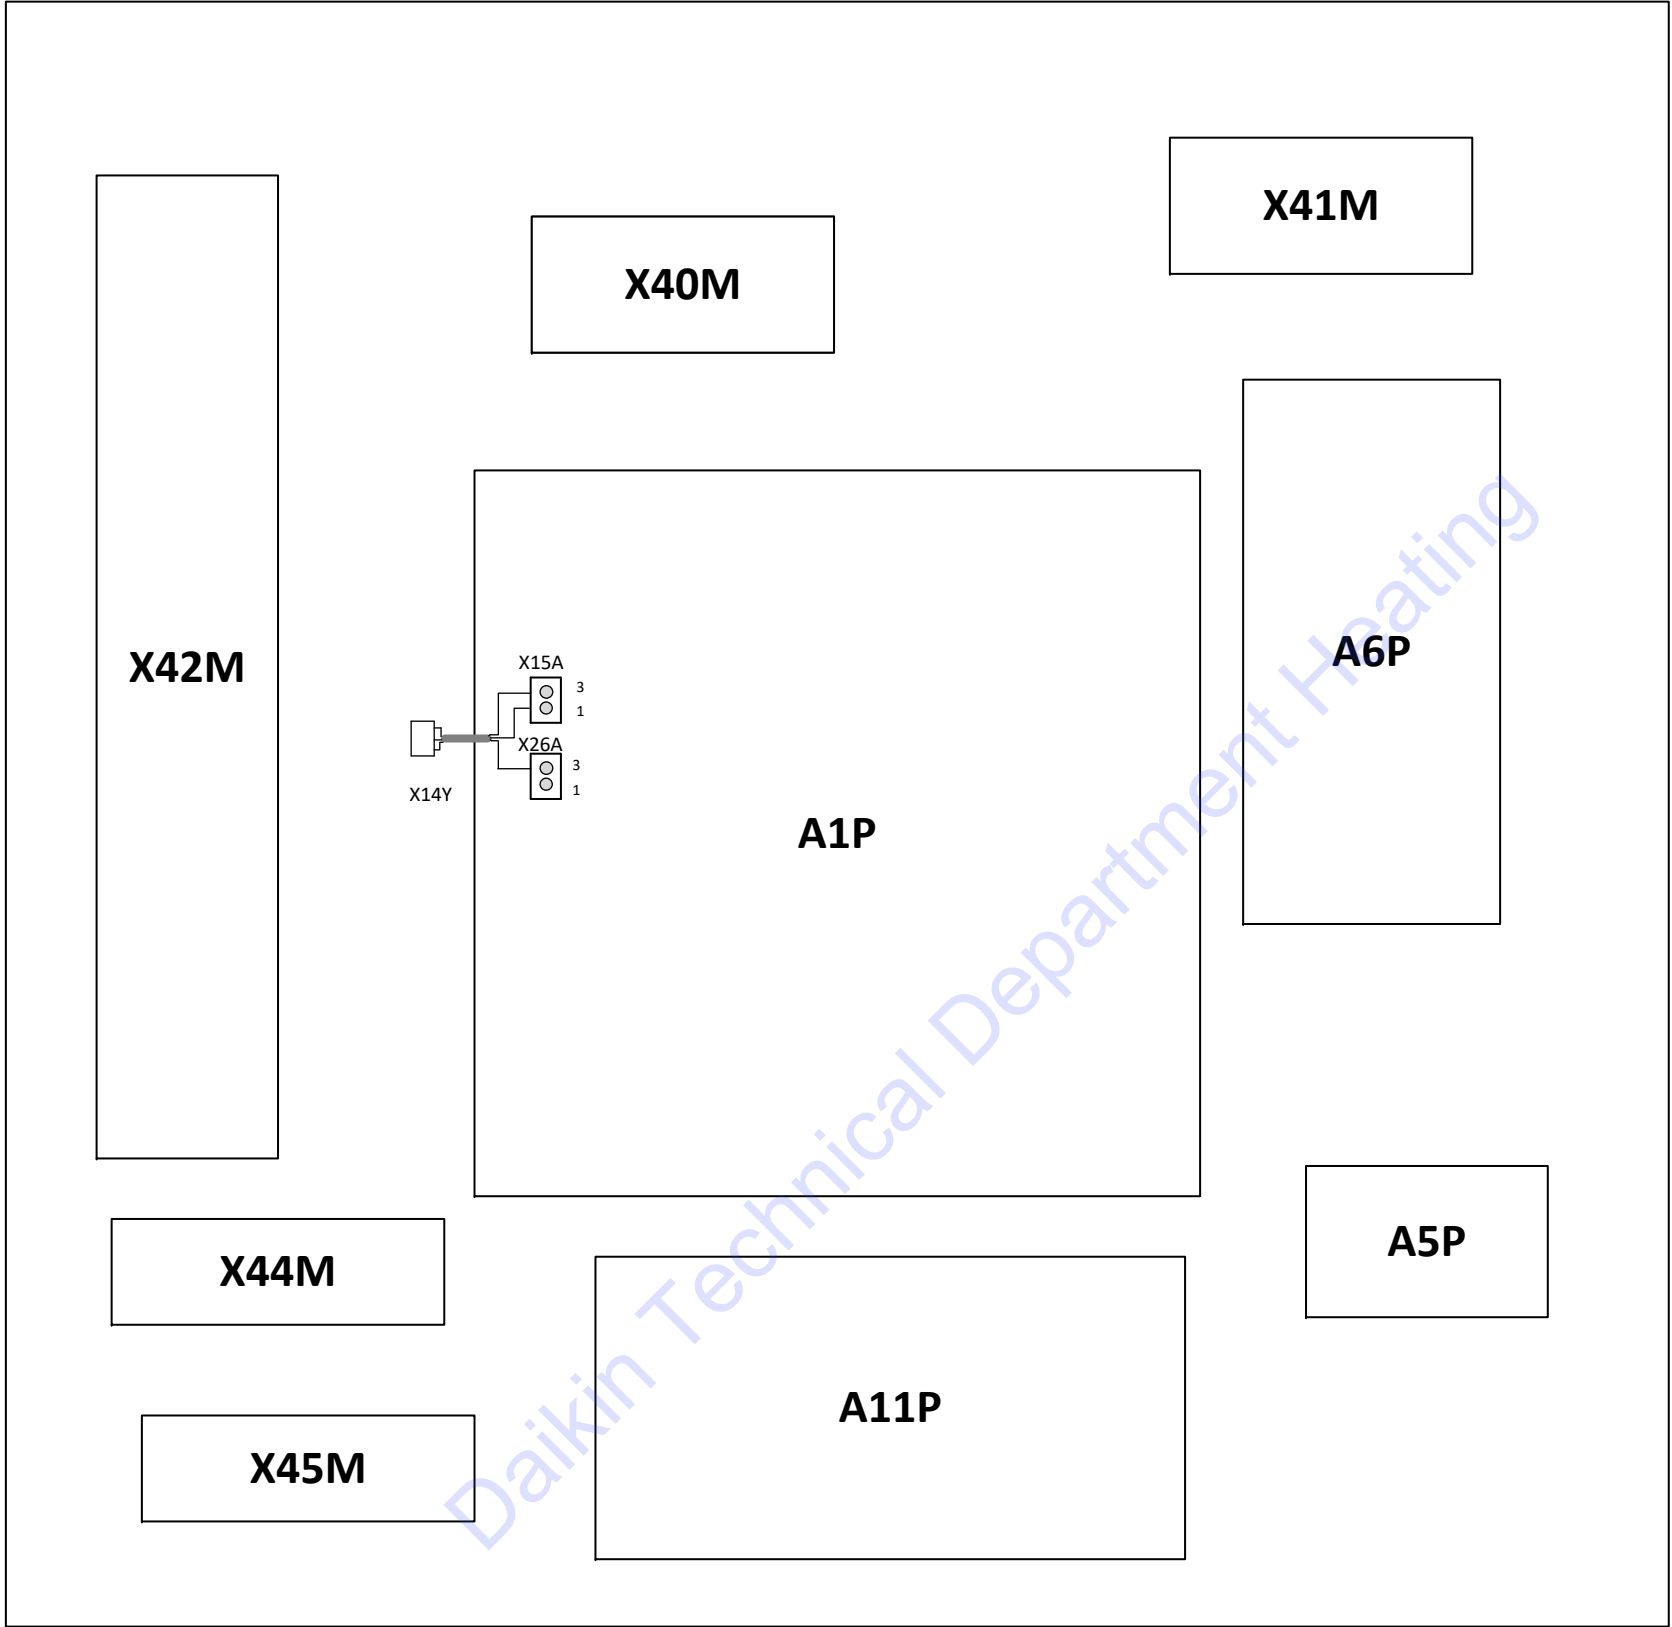

Productgroep: Daikin Altherma 4 H GO EPVX07			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren / 1 Zone			
Positie aansluitklemmen en printplaten			
Tekening nummer: DANL260902			
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a	
Getekend: R. K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed	

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

- 10 **Configuratie Assistent:** Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart. Ga naar “Gebruikersmodus”  Voer de installateurs code “5678”
- 10.1 : Land, taal,
- 10.3 : Tijdzone, tijd/datum.
- 10.4 : aantal zones : **1** WW-tank: **Aan** WW-tanktype: **Geïntegreerd.** Bivalent: **uit.**
- 10.7 : Noodbedrijf selectie : **Handmatig** (automatisch SH beperkt / warmtapwater uit als Digital-Key procedure niet word uitgevoerd, unit in noodbedrijf)
- 10.8 : Back-up verwarming selecteer (10.8) Netconfiguratie : **V4** = monofasige, **9W** = Driefasig 3x400V.
Maximum capaciteit/Afzekerwaarde : **model 4V*** : 1f+N 25A = **4.5kW**, 1f+N 20A = **4.0 kW**, 1f+N 16Amp = **3.0kW**. 1f 2P+2N 16Amp = **4.5KW**
model 4V* : 3f +N 10Amp **4.5kW**,
*(min. Instelling 4V/9W=**2kW**) **model 9W***: 3f+N 16Amp: **9kW** Maximum capaciteit zekering >10 A : **Aan** (niet van toepassing bij Monofasig)

- 10.9 : Hoofdzone afgifte systeem : **Radiatoren**
Bediening: **Kamerthermostaat** (BRC1HHDA) of Externe kamerthermostaat: thermostaat derden (1.13) type: enkel contact/ dubbelcontact)
- 10.10 : Hoofdzone instelpunt verwarming modus: **weersafhankelijk** Instelpunt koelmodus: **weersafhankelijk**
- 10.11 : Weersafhankelijk verwarmen hoofdzone : **weersafhankelijk** instelling : **AWT 55-75°C – buiten temp -10°C, AWT 45°C - buiten temp. 18°C**
- 10.12 : Weersafhankelijk koelen hoofdzone: **weersafhankelijk** instelling : **AWT 22°C – buiten temp 20°C , AWT 18°C - buiten temp. 35°C**
- 10.17 : Bedrijfsmodus : **Warmhouden**
- 10.18 : Tank instelpunt (4.5): **48-55** graden Hysterese : **5** graden
- Configuratie is voltooid: **OK**

Selecteer 7. onderhoudsmodus.

- 7.2 Ontluchting [instellingen] selecteer: Handmatig , boiler, kamerverwarming / koeling en Hoge snelheid [ok]
Start het ontluchtingsprogramma en regel de By-pass in op het minimale debiet + 2 l/m volgens voorwaarden bij een gesloten afgifte circuit .
- 7.2 Ontluchting tank [instellingen] selecteer: Handmatig , tank opwarmen en Hoge snelheid [ok] Controleer de minimale debiet .

Digital Key.

De compressor van de Daikin Altherma 4 wordt geleverd in een vergrendelde toestand,
Ontgrendeling via de Digital-Key functie en de Daikin e-care app door bevoegd persoon:
Daikin R290 General installer / Daikin R290 Certified Partner.

Selecteer 3 ruimteverwarming / koeling

- 3.8 instelling Gemiddelde tijd buitenomgeving **12 uur**

Selecteer 4. Warm tapwater:

- 4.5 Instelpunt warmhouden stel gewenste temperatuur in tussen **48 - 55 °C. max 60 °C**
- 4.10 Desinfectie : [details] selecteer dag : **vrijdag** , starttijd **02.00** uur, tijdduur **00: 40**
- 4.10 Desinfectie : [instelpunt] Gewenste desinfectie temperatuur warmtapwatertank [073] **60°C**
- 4.11 Werkingsgebied Maximaal toegestaan instelpunt warmtapwatertank [153] **60°C**

Selecteer 7 onderhoudsmodus

- 7.3 Testbedrijf werking : **Kamerverwarming** (Testrun 30min) .

Selecteer 5

5.23 Noodselectie : instellen op handmatig

Schakel de onderhoudsmodus  **uit:** Zodat de beveiligingen direct in werking treden

Productgroep: Daikin Altherma 4 H GO			EPVX07		
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren / 1 Zone					
MMI configuratie en advies settings					
Tekening nummer: DANL260902					
Datum: 24-02-2026		Datum revisie: 03-06-2026		Revisie: a	
Getekend: R. K.		Gecontroleerd: J.W.		Status: Completed	



10.1 - Plaats en taal

Land

Malta
Moldavië
Montenegro
Nederland
Noorwegen
Polen
Portugal

Taal

Kroatisch
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Ests
Fins

10.2 - Instellingen

Tijdzone

UTC-12:00
UTC-11:00
UTC-10:00

10.3 - Tijd/datum

+ Dag Maand Jaar

19 02 2026

24 uur AM

PM

Uren Minuten

02 : 48

Zomertijd

☒

10.4 - Configuratie assistent - Systeem 1/4

Aantal zones

1 zone

WW-tanktype

EKHS/E 150I
EKHS/E 180I
EKHS/E 200I
EKHS/E 250I

Bivalent

☐

WW-tank

☐

Start : 10 Configuratie assistent →→→

10.7 - Configuratie assistent - Systeem 4/4

Noodbedrijfsselectie

Handmatig
Automatisch

autom. SH beperkt/warmtapwater aan
autom. SH beperkt/warmtapwater uit
autom. SH normaal/warmtapwater uit

10.8 - Configuratie assistent - Back-upverwarming

Netconfiguratie

Monofasige

Maximumcapaciteit

3.0 kW

Zekering >10 A

☒

10.8 - Configuratie assistent - Back-upverwarming

Netconfiguratie

Driefasig 3x400V+N

Maximumcapaciteit

9.0 kW

Zekering >10 A

☒

10.9 - Configuratie assistent - Hoofdzone 1/4

Afgiftesysteem

Vloerverwarming

Bediening

Kamer

Binnen-unit: 4V

Binnen-unit: 9W


10.10 - Configuratie assistent - Hoofdzone 2/4

Instelpunt verwarmingsmodus


Weersafhankelijk

Instelpunt koelingsmodus

Weersafhankelijk

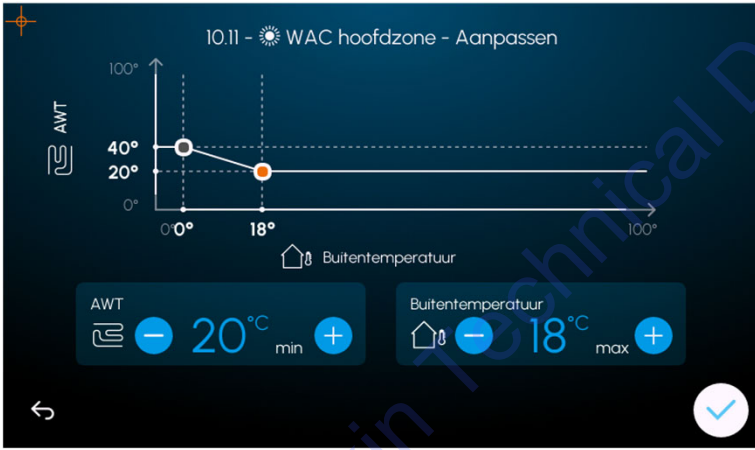

EPVX AWT= 55-75°C-buiten= -10°C/AWT= 45°C - buiten = 18°C

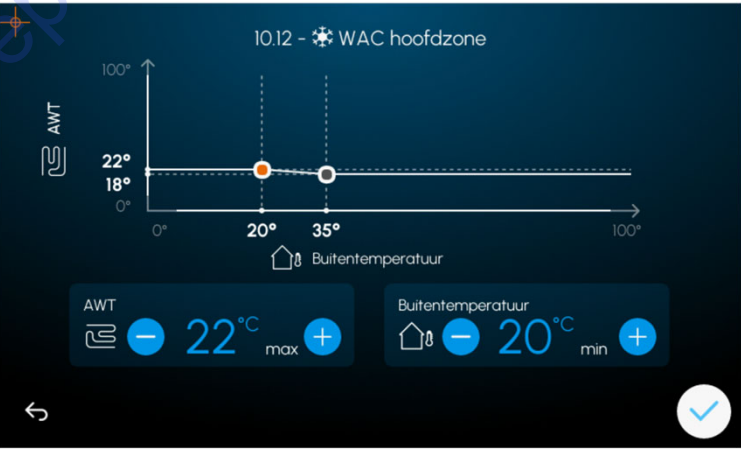

10.17 - Configuratie assistent - WW 1/2

Opwarmenefficiëntie

Geen

Bedrijfsmodus

Warmhouden

10.18 - Configuratie assistent - WW 2/2

Tankinstelpunt

48 °C

Hysteresis

5 °C

10.19 - Configuratie assistent

De configuratie assistent is voltooid!

Zorg dat de checklist voor inbedrijfstelling in e-Care ook werd ingevuld.

OK






Tank temp instelling tussen 48-60graden****

*** Als de gewenste stooklijn bij de configuratie niet ingesteld kan worden druk op  en ga verder.
**** Als de gewenste boiler temperatuur bij de configuratie niet ingesteld kan worden druk op  en ga verder.

Voor een juiste instelling dient het instelbereik verhoogd te worden (Zie instructie: MMI instelbereik aanpassen)




Productgroep: Daikin Altherma 4 H GO EPVX07			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren / 1 Zone			
MMI configuratie			
Tekening nummer: DANL260902			
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a	
Getekend: R. K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed	

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

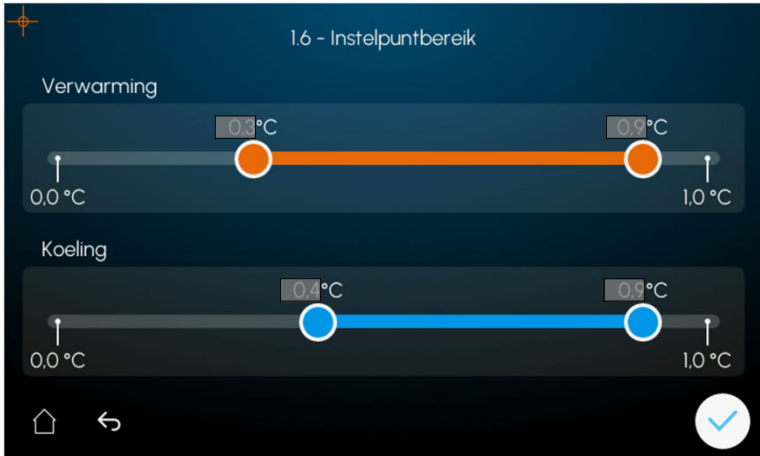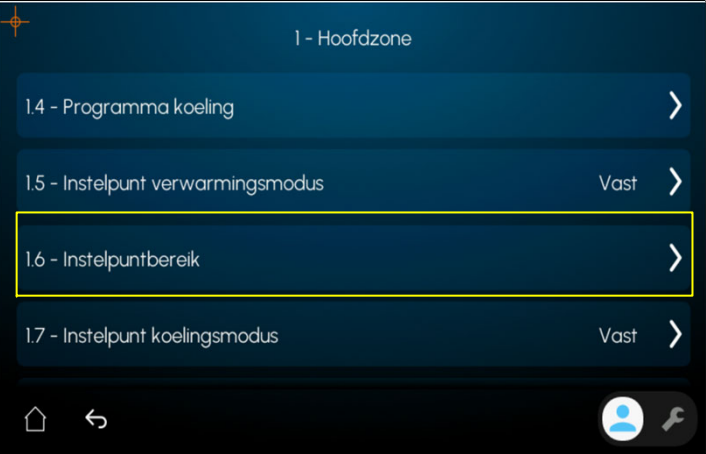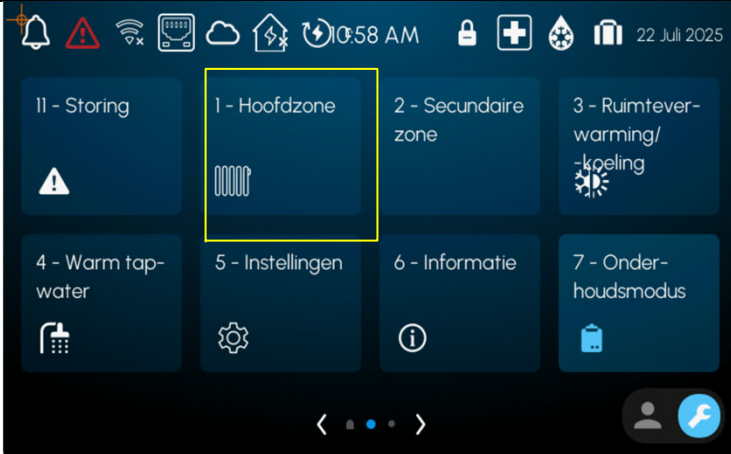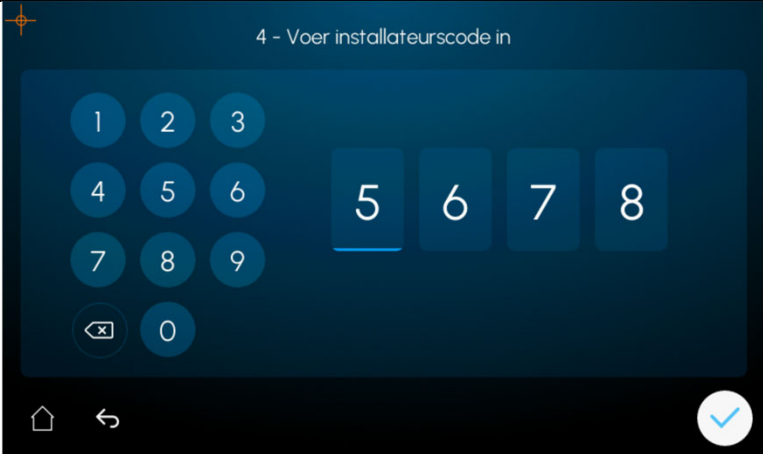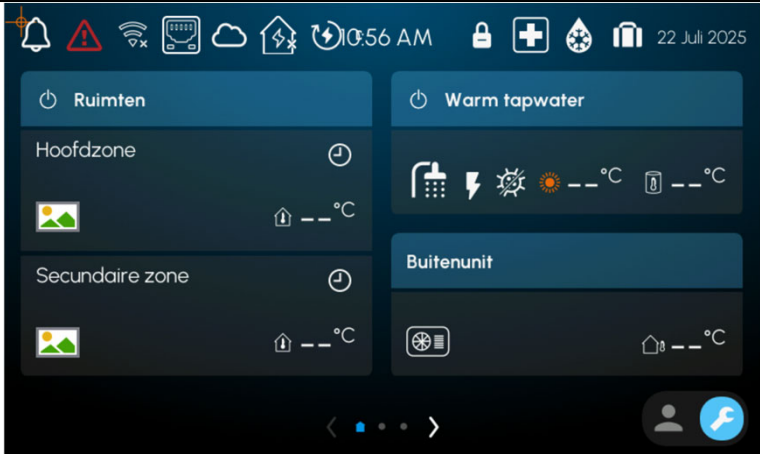


Instelpuntbereik: Verwarming.
EPSKS : minimaal 20°C – maximaal .. °C afhankelijk van afgifte systeem.

Instelpuntbereik: Koeling.
EPSKS : minimaal 18°C – maximaal 22 °C afhankelijk van afgifte systeem.

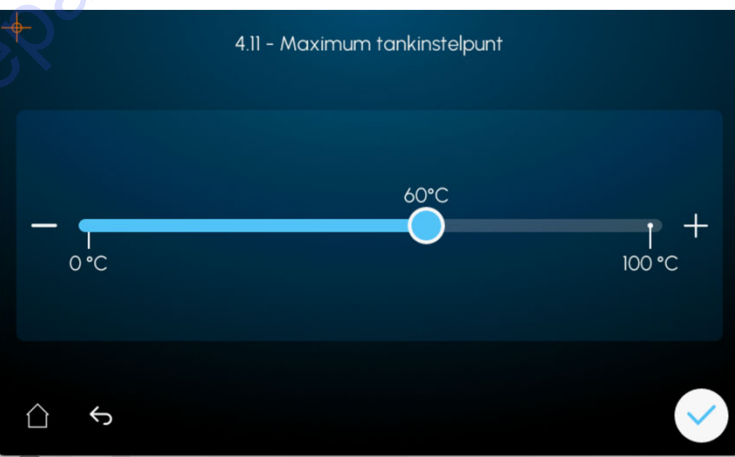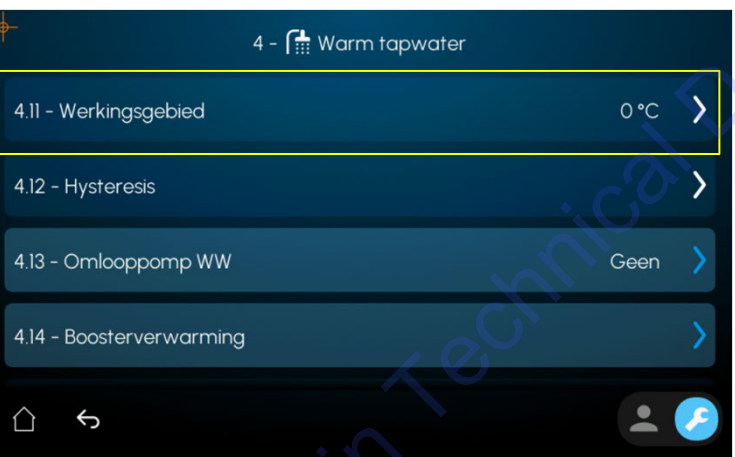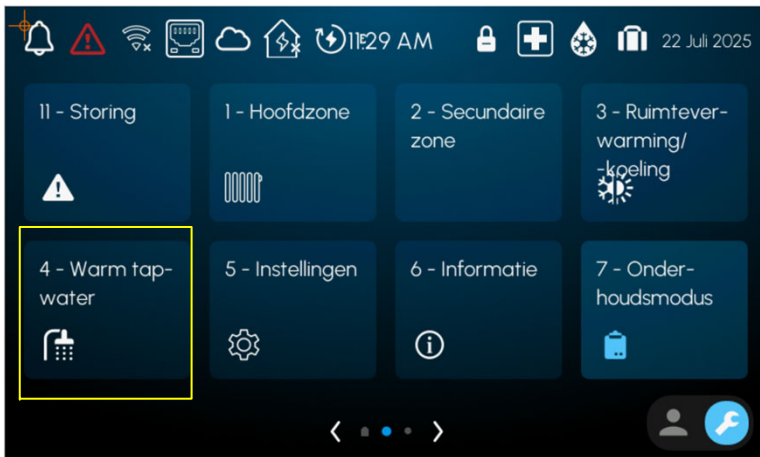








Maximaal tankinstelpunt: 60°C (maximaal temp naar behoefte in te stellen)

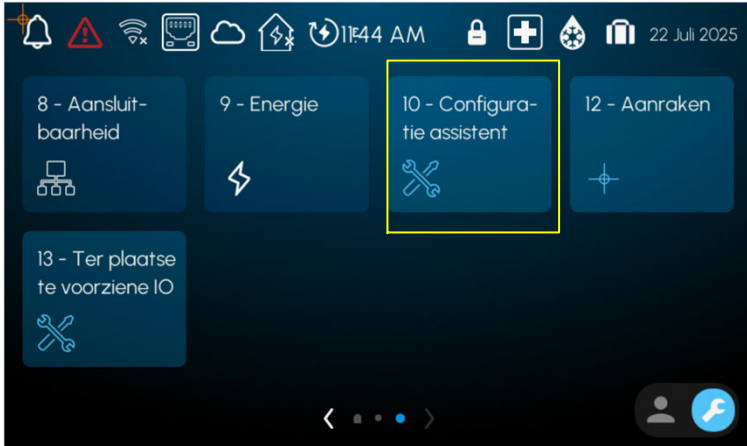


Start de Configuratie:

- Stel de stooklijn verwarmen/koelen op de gewenste waarde in.
- Stel de gewenste tank temperatuur in.
- bevestig de configuratie [OK].

Productgroep: Daikin Altherma 4 H GO EPVX07			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren / 1 Zone			
*** / **** Instelbereik aanpassen.			
Tekening nummer: DANL260902			
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a	
Getekend: R. K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed	

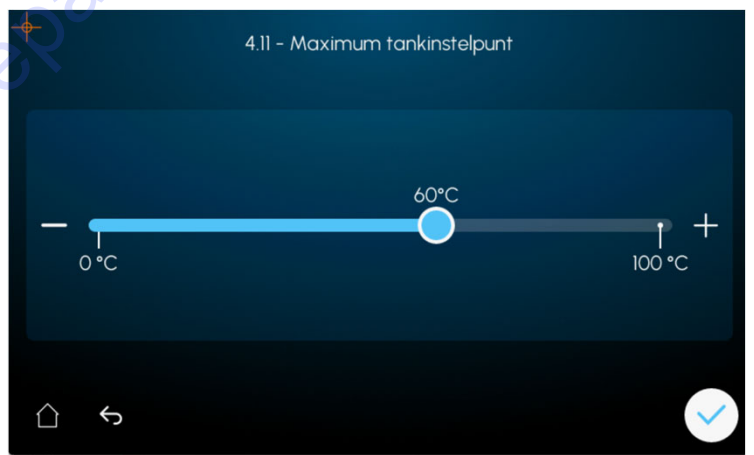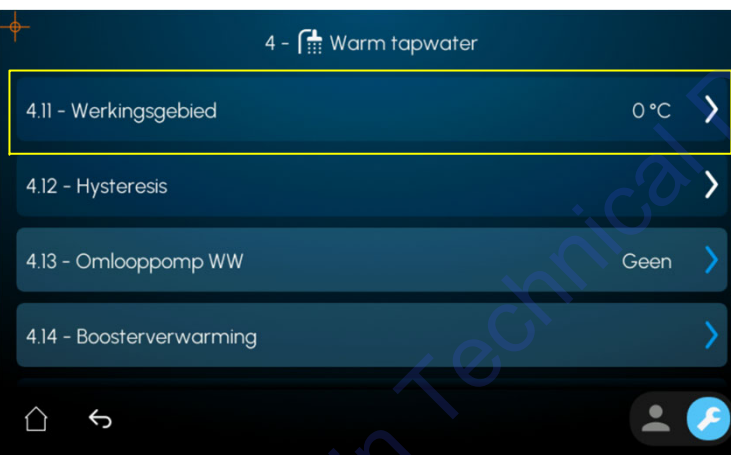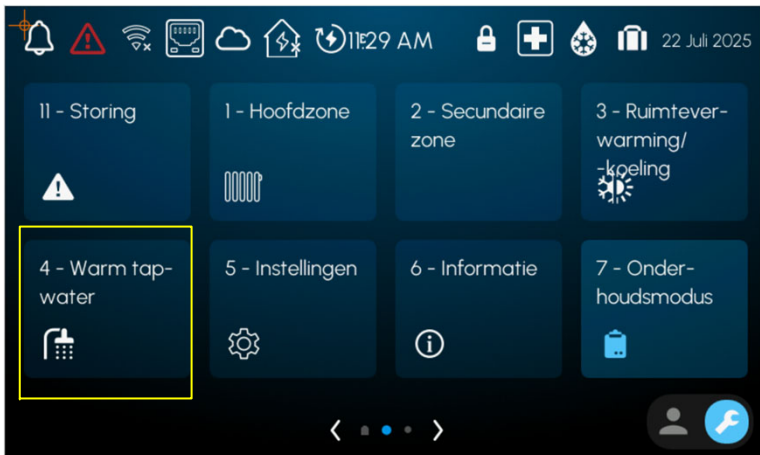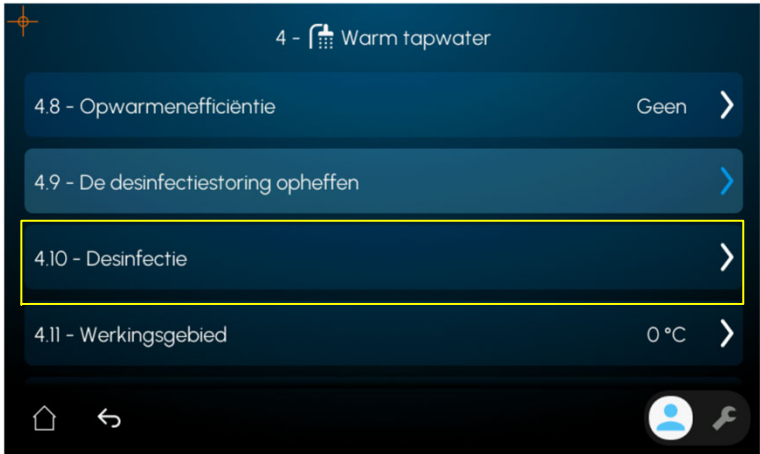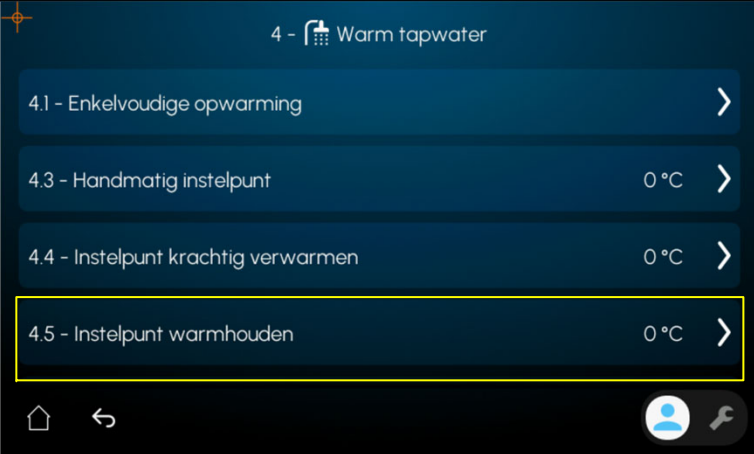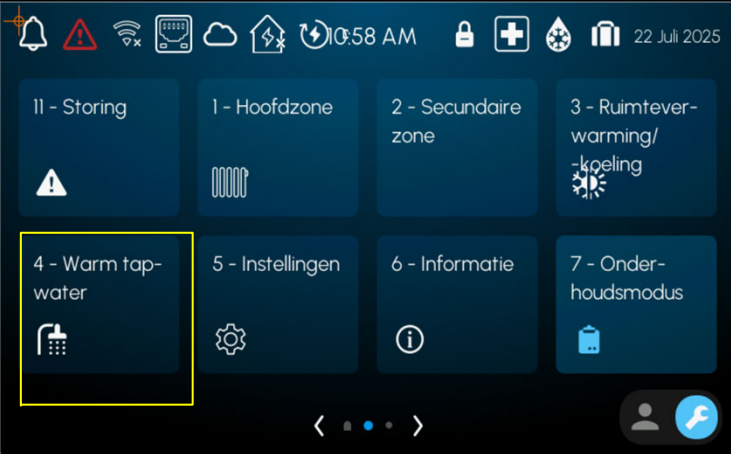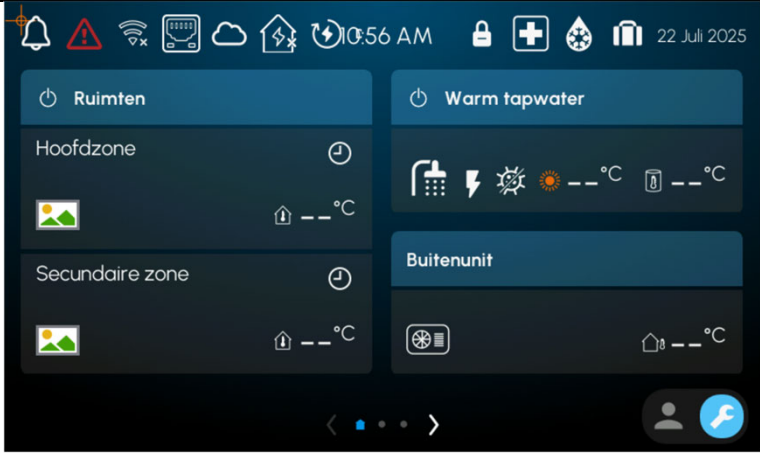








Maximaal tankinstelpunt: 60.°C (maximaal temp naar behoefte in te stellen)

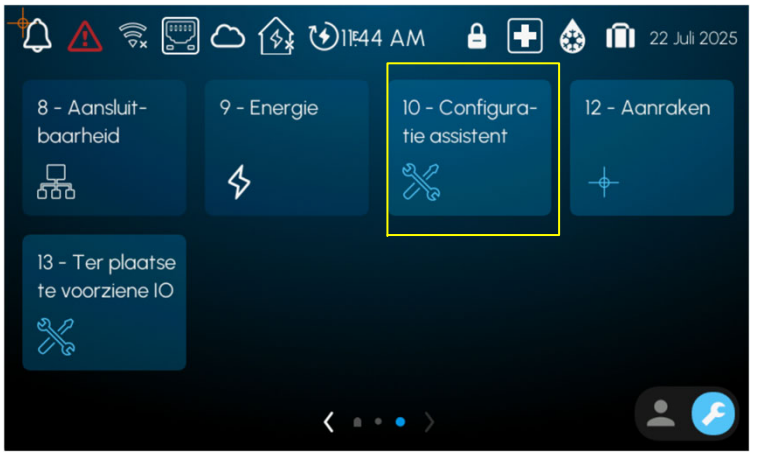

Digital Key.
De compressor van de Daikin Altherma 4 wordt geleverd in een vergrendelde toestand, Ontgrendeling via de Digital-Key functie en de Daikin e-care app door bevoegd persoon:
Daikin R290 General installer (Daikin L1 Training voltooid)



Start de Digital Key procedure:
- 5- Instellingen
- 5.8 Digital Key

Productgroep: Daikin Altherma 4 H GO EPVX07			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren / 1 Zone			
MMI Overige advies settingen.			
Tekening nummer: DANL260902			
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a	
Getekend: R. K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed	

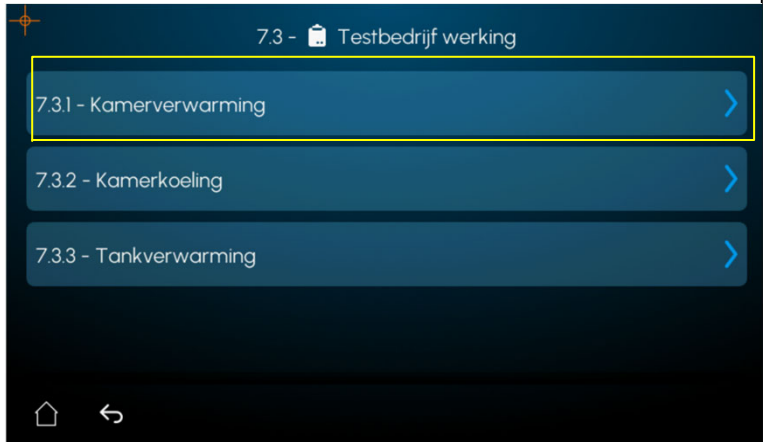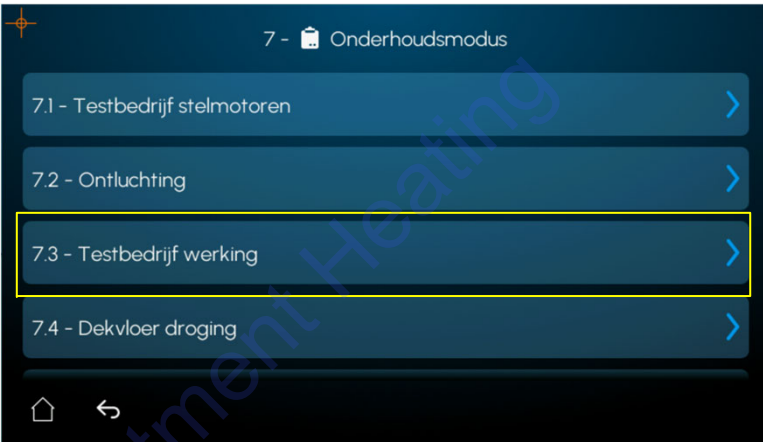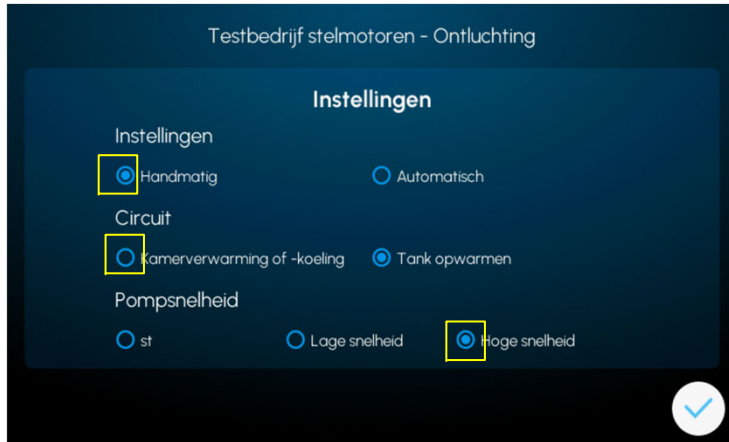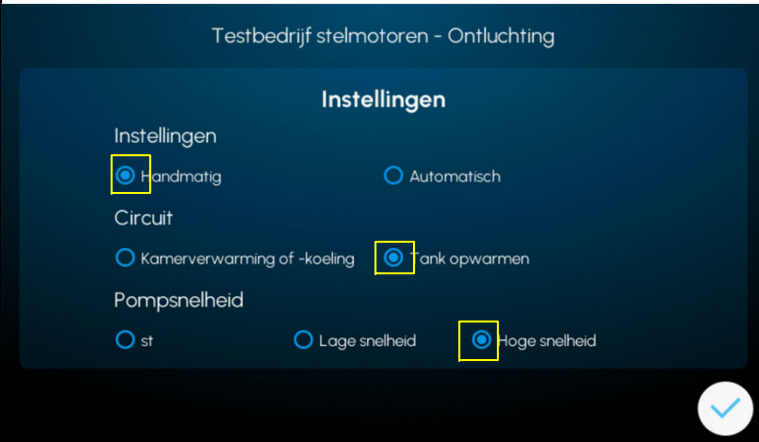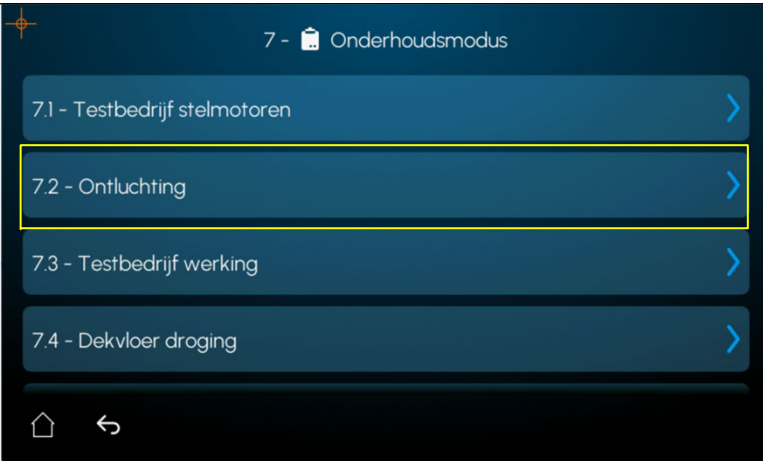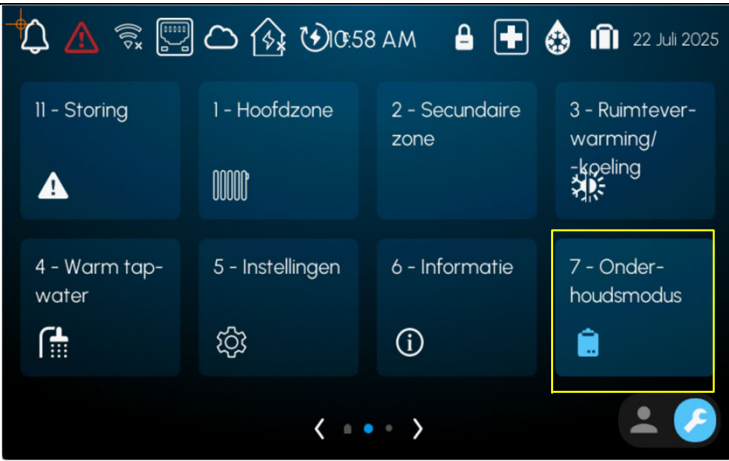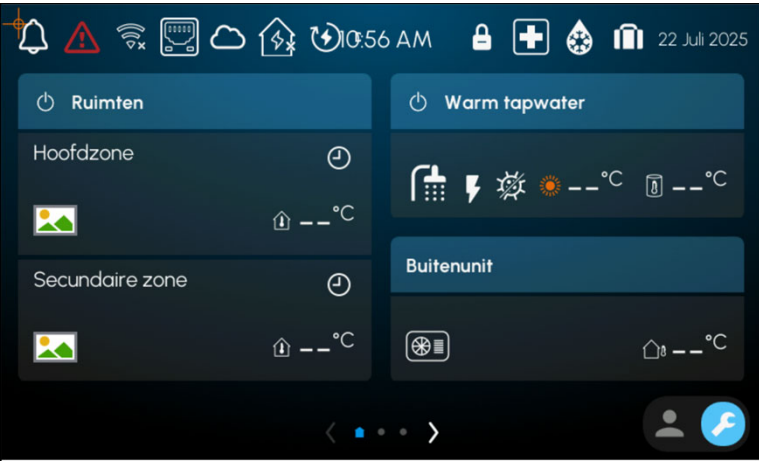

Controleer minimaal debiet Tank.


By-pass instellen op min. debiet + 2l/m bij gesloten afgifte systeem

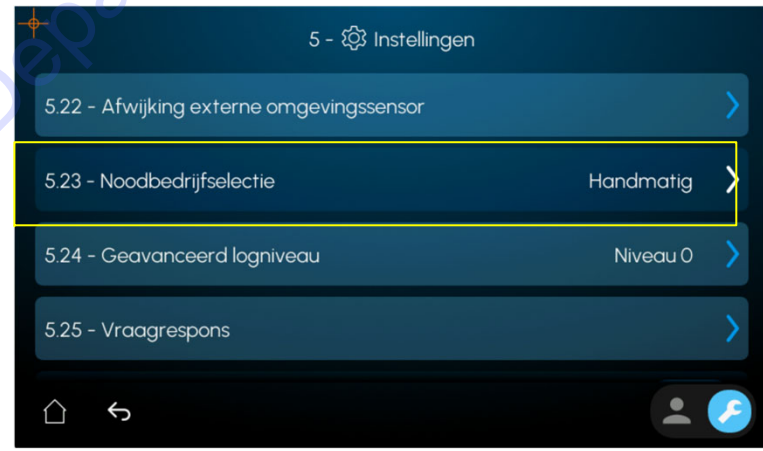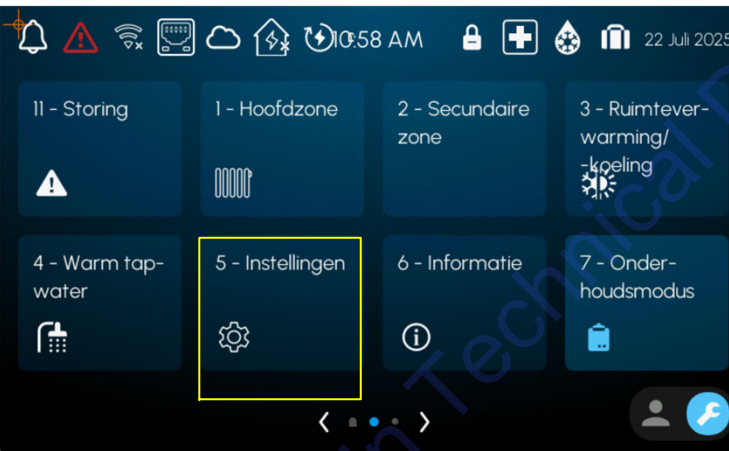

Testrun kamerverwarming : tijdsduur 30 min.

Noodbedrijf : Handmatig
Stel na het inbedrijfstellen van de unit de Noodbedrijfsselectie in op Handmatig.

Noodbedrijf : Handmatig

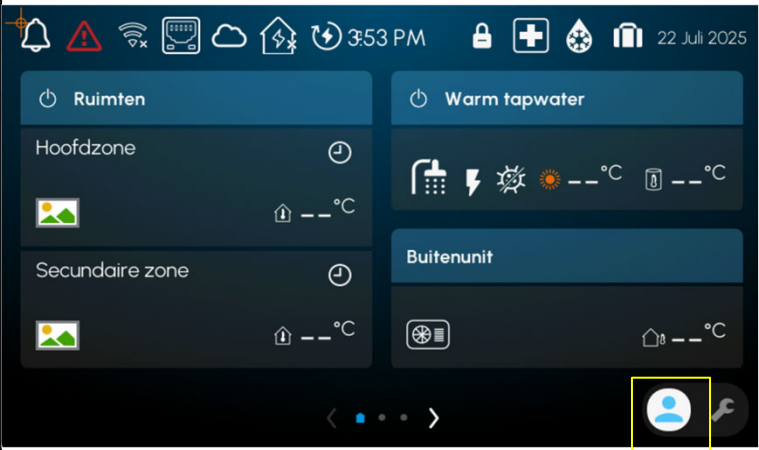

Schakel installateursprogramma uit zodat beveiligingen direct in werking treden.

Productgroep: Daikin Altherma 4 H GO EPVX07			
Onderwerp: Vloerverwarming-Radiatoren / 1 Zone			
MMI onderhoudsmodus : Test werking Kamerverwarming			
Tekening nummer: DANL260902			
Datum: 24-02-2026	Datum revisie: 03-06-2026	Revisie: a	
Getekend: R. K.	Gecontroleerd: J.W.	Status: Completed	

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.